




DETAIL ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA PVC
S VÝSKYTOM PODZEMNEJ VODY

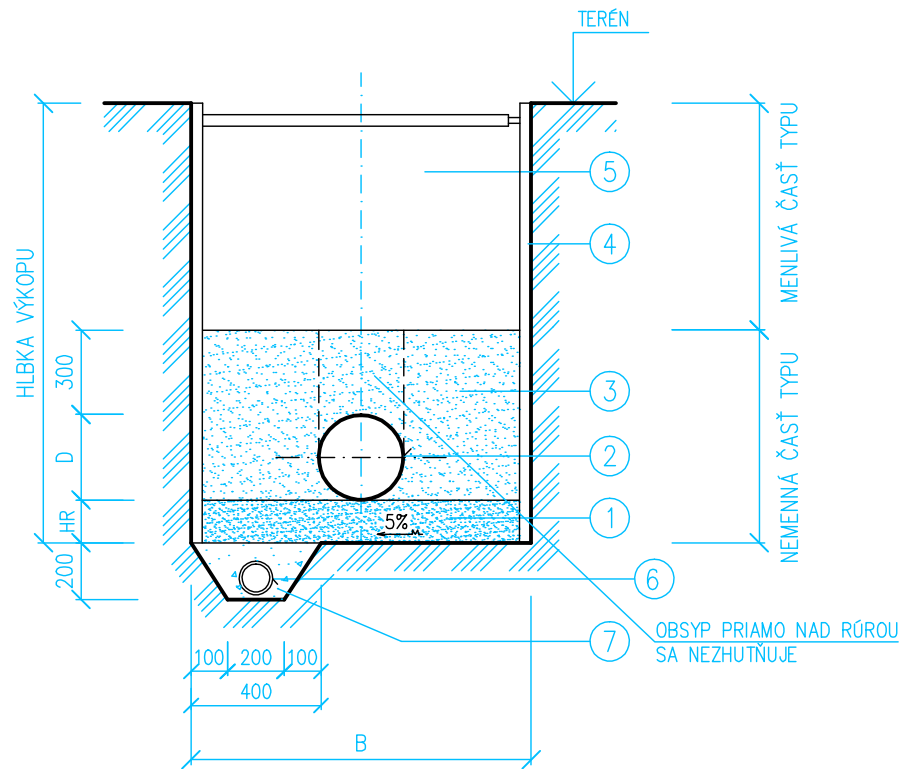

DETAIL ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA PVC
BEZ VÝSKYTU PODZEMNEJ VODY

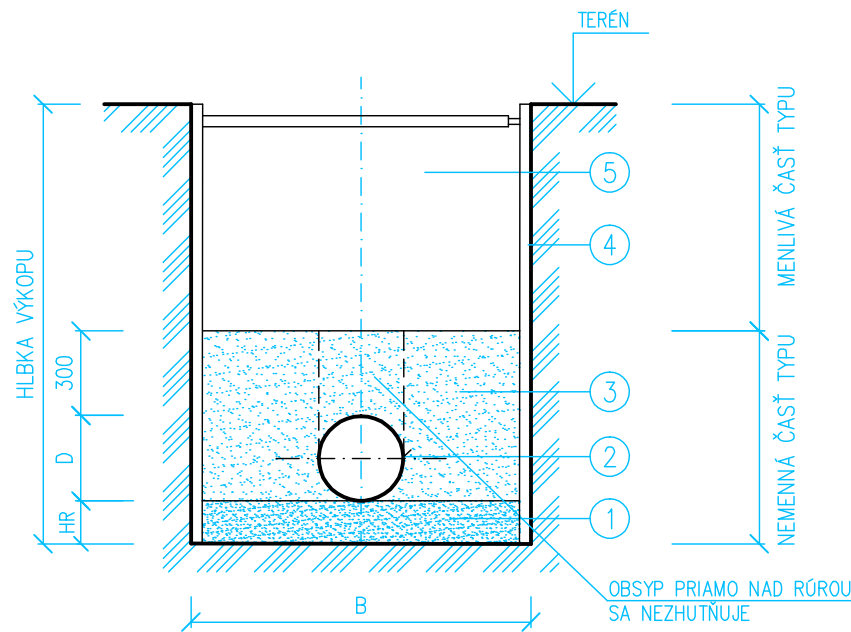

KRYTY KOMUNIKÁCII

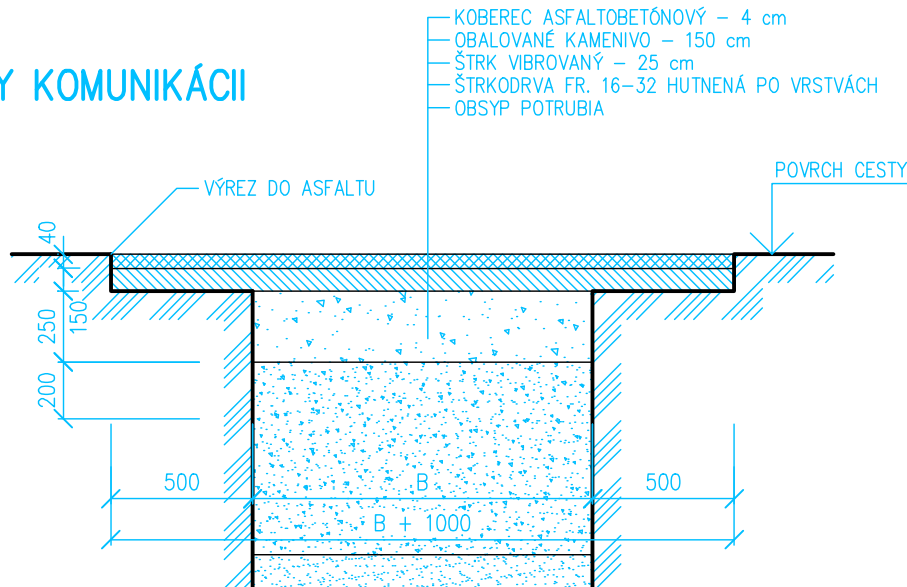

LEGENDA

ČÍSLO	POPIS MATERIÁLU
1	LOŽKO
2	POTRUBIE Z PVC
3	OBSYP POTRUBIA
4	PRÍLOŽNÉ PAŽENIE
5	SPATNÝ ZÁSYP, ZEMINOU VYŤAŽENOU (VO VOZOVKE ŠD FR 16-32 HUT. PO VRSTVÁCH)
6	DRENÁŽNE POTRUBIE
7	ŠTRKOPIESOK

ŠÍRKA RYHY PODLA MEN.SVETLOSTI POTRUBIA

POTRUBIE D (mm)	ŠÍRKA RYHY B (mm)
D 110, 125, 140, 160	B 1100
D 200	B 1150
D 315	B 1250
D 400	B 1350
D 500	B 1400
D 600	B 1500
D 800	B 1700
D 1000	B 1900

VEĽKOSTI NAJVäČŠIEHO ZRNA ZEMINY PRE LÖŽKO A OBSYP POTRUBIA

MENOVITÄ SVETLOŠŤ POTRUBIA	VEĽKOSŤ NAJVäČŠIEHO ZRNA [MM]	ZODPOVEDAJÜCA VEĽKOSŤ ZRNA TRIEDENÉHO ŠTRKOPIESKU [MM]	HRÜBKA LÖŽKA HR (MM)
DN 100-200	7	PIESOK	150
DN 300	9	4	150
DN 400	12	8	150
DN 600	18	8	200
DN 800	20	16	200
DN 1000		16	250