
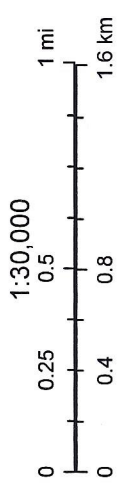


ČASTKOVCE - sklárky a radónové riziko

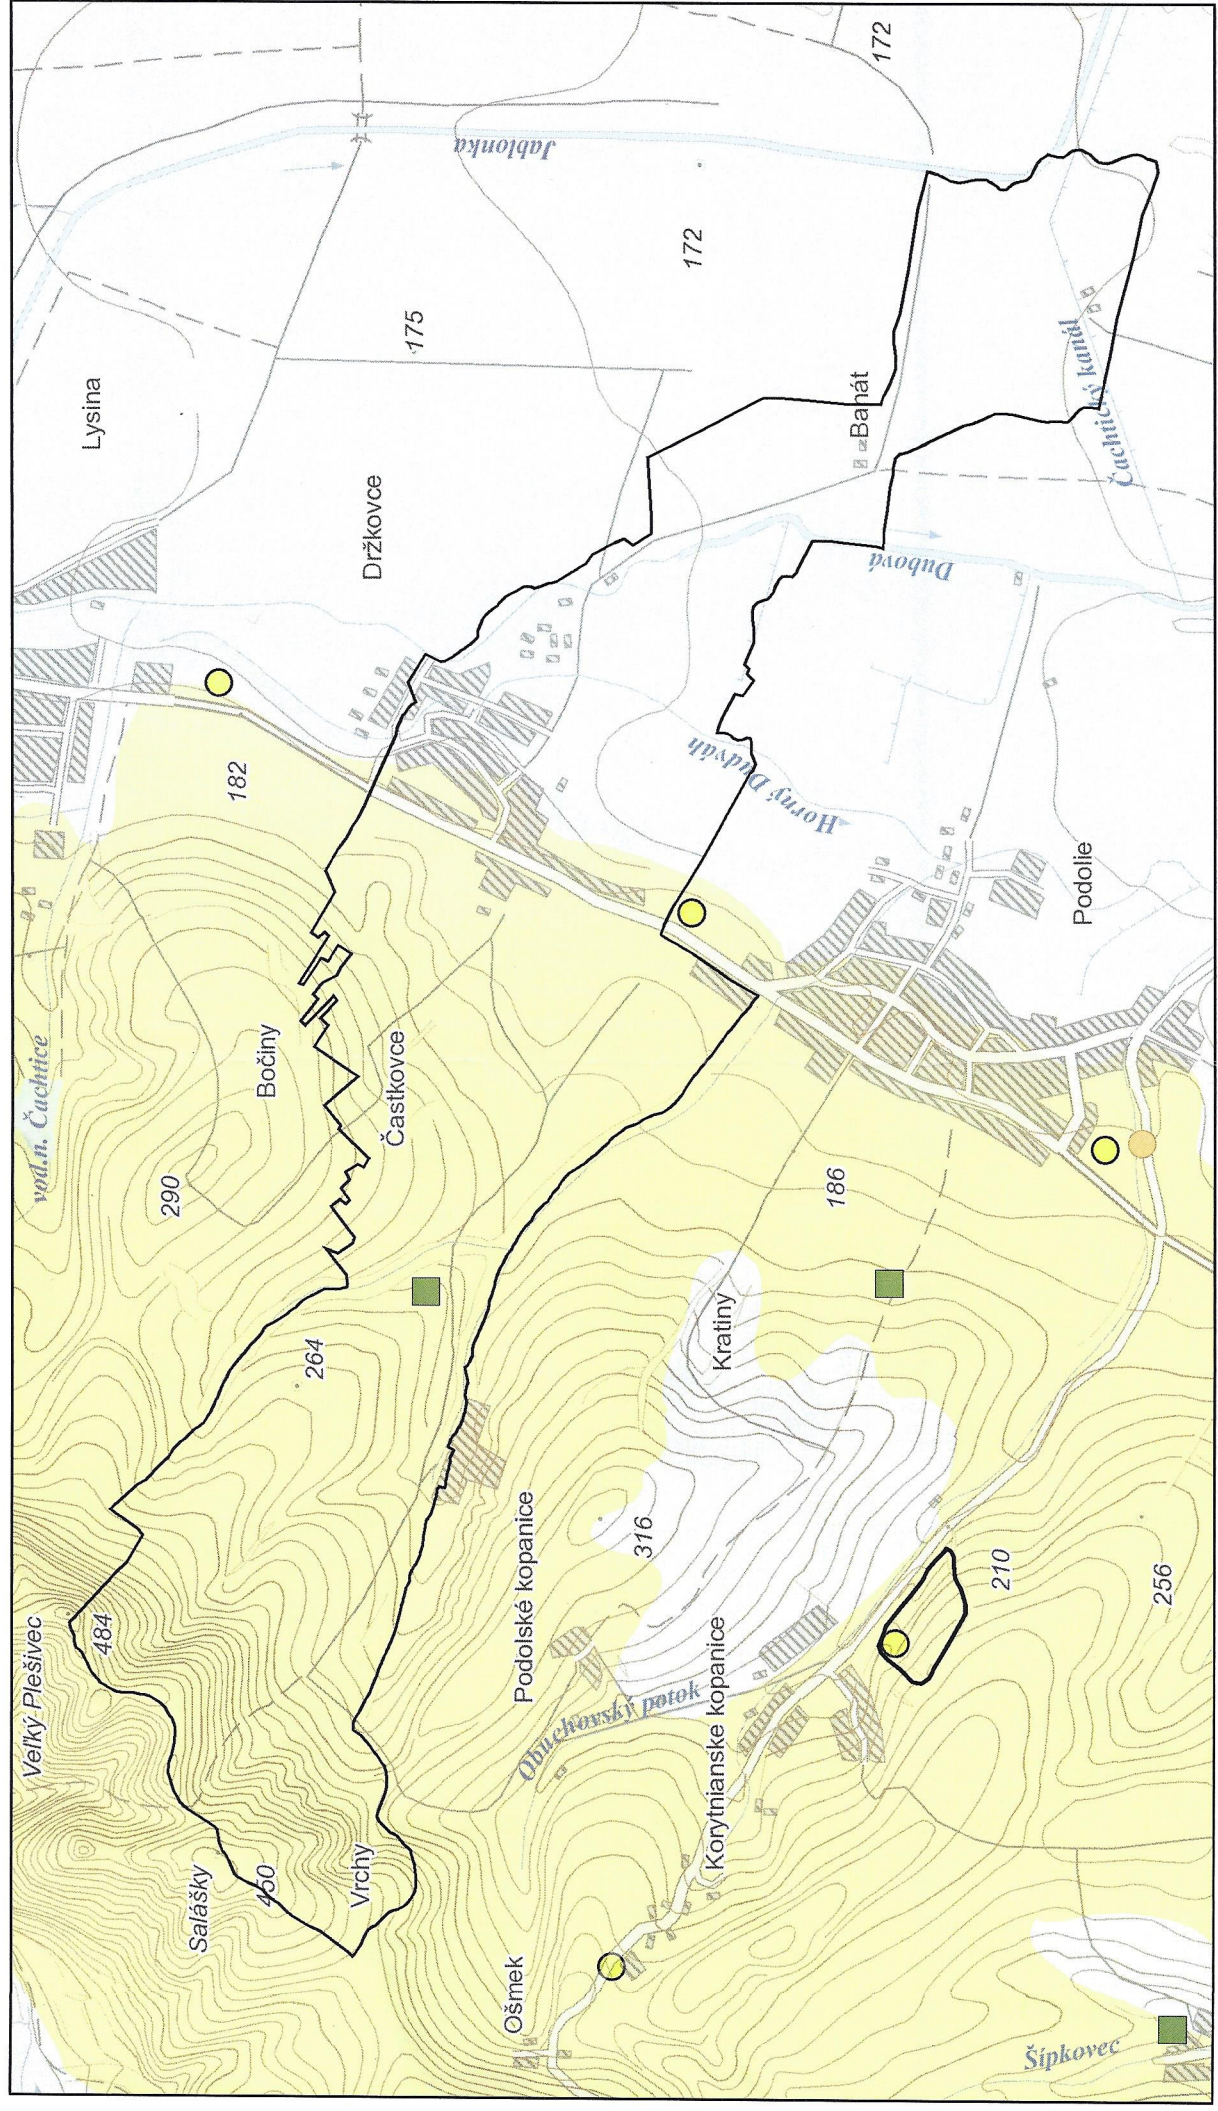

December 13, 2017
polygonLayer
Override 1
Sklárky
▲ prevádzkovaná

Obec: Častkovce

 Skládky (1)  upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.) (1)

Neevidujeme svahové deformácie

Neevidujeme výhradné ložiská DP

Neevidujeme výhradné ložiská CHLU

Neevidujeme výhradné ložiská OVL

Neevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu

Neevidujeme prieskumné územia - návrhy

Neevidujeme prieskumné územia - určené

Neevidujeme staré banské diela

Neevidujeme Radónové riziko - referenčné plochy

Neevidujeme Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm)

Izoplochy radónového rizika (null)  nízke 36,7 % (1)  stredné 63,0 % (7)