

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa

Šíravská 7, 821 07 Bratislava

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA	
- 1 -	
Došlo dňa:	07. 09. 2018
Prílohy/lysty:	Prílohy/lysty: 034971/2018 Prílohy/lysty: 7 Vybavuje: DUM

Okresný úrad Bratislava
Odbor starostlivosti o ŽP
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
Tomášikova 46
832 05 Bratislava 3

Váš list číslo/zo dňa
OÚ-BA-OSZP3-2018/
034971/DUM/EIA-r
doručený 24.08.2018

Vybavuje:
Ing Milan Šindler

Bratislava
04.09.2018

Vec

„Sanácia environmentálnej záťaže – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej vrstvy – Vrakuňa – skládka CHZJD“
– Odvolanie proti rozhodnutiu vydanom v zisťovacom konaní

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa podáva odvolanie v zákonnej lehote proti rozhodnutiu, ktoré v zisťovacom konaní vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, dňa 20.08.2018 s číslom OÚ-BA-OSZP3-2018/034971/DUM/EIA-r

pre oznámenie navrhovanej činnosti, „Sanácia environmentálnej záťaže – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej vrstvy – Vrakuňa – skládka CHZJD“ navrhovateľom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava, v ktorom bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť uvedená v predloženom oznámení navrhovanej činnosti

„sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok ako sú napr. ;

- Technológie a metódy čistenia vôd čerpaných mimo skládky (t.j. spôsob sanácie in-situ mimo podzemnej tesniacej steny), upresniť v realizačnom projekte, ktorý zohľadní výsledky doplnkového geologického prieskumu, aplikačných skúšok a podmienky realizácie činnosti, ktoré vyplývajú z vodoprávneho a stavebného konania.
- Pokiaľ sa vyskytne situácia, že sanačným sa bude aktivovať doposiaľ neznámy zdroj znečistenia je zhotoviteľ sanácie povinný o tom obstarávateľa informovať.
- V nadväzujúcich konaniach ako aj pri samotnej realizácii zámeru zabezpečiť, aby všetky činnosti a zariadenia súvisiace s touto sanáciou predmetnej environmentálnej záťaže, ktoré **neboli posúdené v rámci tohto konania** a ktoré podliehajú postupu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (predovšetkým zariadenia súvisiace s čistením kontaminovaných vôd) boli vyhodnotené v rámci príslušného konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

- V nadväzujúcich konaniach doriešiť spôsob prevádzkovania výkopovej kontaminovanej zeminy cez zastavané územie tak, aby nedochádzalo k neúmernému zaťažovaniu dotknutých dopravných komunikácií a aby bolo minimalizované ohrozenie obyvateľstva prípadným únikom prevážaných toxických látok.

Z uvedených podmienok vyplýva, že predmetný zámer navrhovanej činnosti nebol spracovaný v súlade so zákonom, čo je preukázane v hore uvedených pripomienkach.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa s týmto rozhodnutím nesúhlasí a považuje ho za rozporné.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zotrváva na svojom stanovisku ako je uvedené v liste č. OÚ-BA.OSZP3/2018 /034971/DUM/EIA-ozn z 05.04.2018.

„Zámer je v štádiu rozpracovanosti, kde nie sú známe mnohé technické a technologické postupy.

Zámer nerieši v **realizačnej fáze** spôsob a optimálnu metódu sanačných technológií pri sanačných prácach, ktorá by bola vyplynula z variantného riešenia a v **po-revitalizačnej fáze, kde by boli vyhodnotené zdravotné rizika s prijatými opatreniami, ktoré by zabránili ďalšiemu znečisťovaniu ŽP považujeme za nedostatočne.**

Z toho dôvodu je potrebné, aby sa zámer „**Sanácia environmentálnej záťaže – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy – Bratislava – Vrakuňa – skládka CHZJD**“ posudzoval v ďalšom stupni procesu posudzovania podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. vypracovaním správy o hodnotení, ktorá by obsahovala minimálne ďalšie dva varianty na posúdenie.

Nesúhlasí s odôvodnením navrhovateľa, ktorý vyhodnocuje predložený zámer citácia: ... že, *ambíciou predloženého zámeru nie je celková sanácia predmetnej environmentálnej záťaže, ale len jej prvá fáza spočívajúca v zamedzení ďalšieho zhoršovania stavu podzemných vôd vybudovaním PTS a povrchovej tesniacej vrstvy, spolu so súvisiacimi opatreniami na zamedzenie úniku nebezpečných látok zo zdroja*“, čo je v rozpore s cieľom navrhovanej činnosti

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa nesúhlasí s týmto názorom a konaním správneho orgánu vo veci ako je uvedené v závere stanoviska citácia: - „*OÚ BA považuje za potrebné zdôrazniť celkový význam a dlhodobý pozitívny vplyv tejto navrhovanej činnosti na životné prostredie, predovšetkým v záujme ochrany podzemnej vody. Toto odôvodnenie považujeme za zmatečné a nepravdivé.*


Súčasne Mestská časť Vrakuňa neakceptuje niektoré vyhodnotenia stanovísk navrhovateľom a konštatuje, že v údajoch výmer stavby sú nezrovnalosti a zavádzajúce údaje.

• Mestská časť Bratislava-Vrakuňa **žiada:**

- **zrušenie rozhodnutia**, ktoré v zisťovacom konaní vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, dňa 20.08.2018 s číslom OÚ-BA-OSZP3-2018/034971/DUM/EIA-r pre oznámenie navrhovanej činnosti, „**Sanácia environmentálnej záťaže – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej vrstvy – Vrakuňa – skládka CHZJD**“, dňa 20.08.2018 predložené navrhovateľom, *Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. L. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava*, v ktorom bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť uvedená v predložennom oznámení **sa nebude posudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

• Mestská časť Bratislava-Vrakuňa **nesúhlasí** s výrokom rozhodnutia číslo OÚ-BA-OSZP3-2018/034971/DUM/EIA-r, citácia: „*sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok*“. Uvedený predpoklad dodržania podmienok spôsobuje nejednoznačnosť výroku rozhodnutia a následne možnú neplatnosť tohto rozhodnutia.

S pozdravom

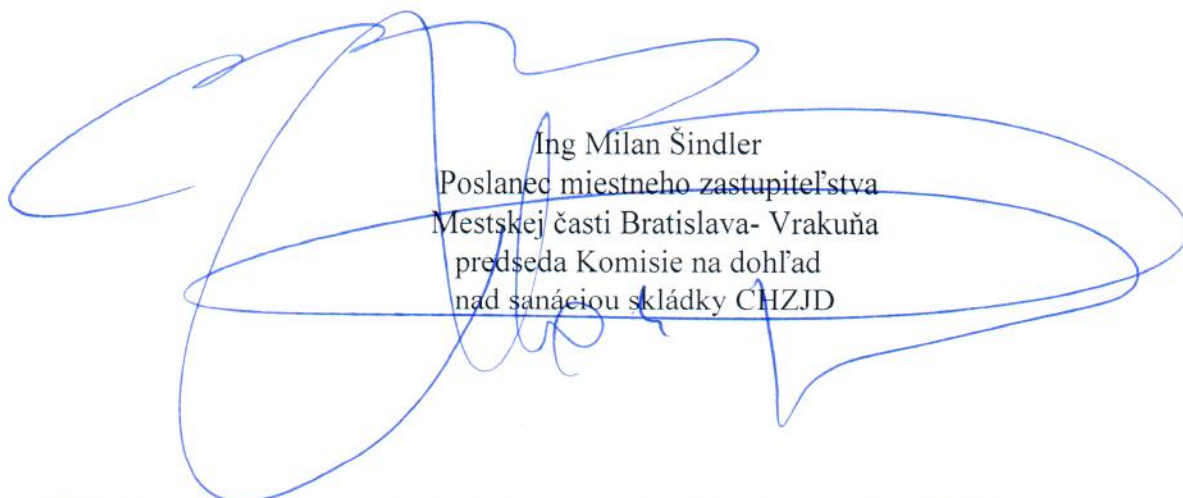

Ing. Milan Šindler
Poslanec miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava- Vrakuňa
predseda Komisie na dohľad
nad sanáciou skládky CHZJD

Príloha: VEC- Vymenovanie za predsedu dočasne zriadenej komisie zo dňa 15.06.2016



Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava

Vážený pán
Ing. Milan Šindler
Vrbová 8
821 07 Bratislava

Bratislava 15.06.2016

VEC

Vymenovanie za predsedu dočasne zriadenej komisie


V zmysle dokumentu „Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ zo dňa 15.12.2014, čl. 12, schváleného uznesením č. 8/II/2014 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 15.12.2014 som za účelom posúdenia všetkých vplyvov a súvislostí skládky CHZJD na občanov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa počas sanácie skládky CHZJD zriadil dočasnú komisiu.

Týmto Vás vymenúvam za

p r e d s e d u

Komisie na dohľad nad sanáciou skládky CHZJD Bratislava-Vrakuňa.




JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta

TELEFÓN
02/45522079, 02/45520574
02/45522154, 02/40204811

FAX
02/45257984
02/40204804

BANKOVÉ SPOJENIE
VÚB, a.s.
Č. účtu: 4424-062/0200

IČO: 00 603 295
DIČ: 2020840118

web: www.vrakuna.sk
e-mail: podatelna@vrakuna.sk