


MALÉ LEDNICE - zosuvy, skládky a radónové riziko

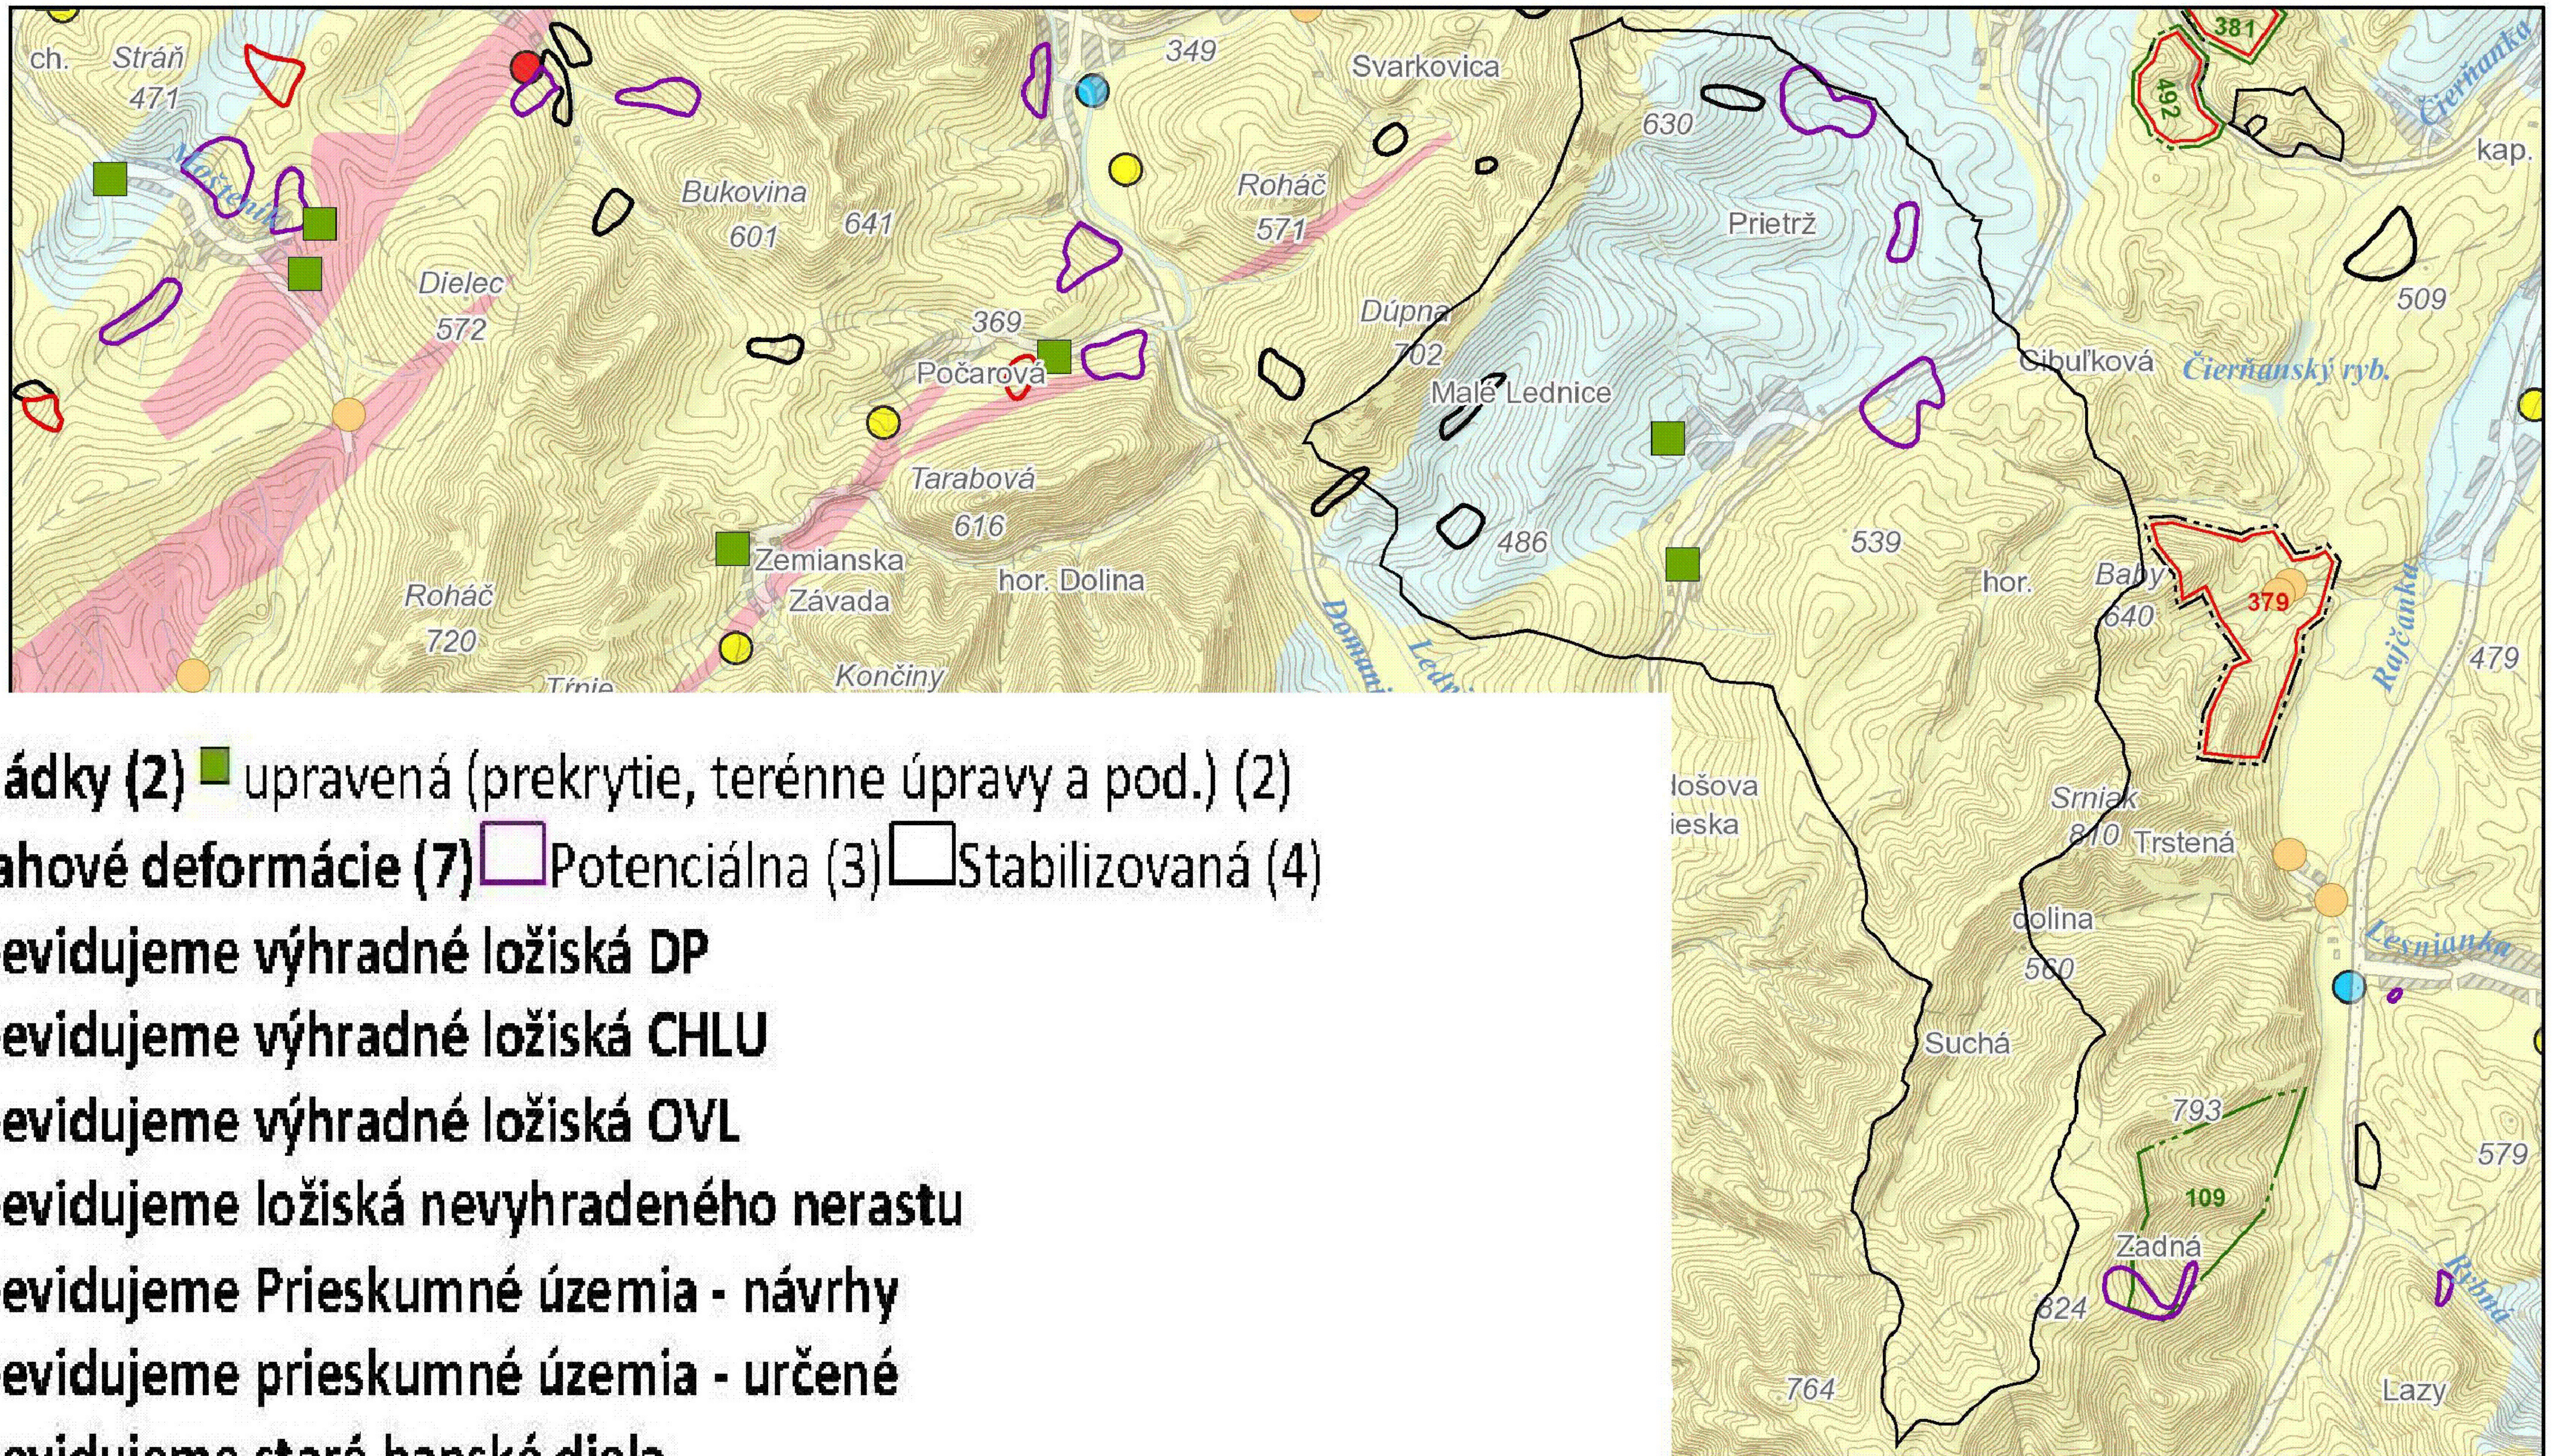

Skládky (2) ■ upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.) (2)

Svahové deformácie (7) □ Potenciálna (3) □ Stabilizovaná (4)

Neevidujeme výhradné ložiská DP

Neevidujeme výhradné ložiská CHLU

Neevidujeme výhradné ložiská OVL

Neevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu

Neevidujeme Prieskumné územia - návrhy

Neevidujeme prieskumné územia - určené

Neevidujeme staré banské diela

Neevidujeme Radónové riziko - referenčné plochy

Neevidujeme Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm) (1)

Izoplochy radónového rizika (null) ■ nízke 36,7 % (1) ■ stredné 63,0 % (13)