

Znalecký ústav: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Špecifické miesto výkonu činnosti pre odbor Stavebníctvo:
Stavebná fakulta STU
ÚSTAV SÚDNEHO ZNALECTVA
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 15

Riešitelia: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Ing. Michaela Červeňanská

Zadávatel': POMI, s. r. o.
Látkovce 441
957 01 Bánovce nad Bebravou

Číslo objednávky: list konateľ'a spoločnosti zo dňa 8.3.2017

ZNALECKÝ POSUDOK

znalecký úkon číslo 5/2017

Vo veci:

posúdenia stavu podzemnej vody v katastri obce Dolné Vestenice v rámci projektu
„Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI Látkovce“

V Bratislave 22.3.2017

Počet strán: 32 z toho príloh: 18

Počet odovzdaných vyhotovení: 3

I. ÚVODNÁ ČASŤ

1. Úloha znalca:

1. Posúdenie zhodnotenia stavu zásob podzemných vôd v katastri obce Dolné Vestenice v mieste užívania stavby „Závlaha pozemkov Dolné Vestenice“, na ktorú má spoločnosť POMI, s.r.o. právoplatnú nájomnú zmluvu so štátnym podnikom Hydromeliorácie, š.p.
2. Posúdenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI Látkovce“ na životné prostredie a obyvateľov obce Dolné Vestenice a na zásobovanie obce pitnou vodou, s prihliadnutím na odvolania štyroch právnických osôb – obec Dolné Vestenice, spoločnosť VEGUM, a.s., Dolné Vestenice, Slovenský zväz záhradkárov, ZO Dolné Vestenice, spoločnosť AFG, s.r.o., Turčianske Teplice.

2. Účel znaleckého posudku:

Technický podklad pre stavebné konanie.

3. Dátum vyžiadania znaleckého posudku:

Znalecký posudok bol vyžiadaný listom konateľa spoločnosti POMI, s.r.o. zo dňa 8.3.2017.

4. Dátum ku ktorému je vypracovaný posudok:

Posudok je vypracovaný k termínu 22.3.2017

5. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:

5.1 Dodané zadávateľom:

1. Žiadosť o vypracovanie odborného posúdenia stavu podzemnej vody v rámci projektu „Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI Látkovce“.
2. Vyhodnotenie doplňujúceho hydrogeologického prieskumu na lokalite Dolné Vestenice (Lauková, 1977).
3. Povolenie na nakladanie s vodami – odber podzemných vôd zo 7 vŕtaných studní v množstve 68 l/s č. PLVH 4672/79-Ch.
4. Povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela „Závlaha pozemkov Vestenice“ č. PLVH 4672/79-Ch.

5. Hydrotechnické výpočty stavby „Závlaha pozemkov Vestenice - VP“ (Vnuk, 1980).
6. Záznam z dňa 7.1.1982 z príležitosti výberu staveniska a výrobného výboru pre stavbu „Závlaha višňového sadu Vestenice“.
7. Hydropedologický prieskum v rámci projektovej úlohy stavby „Závlaha pozemkov Vestenice – rozšírenie“ (Forgáč, 1982).
8. Sprievodná správa projektovej úlohy stavby „Závlaha pozemkov Vestenice - rozšírenie“ (Forgáč, 1982).
9. Situácia ZP Vestenice – rozšírenie, alternatívne riešenie (Forgáč, 1982).
10. Hydrotechnické výpočty stavby „Závlaha pozemkov Vestenice“ (Forgáč, 1983).
11. Povolenie na odber podzemnej - povrchovej vody zo zemnej nádrže v množstve 20,4 l/s č. PLVH-4109/405.1/A-10/84.
12. Povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela „Závlaha pozemkov Vestenice - rozšírenie“ č. PLVH-4109/405.1/A-10/84.
13. Povolenie na užívanie stavby „Závlaha pozemkov JRD Dolné Vestenice“ č. PLVH 4716/405.1/S-15/83-Ch.
14. Prevádzkový poriadok pre závlahu pozemkov z čerpacej stanice Dolné Vestenice I, II, III (Topolčany, 1997).
15. Celková situácia stavby, výkresová časť akcie „Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI – Látkovce“ (Reisel, 2016).
16. Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI – Látkovce - stanovisko k rozhodnutiu o prerušení konania o oznámení o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 12.08.2016.
17. Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI – Látkovce - stanovisko zo dňa 04.10.2016.
18. Výzva na doplnenie podania listom č. OU-BN-OSZP-2017/000128-040.
19. Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI – Látkovce - stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 26.01.2017.

5.2 Získané znalcom:

1. Hydrogeologický posudok geologickej úlohy „Čistiareň odpadových vôd Dolné Vestenice prístavba a prestavba bitúnka, vplyv stavby na podzemné a povrchové vody vo vzťahu k vodárenskému zdroju Hradište (Némethyová, 2004).

2. Dolné Vestenice – vyhodnotenie doplňujúceho hydrogeologického prieskumu na uvedenej lokalite, účel: získanie ďalších zdrojov úžitkovej vody na zvlážovanie, HGP (Lauková, 1978).
3. Hydrologická ročenka. Podzemné vody 2014 (SHMÚ, 2015).
4. Hydraulika podzemnej vody, Vydavateľstvo STU v Bratislave (Kamenský, Šoltész, Baroková, 2016).
5. Vyjadrenie RNDr. Milana Galku, oddelenie hydrogeológie a prevádzkového prieskumu, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

6. Použitý právny predpis:

- 6.1 Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- 6.2 Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 6.3 Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 6.4 Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 6.5 Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, v znení neskorších predpisov.

7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:

- 7.1 Ústava Slovenskej republiky

II. POSUDOK

1. Všeobecné údaje

Spoločnosť POMI, s.r.o. má so štátnym podnikom Hydromeliorácie, š.p. uzavretú nájomnú zmluvu o užívaní stavby „Závlaha pozemkov Dolné Vestenice“ o celkovej výmere závlah v rozsahu 95 ha, ktorá je rozčlenená do dvoch samostatných lokalít, ako aj na stavbu „Závlaha pozemkov Dolné Vestenice – rozšírenie“ na výmere 40 ha. Tieto vodné stavby sú majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p., má vydané právoplatné Rozhodnutie č. PLVH 4672/79-Ch zo dňa 29.10.1979 o povolení na nakladanie s vodami a zriadení vodohospodárskeho diela podľa § 8 a 9 zákona č.138/73 Zb. o vodách (vodný zákon) a taktiež stavba „Závlaha pozemkov Dolné Vestenice – rozšírenie“ má vydané právoplatné Rozhodnutie č. PLVH – 4109/405.1/A-10/84 (ev. č. 308/5251/1) zo dňa 14.06.1984 o povolení na nakladanie s vodami podľa § 8 a zriadenia vodohospodárskeho diela podľa § 9 zákona č. 138/73 Zb.


Predmetom zisťovacieho konania je oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – Látkovce“, ktorú spracovala firma PROGRESING v máji 2016. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, určený listom č. OU-TN-OSZP2-2017/004508-02 v zmysle § 55 písm. f) zákona ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vyzval listom č. OU-BN-OSZP-2017/000128-040 navrhovateľa o doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – Látkovce“ na základe rozhodnutia odvolacieho orgánu o informácie na objasnenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a obyvateľov obce Dolné Vestenice ako aj vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na zásobovanie obce Dolné Vestenice pitnou vodou.

Na základe listu Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou a po preštudovaní podkladov dodaných objednávateľom a podkladov získaných znalcom je znalecký posudok k danej problematike zameraný najmä na analýzu hydrogeologických pomerov predmetného územia a z toho vyplývajúce stanovenie ovplyvnenia zásob pitnej vody v obci Dolné Vestenice čerpaním vody v studniach vyššie uvedenej závlahovej stavby.

Z hľadiska hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (SHMÚ Bratislava – J. Šuba a kol., 1984) patrí záujmové územie do rajónu MP 066 Mezozoikum a paleogén južnej časti Strážovských vrchov.

Na geologickej stavbe záujmovej oblasti sa podieľajú kvartérne sedimenty nachádzajúce sa na vápencovo-dolomitickom podloží (Lauková, 1978). Z nich majú najväčší význam štrkové náplavy Nitrice (v hĺbke 2 – 3 m pod terénom (p. t.), na niektorých miestach v hĺbke 0,4 – 2,0 m p. t.), v ktorých sa vytvárajú plytké nádrže podzemnej vody. Hrúbka zvodnenej vrstvy sa pohybuje v rozmedzí 3 – 5 m (Lauková, 1978 udáva mocnosť 6,0 – 8,0 m). Smerom k toku Nitrice mocnosť štrkov klesá (Némethyová, 2004; Lauková, 1978). Základný parameter zvodnených vrstiev - koeficient filtrácie sa v skúmanej oblasti Dolných Vesteníc pohybuje v rozmedzí $3,48 \cdot 10^{-3} - 4,75 \cdot 10^{-5} \text{ m.s}^{-1}$ (Lauková, 1975). V okolí studní bola hydrogeologickým prieskumom jeho hodnota určená $k = 3,14 \cdot 10^{-3} - 6,23 \cdot 10^{-4} \text{ m.s}^{-1}$ (Lauková, 1978). Hlavný smer prúdenia podzemných vôd na pravej strane toku Nitrice v oblasti Dolných Vesteníc je sever – juh (Némethyová, 2004).

Hladinový režim podzemných vôd sleduje SHMÚ Bratislava v pozorovacom objekte č. 266 Hradište sever (obr. 1).

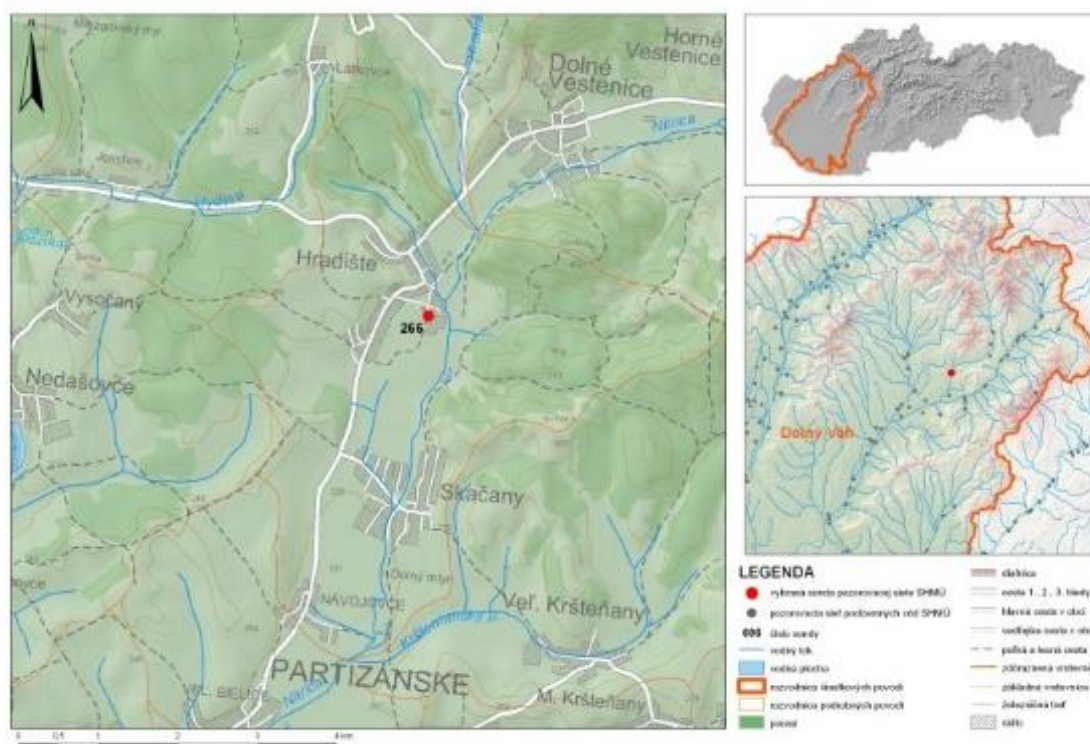

Obr. 1 Mapa s lokalizáciou sondy SHMÚ č. 266 Hradište sever

V tab. 1 sú uvedené hraničné hodnoty hladiny podzemnej vody pozorované a vyhodnotené Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) v sonde č. 266 Hradište sever.

Tab. 1 Hodnoty hladiny podzemnej vody z dlhodobého pozorovania SHMÚ č. 266

Katalóg. číslo	Lokalita	Hladiny pozorované do roku 2013 [m n. m.]				
		H _{max}	dátum	H _{min}	dátum	H _{priem}
266	Hradište - sever	213,75	2.6.2010	210,99	14.2.1990	212,21

Na základe dostupných podkladov bolo vypočítané zníženie hladiny podzemnej vody na plášti studne za predpokladu čerpania z jednej studne. Použité vzťahy vznikli úpravou pre výpočet odberu z úplnej studne s voľnou a napätou hladinou (Kamenský, J. Šoltész, A., Baroková, D., 2016).

Keďže sa hodnoty vstupných parametrov podľa jednotlivých autorov líšia (napr. hrúbka zvodnených vrstiev $H = 3 - 5$ m alebo $H = 6 - 8$ m; koeficient filtrácie k v rozpätí $3,14 \cdot 10^{-3} - 6,23 \cdot 10^{-4} \text{ m.s}^{-1}$), bolo vykonaných niekoľko výpočtov zohľadňujúcich všetky kombinácie hydrogeologických parametrov vstupujúcich do výpočtu. V tab. 2 sú uvedené najnepriaznivejšie hodnoty zníženia hladiny podzemnej vody na plášti studne ($z_{0\max}$), optimálne hodnoty zníženia hladiny podzemnej vody a tiež dosah účinnosti studne R stanoveného podľa Sichardta $R = 3000 \cdot z_0 \sqrt{k}$ pri uvažovanom čerpanom množstve $Q = 10 \text{ l.s}^{-1}$.

Tab. 2 Stanovené hodnoty zníženia na plášti studne a dosahu účinnosti

pre	$z_{0\max}$ [m]	$z_{0\text{opt}}$ [m]	R [m]
H _{max}	2,8	2,9	210
H _{min}	2,6	3,0	200
H _{priem}	2,2	3,4	170

Na základe vypočítaných hodnôt zníženia hladiny podzemnej vody na plášti studne možno konštatovať, že v žiadnom z vyšetrovaných scenárov nedôjde k prekročeniu odporúčaného zníženia hladiny podzemnej vody na plášti studne.

Na základe vypočítaného dosahu účinnosti studne je možné konštatovať, že nedôjde k ovplyvňovaniu vodného zdroja nachádzajúceho sa v priestore gumární VEGUM, a.s., nakoľko je jeho vzdialenosť od skúmaných studní väčšia ako 210 m.

Vzhľadom k skutočnosti, že samotná závlahová stavba v Dolných Vesteniciach pozostáva zo sústavy 7 studní, bola analyzovaná aj možnosť čerpania

zo sústavy studní s voľnou alebo napätou hladinou. V tomto prípade bolo navrhovateľom požadované čerpané množstvo 10 l.s^{-1} rovnomerne rozdelené medzi 7 studní, maximálne čerpané množstvo z jednej studne bolo uvažované o hodnote 2 l.s^{-1} . Nakoľko dosah účinnosti studne je pre dané čerpané množstvo vody malý, čerpanie z jednej studne neovplyvňuje svojou činnosťou druhú, je možné úlohu opäť riešiť pomocou vyššie spomínanej metodiky. V tab. 3 sú uvedené maximálne hodnoty zníženia hladiny podzemnej vody na plášti studne a dosahu účinnosti studne. Výpočty boli vykonané pre viacero scenárov (obdobne ako v predchádzajúcom kroku).

Tab. 3 Vypočítané hodnoty maximálneho a optimálneho zníženia na plášti studne a dosahu účinnosti pri čerpaní $Q = 2 \text{ l.s}^{-1}$ z jednotlivých studní

pre	$z_{0\max}$ [m]	$z_{0\text{opt}}$ [m]	R [m]
$H_{\max}$	0,32	2,9	25
$H_{\min}$	0,31	3,0	24
H_{priem}	0,28	3,5	21

Na základe vypočítaných hodnôt zníženia hladiny podzemnej vody na plášti studne možno konštatovať, že v žiadnom z vyšetovaných scenárov nedôjde k prekročeniu odporúčaného zníženia hladiny podzemnej vody na plášti studne a v žiadnom prípade nedôjde pri vypočítanom dosahu účinnosti studne R ani k ovplyvneniu vodného zdroja nachádzajúceho sa v priestore gumární VEGUM, a.s. Dosah účinnosti studne je tak malý, že nedôjde ani k vzájomnému ovplyvňovaniu sa jednotlivých studní. V prípade potreby je možné ešte aj tento postup čerpania zoptimalizovať.

Vyjadrenie znaleckého ústavu k vybraným vyjadreniam účastníkov konania

1. Vyjadrenie obce Dolné Vestenice č. 490/2016 zo dňa 29.06.2016. Obec Dolné Vestenice uvádza, že prioritným záujmom obce je zachovať vodu pre miestnych podnikateľov a obyvateľov obce. Rovnaký postoj zastáva aj spoločnosť AFG, s.r.o., Turčianske Teplice, ktorá v liste zo dňa 27.06.2016 tvrdí, že vodu na území obce Dolné Vestenice by mali výhradne využívať iba podnikatelia pôsobiaci v tejto obci a obyvatelia obce. Taktiež tento postoj má aj Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Dolné Vestenice, ktorá v liste zo dňa 29.06.2016 uvádza, že je potrebné zachovať vodu pre miestnych podnikateľov a obyvateľov obce.

Odpoveď: Podľa čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Voda nie je majetkom obce Dolné Vestenice. Hydromeliorácie, š. p. majú platné povolenie (PLVH 4672/79-Ch) na nakladanie s vodami pre odber podzemných vôd zo 7 studní v množstve 68 l.s⁻¹ a tiež platné povolenie (PLVH-4109/405.1/A-10/84) na nakladanie s vodami pre odber podzemnej-povrchovej vody zo zemnej nádrže v množstve 20,4 l.s⁻¹. Taktiež majú platné kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavieb „Závlaha pozemkov Vestenice“ (PLVH 4716/405.1/A-15/83-Ch).

2. Spoločnosť AFG, s.r.o., Turčianske Teplice v liste zo dňa 27.06.2016 nesúhlasí s umiestnením hydromelioračnej stavby na pozemkoch, ktoré má na území obce Dolné Vestenice v prenájme.

Odpoveď: Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. (vodného zákona) § 53 a, ods. 1 vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ, na ktorom je hydromelioračná stavba umiestnená, je povinný:

- a) strpieť hydromelioračnú stavbu alebo jej časť na svojom pozemku,*
- b) strpieť, aby vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby alebo jej časti v nevyhnutnej miere vstupoval na pozemky, na ktorých je hydromelioračná stavba alebo jej časť umiestnená, v súvislosti s jej prevádzkou, údržbou, opravou alebo stavebnou úpravou,*
- c) pri užívaní pozemku počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval hydromelioračnú stavbu alebo jej časť a neporušoval a ani inak negatívne neovplyvňoval funkčnosť, bezpečnosť, spoľahlivosť a prevádzku hydromelioračnej stavby alebo jej časti, inak zodpovedá za škodu, ktorú svojou činnosťou spôsobil,*
- d) ohlásiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi hydromelioračnej stavby alebo jej časti vzniknuté závady alebo nutnosť vykonať opravy na hydromelioračnej stavbe alebo jej časti.*

Samotné podmienky vstupu na pozemky, na ktorých je hydromelioračná stavba, upravuje ods. 2.

3. Spoločnosť VEGUM, a.s., Dolné Vestenice v liste zo dňa 24.06.2016 tvrdí, že zmena navrhovanej činnosti by mohla mať negatívny vplyv na podzemné vody, čo by mohlo ohroziť zásobovanie pitnou vodou.

Odpoveď na túto domnienku je uvedená v predchádzajúcej časti znaleckého posudku.

III. ZÁVER

Úloha znalca:

1. Posúdenie zhodnotenia stavu zásob podzemných vôd v katastri obce Dolné Vestenice v mieste užívania stavby „Závlaha pozemkov Dolné Vestenice“, na ktorú má spoločnosť POMI, s.r.o. právoplatnú nájomnú zmluvu so štátnym podnikom Hydromeliorácie, š.p.
2. Posúdenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI Látkovce“ na životné prostredie a obyvateľov obce Dolné Vestenice a na zásobovanie obce pitnou vodou, s prihliadnutím na odvolania štyroch právnických osôb – obec Dolné Vestenice, spoločnosť VEGUM, a.s., Dolné Vestenice, Slovenský zväz záhradkárov, ZO Dolné Vestenice, spoločnosť AFG, s.r.o., Turčianske Teplice.

Odpoveď:

Predkladaný znalecký posudok bol vypracovaný na základe objednávky spoločnosti POMI, s.r.o. Látkovce, ktorá bola vyzvaná listom Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou č. OU-BN-OSZP-2017/000128-040 k doplneniu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – Látkovce“ na základe rozhodnutia odvolacieho orgánu o informácie na objasnenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a obyvateľov obce Dolné Vestenice ako aj vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na zásobovanie obce Dolné Vestenice pitnou vodou.

Na základe podkladov dodaných zadávateľom, podkladov získaných znalcom a vykonaných výpočtov je možné jednoznačne konštatovať, že predmetná zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – Látkovce“ nebude mať **žiadne negatívny vplyv na životné prostredie a obyvateľov obce Dolné Vestenice ako aj na zásobovanie obyvateľov obce Dolné Vestenice pitnou vodou.**

Na záver je nutné zdôrazniť skutočnosť, že sa nejedná o navýšenie právoplatne povoleného množstva vody (na základe rozhodnutia o nakladaní s vodami pre odber podzemných vôd zo 7 studní v množstve 68 l.s^{-1} , príloha 2), ale len o navrhovateľom požadovaný odber zo závlahovej stavby v množstve 10 l.s^{-1} .

.....

Znalecký posudok vypracovali jeho riešitelia, potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenia môžu v zmysle §17 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov a §15 vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. a Ing. Michaela Červeňanská.

.....

V Bratislave, dňa 22.3.2017

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
rektorom poverený štatutárny zástupca
znaleckého ústavu v odbore Stavebníctvo
dekan Stavebnej fakulty STU Bratislava

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
osoba zodpovedná
za výkon znaleckej činnosti
v odbore Stavebníctvo

IV. PRÍLOHY

p. č.	doklad	formát	počet strán
1	Žiadosť o vypracovanie odborného posúdenia stavu podzemnej vody v rámci projektu "Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI Látkovce".	A4	1
2	Výzva na doplnenie podania listom č. OU-BN-OSZP-2017/000128-040	A4	1
3	Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI - Látkovce - stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 26.01.2017	A4	2
4	Povolenie na nakladanie s vodami - odber podzemných vôd zo 7 vŕtaných studní v množstve 68 l/s č. PLVH 4672/79-Ch	A4	4
5	Povolenie na odber podzemnej-povrchovej vody zo zemnej nádrže v množstve 20,4 l/s č. PLVH-4109/405.1/A-10/84	A4	3
6	Povolenie na užívanie stavby "Závlaha pozemkov JRD Dolné Vestenice" č. PLVH 4716/405.1/A-15/83-Ch	A4	2
7	Látkovce - stanovisko k rozhodnutiu o prerušení konania o oznámení o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 12.08.2016	A4	3
8	Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI - Látkovce - stanovisko zo dňa 04.10.2016	A4	2
spolu			18

POMI, sro, Látkovce 441, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36 566 322
IČ DPH: SK 2021908757
IBAN: SK6709000000000312405824

Slovenská technická univerzita
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Stavebná fakulta STU, Ústav súdneho
znalectva
Radlinského 11
810 05 Bratislava 15
IČO: 397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255
peňažný ústav: štátna pokladnica
číslo účtu IBAN:
SK7481800000007000084162

Vec: Žiadosť o vypracovanie odborného posúdenia stavu podzemnej vody, v rámci projektu „**Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI Látkovce**“.

Týmto si u Vás objednávame vypracovanie odborného posudku, zameraného na zhodnotenie stavov podzemných vôd v katastri obce Dolné Vestenice, v mieste hydromelioračného diela pod obcou.

Akceptujeme dohodnuté platobné a dodacie podmienky.

Kontaktná osoba: **Prof. Andrej Šoltész**.

Vopred ďakujeme.

V Bánovciach nad Bebravou, 8.3.2017

POMI, s.r.o.
IČO: 36 566 322, IČ DPH: SK2021908757
prev. a pošt. adresa: Látkovce 441
957 01 Bánovce nad Bebravou

.....
Andrea Campigotto
Konateľ spoločnosti

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

POMI, s.r.o.
Látkovce 441
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-BN-OSZP-2017/000128-040

Vybavuje/linka
Ing. Zengová

Bánovce nad Bebravou
20. 01. 2017

Vec

Výzva na doplnenie podania

Dňa 04.01.2017 bolo Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie doručené právoplatné rozhodnutie č. OU-TN-OOP3-2016/032508-002 Kom zo dňa 08.12.2016, ktorým Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ako príslušný odvolací orgán rozhodnutie č. OU-BN-OUZP-2016/004150-026 zo dňa 25.08.2016, že zmena navrhovanej činnosti „**Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE**“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, určený listom č. OU-TN-OSZP2-2017/004508-02 v zmysle § 55 písm. f) zákona ako príslušný orgán štátnej správy **vyzýva navrhovateľa aby v lehote do 60 dní od doručenia výzvy** v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov **doplnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“** (spracovateľ PROGRESING, Ing. Peter Reisel, Nezábudková 2061, 955 01 Topoľčany, máj 2016) na základe rozhodnutia odvolacieho orgánu o **informácie na objasnenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a obyvateľov obce Dolné Vestenice ako aj vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na zásobovanie obce Dolné Vestenice pitnou vodou.**

Poučenie:

V prípade, že podanie nebude v určenej lehote doplnené v zmysle výzvy, príslušný orgán bude pokračovať v konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou



OKRESNÝ
ÚRAD
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Telefón
+421/38/760 60 01

Fax
+421/38/760 60 30

E-mail
lubomir.zajac@minv.sk

Internet
www.minv.sk



HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik

Vrakunská 29

825 63 Bratislava 211

e-mail: info@hmosp.sk, web: www.hmosp.sk

27. 01. 2017

DOPORUČENÉ

POMI, s. r. o.

Látkovce 441

957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa
-/-Naše číslo
422/300/2017Vybavuje/linka
Ing. Mihálek/268
Ing. Bačík, PhD./291Bratislava
26.01.2017

Vec:

Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – Látkovce – stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

Navrhovateľ POMI, s. r. o., Látkovce 441 predložil podľa vecne príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – Látkovce“. Na základe rokovania so zástupcami navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti POMI, s. r. o. sme v štátnom podniku Hydromeliorácie, š. p. podrobne preštudovali dokumentáciu a rozhodnutia Odboru starostlivosti o životné prostredie okresného úradu Bánovce nad Bebravou (ďalej len „OSZP OÚ BN“) a Odboru opravných prostriedkov okresného úradu Trenčín a týmto listom predkladáme výsledky analýzy problematiky.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti sú:

- závlahy v sade na území Látkoviec, ktoré sú miestnou časťou obce Uhrovec;
- technické zariadenia slúžiace na prevod vody na závlahy z územia obce Dolné Vestenice do sadu na území Látkoviec.

Vecne príslušný orgán štátnej správy rozhodol, že sa zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – Látkovce“ nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Proti tomuto rozhodnutiu sa odvolali štyri právnické osoby:

1. obec Dolné Vestenice;
2. spoločnosť VEGUM, a. s., Dolné Vestenice;
3. Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia Dolné Vestenice;
4. spoločnosť AFG, s. r. o., Turčianske Teplice

Odvolania všetkých uvedených právnických osôb proti rozhodnutiu OSZP BN majú rovnaký dôvod, ktorým je požiadavka zachovať vodu na území obce Dolné Vestenice pre miestnych podnikateľov a obyvateľov obce.

V súvislosti s vyššie uvedenými odvolaniami možno konštatovať, že ani jedno z nich sa vecne netýka vplyvu závlah ovocného sadu v Látkovciach na životné prostredie a ani výstavby technických zariadení na prevod vody na závlahy z územia obce Dolné

Podnik zapísaný v Obchodnom
Registri Okresného súdu
Bratislava I
Oddiel P3 Vločka číslo : 425/B

IČO:
35 860 839
DIČ:
2021730073
IČ DPH:
SK2021730073

Bankové spojenie:
PRIMA banka Slovensko, a.s.
4854090001/5600

Odbor:
Riadiťstvo
Usporiadania majetku
Financovania a hospodárskych činností
Správy a prevádzky HMZ
Špeciálnych vodohospodárskych činností

Telefón:
02/4342 2931
02/4524 8943
02/4524 8902
02/4524 8722
02/4025 8261

Fax:
02/4524 8946
02/4025 8228
02/4025 8224
02/4025 8237
02/4524 8946

E-mail:
info@hmosp.sk

Vestenice do sadu na území Látkoviec. Na základe tejto skutočnosti možno konštatovať, že odvolania vyššie uvedených štyroch právnických osôb sa netýkajú predmetu zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti, ktorou je „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – Látkovce“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Ďalej možno konštatovať, že odbery vody na závlahy na území obce Dolné Vestenice sú riadne povolené platnými vodoprávnymi rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej vodnej správy. Povolené odbery vody na závlahy však nie sú predmetom zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – Látkovce“. Ak majú uvedené štyri právnické osoby výhrady voči právoplatným rozhodnutiam orgánov štátnej vodnej správy, musia podľa § 18 a 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) podať samostatný podnet na začatie konania. Podľa § 34 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. je každý účastník konania povinný na podporu svojich tvrdení navrhnuť dôkazy, ktoré sú mu známe. Z tohto ustanovenia zákona vyplýva, že dôkazy o pravdivosti svojich tvrdení musia predkladať navrhovatelia na začatie nového samostatného konania o odoberaných množstvách vody na závlahy na území obce Dolné Vestenice.

Záverom na základe našich poznatkov konštatujeme, že počas zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – Látkovce“ nebola zistená žiadna skutočnosť, na základe ktorej by bolo možné spochybniť rozhodnutie OSZP OÚ BN o tom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.


Ing. Igor Kálha
riaditeľ



Na vedomie: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. L. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Okresný národný výbor - odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva v P r i e v i d z i

LEVN 4672/79-Ch

V Prievidzi, dňa 29.10.1979

"Závlaha pozemkov Vestenice" - Štátna melioračná správa, pobočka Banská Bystrica, OS Prievidza, Dolné Vestenice - povolenie na nakladanie s vodami, zriadenie vodohospodárskeho diela, podľa §§ 8 a 9 zák.č. 138/73 Zb.

R O Z H O D N U T I E :

Štátna melioračná správa, pobočka Banská Bystrica, okresné stredisko Prievidza podaním zo dňa 5.9.1979 pod č. 614/79 požiadala o vydanie povolenia na stavbu "Závlaha pozemkov Vestenice" podľa projektu vypracovaného PÚ Nitra pod č. zák. 50 41 105 a o povolenie odberu podzemnej vody zo 7 vŕtaných studní.

Okresný národný výbor - odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Prievidzi ako príslušný vodohospodársky orgán podľa § 2 zák.č. 135/74 Zb. preskúmal podanie ŠMS, pobočky Banská Bystrica, okresné stredisko Prievidza a podľa §§ 8 a 9 zák.č. 138/73 Zb., v súlade s ust.zák.č. 71/67 Zb. udeľuje

p o v o l e n i e

Štátnej melioračnej správe, pobočke Banská Bystrica, okresné stredisko Prievidza

1./ Na nakladanie s vodami

a/ odber podzemných vôd zo 7 vŕtaných studní v množstve 68 l/s.

2./ Na zriadenie vodohospodárskeho diela "Závlaha pozemkov Vestenice"

k.ú. Dolné Vestenice podľa projektu vypracovaného PÚ Nitra zo septembra 1977 pod číslom zákazky 5041 105.

Technický popis :

Projektová dokumentácia rieši závlahy čistou vodou poľnohospodárskych pozemkov o celkovej výmere 95 ha, ktorá je rozdelená do dvoch samostatných lokalít. Prvá sa nachádza po pravej strane štátnej cesty Hra-

dište - Dolné Vestenice a má výmeru 40 ha. Na tejto lokalite je situovaná výstavba hlavnej čerpacej stanice, ako aj vrtané studne, ktoré budú slúžiť ako zdroj závlahovej vody. Jedná sa o studne v počte 7 ks o celkovej výdatnosti 68 l/s.

Druhá lokalita je ovocný sad o výmere 55 ha a nachádza sa na sever popri štátnej ceste na Jankov Vršok. Výškove usporiadanie oboch lokalít je 265 m.n.m. nad morom až 340 m.n.m.

Závlahová voda bude získavaná zo studní ponornými čerpadlami a pomocou čerpacej stanice a rúrového rozvodu bude vytláčaná nad záujmovú plochu do zvyšovacej čerpacej stanice, odkiaľ bude pomocou rozvodov a rozstrekovacích zariadení vykonané zavlažovanie pozemkov. Závlaha je uvažovaná na výmere 37,4 ha postrekom a 7,6 ha podmokom. Pod objektami budú vykonané terénne úpravy, orbotenie, spevnené plochy a sadové úpravy, 22 kV prípojka, trafostanica 250 kVA a 160 kVA, podzemné rúrové rozvody a ENI kábel ku staniciam.

Rúrový rozvod bude z AZC potrubia $\varnothing$ 80-230 mm, rozchod siete bude 500 m, hydranty na poľné kultúry budú 125 m a na sady do trojuholníka 24 x 30 m.

A./ Podmienky povolenia :

- 1./ Investorom stavby bude Štátna melioračná správa, pobočka Banská Bystrica, okresné stredisko Prievidza.
- 2./ Povolenie sa vzťahuje na stavbu podľa projektu vypracovaného FPÚ Nitra zo septembra 1977 pod číslom zákazky 5041105.
- 3./ Povolenie nie je časovo omedzené a udeľuje sa na dobu nariadenie podárensky zdôvodnenú

B./ Povinnosti investorá :

- 1./ Prerokovať s tuzajším odborom ONV zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkové vzťahy.
- 2./ Požiadat o prevzatie dokončenej stavby a uvedenie do trvalej prevádzky podľa § 9 zák.č. 136/73 Zb.
- 3./ Vypracovať a predložiť na schválenie manipulačný a prevádzkový poriadok stavby do jej kolaudácie.
- 4./ Nahradit škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke povoleného

vodohospodárskeho diela v zmysle ust. obč. zák.č. 40/64 Zb. a hosp. zák.č. 37/73 Zb.

- 5./ Pri zásahu do cestného telesa štátnej cesty v obci Dolná Vestenica pred zahájením prác, vyžadovať súhlas ONV - odboru dopravy Prievidza a OSC Prievidza.
- 6./ Dodržať ust. zák.č. 110/64 Zb. a vyhl.č. 111/64 Zb. o telekomunikáciach. Nechať si vyznačiť polohu telekomunikačných spojov pred zahájením prác.
- 7./ Dodržať ust. zák.č. 50/76 Zb. o stavebnom poriadku.
- 8./ Dodržať ust. vyhl.č.137/56 Ú.v. o podmienkach styku energetických diel s komunikáciami, vodami a vodohospodárskymi dielami.

C./ Majetkoprávne záležitosti :

Vykoná investor v zmysle platných právnych predpisov. Poplatky za vykonanie vodohospodárskeho konania sa nevyrubujú, nakoľko toto sa konalo vo všeobecnom záujme, čo v zmysle sadzobníka I polč.8 vyhl. č. 162/76 Zb. spoplatneniu nepodlieha.

D./ Všeobecné ustanovenia :

- 1./ Hotové vodohospodárske dielo bude spravovať, prevádzkovať a udržiavať v dobrom stave JRD Mier Dolné Vestenice.
- 2./ Tunažší odbor ONV môže podľa § 11 zák.č. 138/73 Zb. udelené povolenie zmeniť alebo zrušiť, ak by to vyžadoval iný dôležitejší záujem.
- 3./ Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt vypracovaný PÚ Mitra. zo septembra 1977 pod č. zákazky 5041105.
- 4./ Jedna sada projektu bude uložená vo vodohospodárskej evidencii na odbore PLVH ONV v Prievidzi.

O d o v o d n e n i e :

Tak ako bolo rozhodnuté bolo vykonané na základe podania investora Štátna melioračná správa, pobočka Banská Bystrica, okresné stredisko Prievidza zo dňa 5.9.1979 pod č. 614/79. Upustenie od vydania územného rozhodnutia k predmetnej stavbe vydal ONV odbor územného plánovania v Prievidzi, listom zo dňa 17.1.1979 pod č. ÚP 5593/1978. Rozhodnutie odmietajúce vydal tunažší odbor ONV v Prievidzi listom zo dňa 29.10.1979 pod č. PLVH 5007/212.1/79. Kladný záväzný posudok k predmetnej stavbe vydal

Okresný hygienik v Prievidzi, rozhodnutím zo dňa 2.11.1979 pod číslom 2359-21/79.

Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou bolo vykonané dňa 16.10.1979 v Dolných Vestenicích o čom bol spísaný zápis. Konanie bolo zvolané tunajším doborom ONV, listom zo dňa 1.10.1979 pod č. PLVH 4672/79-Ch. Pozvánka bola doručená všetkým pozvaným.

Pripomienky účastníkov konania boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na to, že žiadateľom navrhnuté riešenie je technický a ekonomicky zdôvodnené a nie sú ohrozené ani poškodené všeobecné záujmy a práva iných, vyhovel vodohospodársky orgán žiadosti investora a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

Toučenie o odvolaní :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia v zmysle § 53 zák.č. 71/67 Zb., na S KNV - odbor PLVH v Banskej Bystrici, časťou tunajšieho odboru ONV.

Vyjavuje: Chylo

Vedúci odboru :

Ing. V a r g a

- Na vedomie:
- 1./ S KNV - odbor PLVH v Banskej Bystrici
 - 2./ Iovodie Váhu, Piešťany
 - 3./ ONV Dolné Vestenice
 - 4./ OHS Prievidza
 - 5./ JRD Dolné Vestenice
 - 6./ ŠMS, pobočka Banská Bystrica
 - 7./ ŠMS, okresné stredisko Prievidza
 - 8./ PPÚ Nitra
 - 9./ Agrostav Prievidza
 - 10./ Oblastná správa diaľkových káblov Bratislava
 - 11./ Okresná správa ciest Prievidza
 - 12./ Okresná správa spojov Prievidza
 - 13./ Okresná poľnohospodárska správa Prievidza

5308 161

Okresný národný výbor, odbor PLVH v P r i e v i d z i

PLVH - 4109/405.1/A-10/84

V Prievidzi dňa 14.6.1984

Štátna
melioračná správa
pobočka B.Bystrica,
okresné stredisko

Stav:	okresné stredisko
Okres:	BYSTRICA
Dokl:	1.1.78
Číslo:	4109/405.1/A-10/84
Prílohy:	1

P r i e v i d z a

Povolenie na nakladanie s vodami podľa § 8 a zriadenie vodohospodárskeho diela podľa § 9 zák.č. 138/73 Zb.

R o z h o d n u t i e

Okresný národný výbor, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Prievidzi príslušný podľa § 2 zák.č. 133/74 Zb., na základe preskúmania žiadosti Štátnej melioračnej správy - pobočky B.Bystrica, okresné stredisko Prievidza v súlade s §§ 8 a 9 zák.č. 138/73 Zb. a zák.č. 71/67 Zb. udeľuje

p o v o l e n i e

Štátnej melioračnej správe - okresnému stredisku Prievidza

1. Na odber podzemnej - povrchovej vody zo zemnej nádrže v množstve 20,4 l/s, 1.176 m³/deň, 211.680 m³/rok, pre závlahu pozemkov o výmERE 40 ha.
2. Na zriadenie vodohospodárskeho diela " Závlaha pozemkov Vestenice - rozšírenie " na výmERE 40 ha podľa projektu spracovaného Pôdohospodárskym projektovým ústavom Nitra zo septembra 1983 pod číslom zákazky 511 0010 321

- 2 -

Technický popis:

Projekt rieši doplnkovú závlahu pozemkov čistou vodou na ploche 40 ha z novej akumuláčnej podzemnej jamy s pôdorysným rozmerom 40 x 40 m v dne 20 x 20 m a hĺbky 5 m. Sklon svahov je 1:2. Hladina vody je uvažovaná 3,0 m a objem vody 2.064 m³. Čerpanie vody bude agregátmi IUIS-1500-2S. Zdroj elektrického prúdu je VN prípojka s trafostanicou. Výtlačok vody bude napojený na jestvujúci rozvod v rozsahu vetiev A a B. Rozstrek bude zabezpečený jestvujúcim závlahovým detailom PP-67 a novonavrhovanými prenosnými súpravami v počte 3 ks. Vývod vody na povrch bude rekonštrukciou zariadením 15 ks hydrantov. Akumulačná nádrž a čerpacou stanicou bude oplostená pozinkovaným plotivom na oceľových stĺpkoch s betonovými pätkami, pre vstup bude brána s vrátkami.

Podmienky povolenia:

- a/ Povolenie nie je časovo obmedzené a udeľuje sa dohu národohospodársky zdôvodnenú.
- b/ Dodržať podmienky uložené rozhodnutím S KNV-odborom PLVH zo dňa 9.4.1982 pod číslom PLVH-429/212.1/1982/Kt k vyňatiu pôdy z PPF.

4. Povinnosti žiadateľa:

- a/ Prerokovať s tunajším odborom ONV zmeny.
- b/ Vypracovať a schváliť prevádzkový poriadok do kolaudácie stavby.
- c/ Splniť podmienky rozhodnutia ONV k vyňatiu pôdy z PPF.
- d/ Dodržať ust.zák. č.50/76 Zb.
- e/ Dodržať ust.zák.č. 137/58 Ú.v. o podmienkach styku energetických číel s vodami a vodohospodárskymi dielami.

5. Všeobecné ustanovenia:

- a/ Tunajší odbor ONV môže toto povolenie zmeniť, alebo zrušiť, ak by to vyžadoval iný dôležitý záujem (§ 11).
- b/ Povolenie je evidované pod čísl. 108/5251/1

- 3 -

O d o v o d n e n i e

Tak ako bolo rozhodnuté bolo vykonané na základe žiadosti Štátnej melioračnej správy pobočky Banská Bystrica - okresného strediska Prievidza zo dňa 14.5.1984 pod č. 172/84.

Toto podanie bolo doložené povoleným projektom, ako aj územným rozhodnutím predmetnej stavby, ktoré vydal ONV, odbor ÚP v Prievidzi listom zo dňa 26.4.1983 pod č. ÚP 603/83.

Ďalej rozhodnutím vyňatia pôdy z PPF, ktoré vydal odbor PLVH S KNV Banská Bystrica listom zo dňa 9.4.1982 pod číslom PLVH-429/212.1/1982/Kt.

Podanie bolo doložené spracovanými a Povodím Váhu Piešťany overenými evidenčnými listami vodohospodárskej evidencie.

Vzhľadom na to, že žiadateľom navrhnuté riešenie je technicky a ekonomicky zdôvodnené a nie sú ohrozené a ani poškodené všeobecné záujmy a práva iných vyhovet vodohospodársky orgán ONV žiadosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto povolenia.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, na S KNV, odbor PLVH v B.Bystrici, cestou tuzajšieho odboru ONV.

Vybavuje: Chylo

Príloha: - evid.list



Vedúci odboru: [signature]
Ing. V. e r i e

- Na vedomie:
1. S KNV, OPLVH B.Bystrica
 2. Povodie Váhu Piešťany + EL
 3. ☒ MS pobočka B.Bystrica
 4. JAD Mier Dolné Vestenice
 5. Agrostav Prievidza
 6. ZEZ Partizánske
 7. MNV Dolné Vestenice
 8. StVak odšt.závod 63 Prievidza
 9. PPU Nitra

Okresný národný výbor v P r i e v i d z i ,
odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

Číslo: PLVH 4716/405.1/A-15/83-Ch

V Prievidzi, dňa 8.12.1983

Štátna melioračná správa, pobočka Banská Bystrica - okresné stredisko Prievidza - vodohospodárska kolaudácia stavby "Závlaha pozemkov JRD Dolné Vestenice" podľa §-u 9 ods. 4 zák.č. 138/73 Zb. a §-u 82 zák.č. 50/76 Zb.

R O Z H O D N U T I E

Okresný národný výbor - odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Prievidzi, ako príslušný vodohospodársky orgán podľa §-u 2 zák.č. 135/74 Zb., na základe návrhu Štátnej melioračnej správy, pobočka Banská Bystrica - okresné stredisko Prievidza na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Závlaha pozemkov JRD Dolné Vestenice", rozhodol podľa §-u 9 ods. 4 zák.č. 138/73 Zb., §-u 82 zák.č. 50/76 a v zmysle §-u 46 zák.č. 71/67 Zb.

t a k t o :

P o v o ľ u j e užívanie stavby "Závlaha pozemkov JRD Dolné Vestenice" k určenému účelu k závlaha poľnohospodárskych pozemkov vo výmere 95 ha

O d ô v o d n e n i e

Investor stavby "Závlaha pozemkov JRD Dolné Vestenice" Štátna melioračná správa, pobočka Banská Bystrica - okresné stredisko Prievidza listom č. 778/83 zo dňa 3.11.1983 podala na náš odbor podľa §-u 79 zák.č. 50/76 Zb. návrh na začatie kolaudačného konania podľa §-u 9 ods. 4 zák.č. 138/73 Zb. a §-u 81 zák.č. 50/76 Zb. a vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu podľa §-u 82 stavebného zákona.

Doplnenie podania bolo na výzvu tünajšieho odboru ONV vykonané dňa 1.2.1983.

- 2 -

V kolaudačnom konaní bolo zistené, že stavba bola vybudovaná podľa vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie a vodoprávneho povolenia zo dňa 29.10.1979 pod č. PLVH 4672/79-Ch, vydaného odborom PLVH ONV v Prievidzi.

Na základe uvedených skutočností dospel vodohospodársky orgán ONV v Prievidzi k záveru, že je dôvodné rozhodnúť vo veci tak, ako je uvedené vo výroku tohoto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a nasl. zák.č. 71/67 Zb. a to do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, cestou tunajšieho odboru ONV na S KNV, odbor PLVH v Banskej Bystrici.

Vybavuje: Chylo



Vedúci odboru:

Ing. V. a. f. g. a.

Na vedomie:

1. S KNV - odbor PLVH Banská Bystrica
2. Povodie Váhu Piešťany + evid. list
3. Povodie Váhu závod Topoľčany
4. ŠMS, pobočka Banská Bystrica
5. ŠMS, pobočka Banská Bystrica, okresné stredisko Prievidza + ev. list
6. MNV D. Vestenice
7. JRD Mier Dolné Vestenice
8. OPS Prievidza
9. Agrostav Prievidza
10. PPÚ Nitra



HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik

Vrakunská 29

825 63 Bratislava 211

e-mail: info@hmosp.sk, web: www.hmosp.sk

DOPORUČENE

16 -08- 2016

POMI, s. r. o.

Látkovce 441

957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa
28.07.2016Naše číslo
4582/400/2016Vybavuje/linka
Ing. M. Bačík, PhD/02 40 258 291
Ing. P. Halmo 0907 749 727Bratislava
12.08.2016

Vec:

Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – Látkovce – stanovisko k rozhodnutiu o prerušení konania o oznámení o zmene navrhovanej činnosti

Vaša spoločnosť POMI, s. r. o., Látkovce 441 má so štátnym podnikom Hydromeliorácie, š. p., uzavretú nájomnú zmluvu o užívaní stavby „Závlaha pozemkov Dolné Vestenice“ o celkovej výmere závlah v rozsahu 95 ha, ktorá je rozčlenená do dvoch samostatných lokalít, ako aj na stavbu „Závlaha pozemkov Dolné Vestenice – rozšírenie“ na výmere 40 ha. Listom zo dňa 28.07.2016 ste nás informovali, že Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou rozhodnutím č. OU-BN-OSZP-2016/004150-022 zo dňa 06.07.2016 prerušil zisťovacie konanie k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – Látkovce“, ktoré ste predložili podľa vecne príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) a súčasne ste požiadali o poskytnutie odborných podkladov a informácií v predmetnej veci.

Hydromelioračné vodné stavby v katastri Dolné Vestenice pozostávajú z objektov určených na závlahy a tiež na odvodňovanie pozemkov. Tieto vodné stavby sú majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, š. p. Stavba: „Závlahy pozemkov Dolné Vestenice“ má vydané právoplatné Rozhodnutie č. PLVH 4672/79-Ch zo dňa 29.10.1979 o povolení na nakladanie s vodami a zriadení vodohospodárskeho diela podľa § 8 a 9 zákona č. 138/73 Zb. o vodách (vodný zákon) a taktiež stavba „Závlaha pozemkov Dolné Vestenice – rozšírenie“ má vydané právoplatné Rozhodnutie č. PLVH – 4109/405.1/A-10/84 (ev. č. 308/5251/1) zo dňa 14.06.1984 o povolení na nakladanie s vodami podľa § 8 a zriadenia vodohospodárskeho diela podľa § 9 zákona č. 138/73 Zb. V zmysle Druhej časti, Oddielu 1 a najmä § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov je štátny podnik Hydromeliorácie, š. p. účastníkom zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – Látkovce“, nakoľko rozhodnutím orgánu štátnej správy budú priamo dotknuté jeho právom chránené záujmy alebo povinnosti.

Predmetom zisťovacieho konania je oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – Látkovce“, ktoré predložil

Podnik zapísaný v Obchodnom
Registri Okresného súdu
Bratislava I
Oddiel P3 Vložka číslo 425/B

IČO:
35 860 839
DIČ:
2021730073
IČ DPH:
SK2021730073

Bankové spojenie:
PRIMA banka Slovensko, a.s.
4854090001/5600

Odbor:
Riaditeľstvo
Usporiadania majetku
Financovania a hospodárskych činností
Správy a prevádzky HMZ
Špeciálnych vodohospodárskych činností

Telefón:
02/4342 2931
02/4524 8943
02/4524 8902
02/4524 8722
02/4025 8264

Fax:
02/4524 8946
02/4025 8228
02/4025 8224
02/4025 8237
02/4524 8946

E-mail:
info@hmosp.sk

navrhovateľ POMI, s. r. o. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie konanie prerušil a od navrhovateľa žiadal doplnenie informácií, ktoré sú nevyhnutné na vydanie rozhodnutia. Navrhovateľ POMI, s. r. o., poskytol štátnemu podniku Hydromeliorácie, š. p., tieto podklady:

1. Rozhodnutie o prerušení konania vydané dňa 06.07.2016 Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, odborom starostlivosti o životné prostredie, pod č. OU-BN-OSZP-2016/004150-022 a list tohto orgánu štátnej správy adresovaný navrhovateľovi zmeny navrhovanej činnosti, ktorým je spoločnosť POMI, s. r. o. (č. OU-BN-OSZP-2016/004150-021 zo dňa 06.07.2016). Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie:
 - žiada predloženie doplňujúcich informácií na objasnenie požiadaviek;
 - žiada vysporiadanie sa s pripomienkami, ktoré predložili ďalší účastníci konania.
2. List Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PD-OSZP-2016/015743 zo dňa 21.06.2016. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie:
 - navrhuje, aby zmena o navrhovanej činnosti nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
3. List Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP-2016/0022835-02 zo dňa 30.06.2016. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie:
 - žiada preveriť a deklarovať funkčnosť a zabezpečiť vyhovujúci technický stav jestvujúceho závlahového systému;
 - požaduje preveriť platnosť všetkých vydaných vodoprávných povolení súvisiacich s jestvujúcim závlahovým systémom.
4. List obce Dolné Vestenice č. 490/2016 zo dňa 29.06.2016. Obec Dolné Vestenice:
 - tvrdí, že stavba je v rozpore s verejným záujmom chráneným stavebným zákonom a najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi obce (toto tvrdenie sa v stanovisku opakuje v 1. a 2. bode);
 - uvádza, že prioritným záujmom obce je zachovať vodu pre miestnych podnikateľov a obyvateľov obce;
 - spochybňuje tvrdenie navrhovateľa, že pôvodný závlahový systém bude podrobený skúške funkčnosti a že v potrebnom rozsahu budú vykonané opravy poškodených zariadení a potrubí;
 - požaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.;
 - žiada, aby sa záujmy navrhovateľa (spoločnosti POMI, s. r. o.) riešili z vodných zdrojov, ktoré sa nachádzajú na území obce Látkovce.
5. List spoločnosti AFG, s. r. o., Turčianske Teplice (bez čísla) zo dňa 27.06.2016. Spoločnosť AFG, s. r. o.:
 - nesúhlasí s umiestnením hydromelioračnej stavby na pozemkoch (trvalé trávnaté porasty), ktoré má na území obce Dolné Vestenice v prenájme;
 - tvrdí, že vodu na území obce Dolné Vestenice by mali výhradne využívať iba podnikatelia pôsobiaci v tejto obci a obyvatelia obce.
6. List spoločnosti VEGUM, a. s., Dolné Vestenice (bez čísla) zo dňa 24.06.2016. Spoločnosť VEGUM, a. s.:
 - tvrdí, že zmena navrhovanej činnosti by mohla mať negatívny vplyv na podzemné vody, čo by mohlo ohroziť zásobovanie pitnou vodou.
7. List Slovenského zväzu záhradkárov, Základná organizácia Dolné Vestenice (bez čísla) zo dňa 29.06.2016. SZZ ZO Dolné Vestenice:

3

- použitie vody z územia obce Dolné Vestenice na území obce Látkovce vyvolalo „veľké rozhorčenie“;
- uvádza, že je potrebné zachovať vodu pre miestnych podnikateľov a obyvateľov obce;
- žiada, aby sa záujmy navrhovateľa (spoločnosti POMI, s. r. o.) riešili z vodných zdrojov, ktoré sa nachádzajú na území obce Látkovce.

Štátny podnik Hydromeliorácie, š. p., ktorý je správcom predmetného majetku Slovenskej republiky, zaujíma k vyššie uvedeným pripomienkam k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – Látkovce“, toto stanovisko:

1. Zmenu navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – Látkovce“ neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Voda sa bude odberať z dvoch studní, pričom celkový odber bude približne 5 až 6 l·s⁻¹. Na odbery vody pre závlahy v Dolných Vestenicách sú tieto vodoprávne rozhodnutia Okresného národného výboru Prievidza, Odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva:
 - a) povolenie č. PLVH 4672/79-Ch zo dňa 29.10.1979 na odber zo 7 vŕtaných studní v množstve 68 l·s⁻¹;
 - b) povolenie PLVH – 4109/405.1/A-10/84 (ev. č. 308/5251/1) zo dňa 14.06.1984 na odber 20,4 68 l·s⁻¹.Spolu je teda právoplatne povolený odber 88,4 l·s⁻¹.
2. Pripomienky k možnému ohrozeniu kvantity zdrojov podzemnej vody uvádzané v stanoviskách obce Dolné Vestenice, spoločnosti VEGUM, a. s. a SZZ ZO Dolné Vestenice nie sú ničím preukázané a možno ich označiť za laické domnienky. Navyše, sú v rozpore s vyššie uvedenými rozhodnutiami vecne príslušného orgánu štátnej správy.
3. Nesúhlasné stanovisko AFG, s. r. o., Turčianske Teplice s umiestnením hydromelioračnej stavby na pozemkoch, ktoré má na území obce Dolné Vestenice v prenájme, je v rozpore s ustanovením § 53a zákona č. 364/2004 Z. z. upravujúcim povinnosti vlastníka pozemku, na ktorom je hydromelioračná stavba umiestnená a povinnosti a oprávnenia vlastníka hydromelioračnej stavby.
4. Riešenie otázky, či je nevyhnutné posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., by umožnilo posúdenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na stav útvarov povrchovej a podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov ustanovených § 16 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z., ktoré vykonáva Výskumný ústav vodného hospodárstva na základe poverenia MŽP SR č. 4542/2015-6.2 zo dňa 31.03.2015.
5. Na záver uvádzame, že spoločnosť POMI, s. r. o. má v súlade s nájomnou zmluvou povinnosť opraviť a sfunkčniť jestvujúce vyššie uvedené závlahové stavby a následne bude možné vykonať navrhované „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – Látkovce“. Takto vykonané úpravy jestvujúcich závlah vytvoria podmienky pre využívanie celej kapacity závlahových stavieb, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Dolné Vestenice.

S pozdravom



Ing. Laura Nagyová
riaditeľka



HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik
 Vrakunská 29
 825 63 Bratislava 211
 e-mail: info@hmzp.sk, web: www.hmzp.sk

5. 10. 2016

Mal

DOPORUČENE

 Obec Uhrovec
 Obecný úrad
 SNP č. 86/7
 956 41 Uhrovec

Váš list číslo/zo dňa

 Naše číslo
 3835-5/300/2016

 Vybavuje/linka
 Odbor správy a prevádzky HMZ
 Ing. Halmo /0907 749 727

 Bratislava
 4.10.2016

Vec:

Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI Látkovce - stanovisko

Na základe rokovania so starostkou obce Dolné Vestenice, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.9.2016 vo veci rozšírenia závlah Vám zasielame následne naše stanovisko k záväznému stanovisku starostky obce Ing. Kvetoslavy Šimorovej.

Rokovanie zvolal Hydromeliorácie, š.p. (ďalej HM, š.p.) s cieľom podrobného oboznámenia sa s jestvujúcimi závlahovými stavbami ako aj s pripravovaným projektom rozšírenia jestvujúcich závlah do katastrálneho územia obce Látkovce. Predmetné stanovisko Vám zasielame ako účastník územného konania, keďže Hydromeliorácie, š.p. je správcou závlhovej sústavy, ktorá je majetku štátu.

Závlahová sústava pozostáva zo stavby ZP Dolné Vestenice na výmere 95 ha a tá pozostáva z dvoch čerpacích staníc - ČS č.1 a ČS č.2-zvyšovacia. Súčasťou sústavy je stavba ZP Dolné Vestenice -rozšírenie na výmere 40 ha, ktorá pozostáva z ČS č.3 a akumuláčnej nádrže.

Uvedené stavby boli realizované v súlade s územným rozhodnutím a povolením na nakladanie s vodami a na zriadenie vodohospodárskeho diela. Na sústavu „Závlahy pozemkov Dolné Vestenice“ bolo vydané užívacie povolenie stavby 8.12.1983. Uvedenú dokumentáciu prikladáme v prílohe. Pripravované „Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI Látkovce“ uvažuje odoberať závlahovú vodu v rámci povolených množstiev vody z jestvujúcej sústavy odbočením z jestvujúceho závlahového potrubia, ktoré bolo realizované v rámci spomínaných závlahových stavieb. Prívodné potrubie prechádza záujmovým územím jestvujúcich stavieb v katastrálnom území Dolné Vestenice a následne prechádza do katastrálneho územia obce Látkovce.

Spomínané záväzné stanovisko starostky obce Dolné Vestenice je zavádzajúce a nepravdivé. Vôbec nie je možné súhlasiť s názorom, že ide o stavbu, ktorá je v rozpore s verejnými záujmami, nakoľko ide o pestovanie ovocia pre občanov Slovenska. Územno-plánovacia dokumentácia obce Dolné Vestenice sa nedotýka uloženia podzemného potrubia pre dopravu závlhovej vody do retenčnej zásobnej nádrže pre závlahu sadu, ktorá je v katastrálnom území Látkovce. Územno-plánovacia dokumentácia

 Podnik zapísaný v Obchodnom
 Registri Okresného súdu
 Bratislava I
 Oddiel P3 Vločka číslo - 425/B

 IČO:
 35 860 839
 DIČ:
 2021730073
 IČ DPH:
 SK2021730073

 Bankové spojenie
 PRIMA bank Slovensko, a.s.
 4854090001/5600

 Odbor:
 Riaditeľstvo
 Usporiadania majetku
 Financovania a hospodárskych činností
 Správa a prevádzka HMZ
 Špeciálnych vodohospodárskych činností

 Telefón:
 02/4342 2931
 02/4524 8943
 02/4524 8902
 02/4524 8722
 02/4025 8264

 Fax:
 02/4524 8946
 02/4025 8228
 02/4025 8224
 02/4025 8237
 02/4524 8946


 E-mail:
 info@hmzp.sk

rozvoja obce Dolné Vestenice sa týka hranice závlahovej sústavy na okraji obce Dolné Vestenice, ktorá je od podzemného rúrového rozvodu závlahovej vody pre sad vzdialená cca 3,5 km. V súvislosti s územným plánom uvádzame, že obecný úrad Dolné Vestenice nepredložil HM, š.p. územný plán na prípadné zaslanie pripomienok k jeho návrhu, ktorý zasahuje do závlahového územia a priamo zaberá územie, kde sú realizované objekty závlahovej sústavy. V priamom strete je objekt podzemnej akumulácie nádrže, ktorá tvorí zdroj závlahovej vody. Samotná obec bola účastníkom prípravy a realizácie vybudovaných závlah a v rámci povolenacích konaní obec obdržala všetky právne dokumenty čo však nebolo rešpektované pri vypracovaní územného plánu a jeho doplnku. Na samotnom rokovaní sa pani starostka vyjadrila, že si pamätá na využívanie závlah v ich katastri.

V rámci pripravovaného rozšírenia závlah bola uzatvorená nájomná zmluva s Pomi s.r.o. tak, aby bola sfunkčnená jestvujúca sústava (oprava čerpacej stanice a podzemného potrubia) tak, aby závlaha mohla byť využívaná v celej výmere vrátane katastrálneho územia obce Dolné Vestenice. Týmto sa vytvoria podmienky pre využívanie závlah aj obyvateľmi obce Dolné Vestenice v celom rozsahu závlahového územia na výmere 135 ha.

Na záver požadujeme, aby záväzné stanovisko starostky obce Dolné Vestenice nebolo rešpektované a aby bolo vydané územné rozhodnutie na stavbu „Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI Látkovce.“

S pozdravom

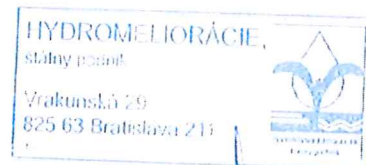

Ing. Laura Nagyová
riadiťka

Prílohy: podľa textu

Na vedomie:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie ✓
Nám. E. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou + prílohy

Obec Dolné Vestenice, Obecný úrad, Záhumenská 154/74, 972 23 Dolné Vestenice ✓

POMI s.r.o., Látkovce 441, 957 01 Bánovce nad Bebravou ✓

Hydromeliórácie, š.p., vysunuté pracovisko Prievidza – p. Kučera ✓

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký úkon (znalecký posudok) bol vypracovaný znaleckým ústavom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo (37 00 00), evidenčné číslo znaleckého ústavu 00397687.

Znalecký úkon (znalecký posudok) je v denníku zapísaný pod číslom 5/2017.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
rektorom poverený štatutárny zástupca
znaleckého ústavu v odbore Stavebníctvo
dekan Stavebnej fakulty STU Bratislava

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
osoba zodpovedná
za výkon znaleckej činnosti
v odbore Stavebníctvo