



REF

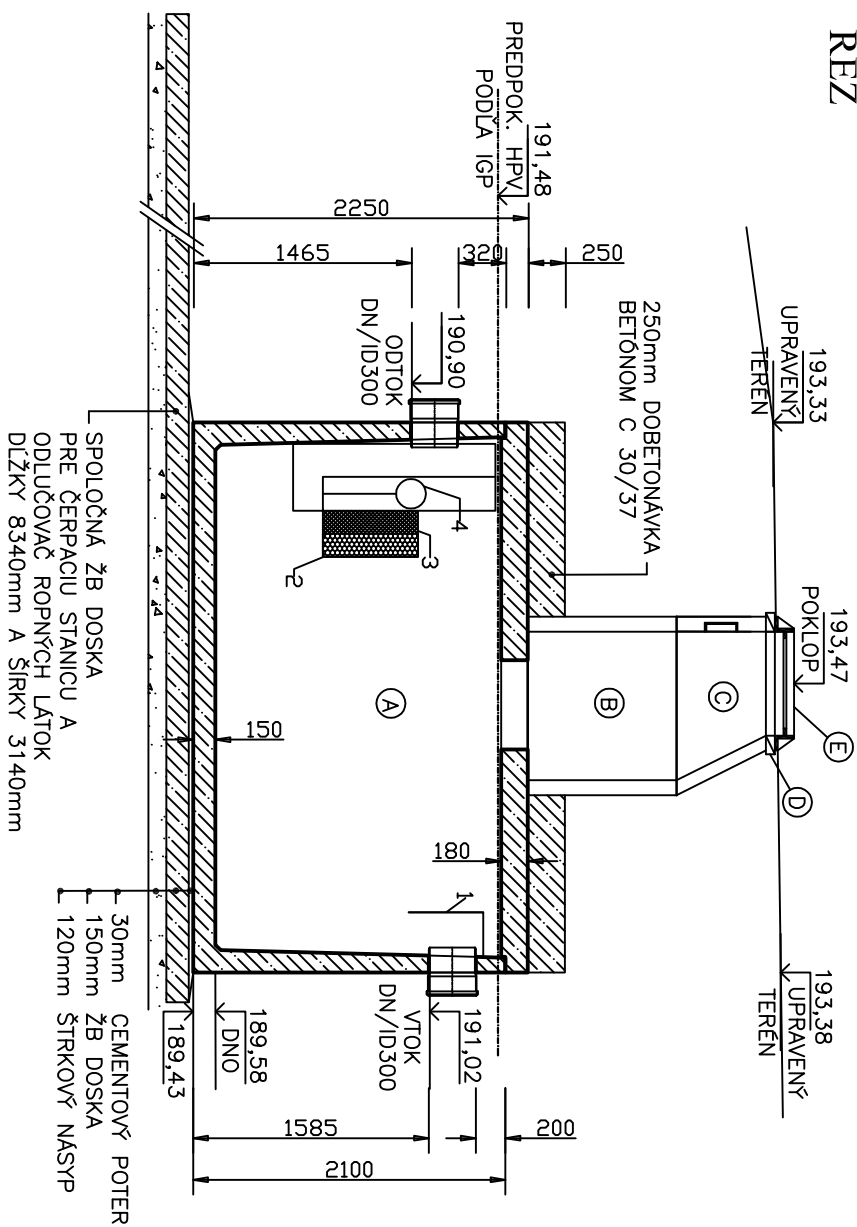

PÔDORYS

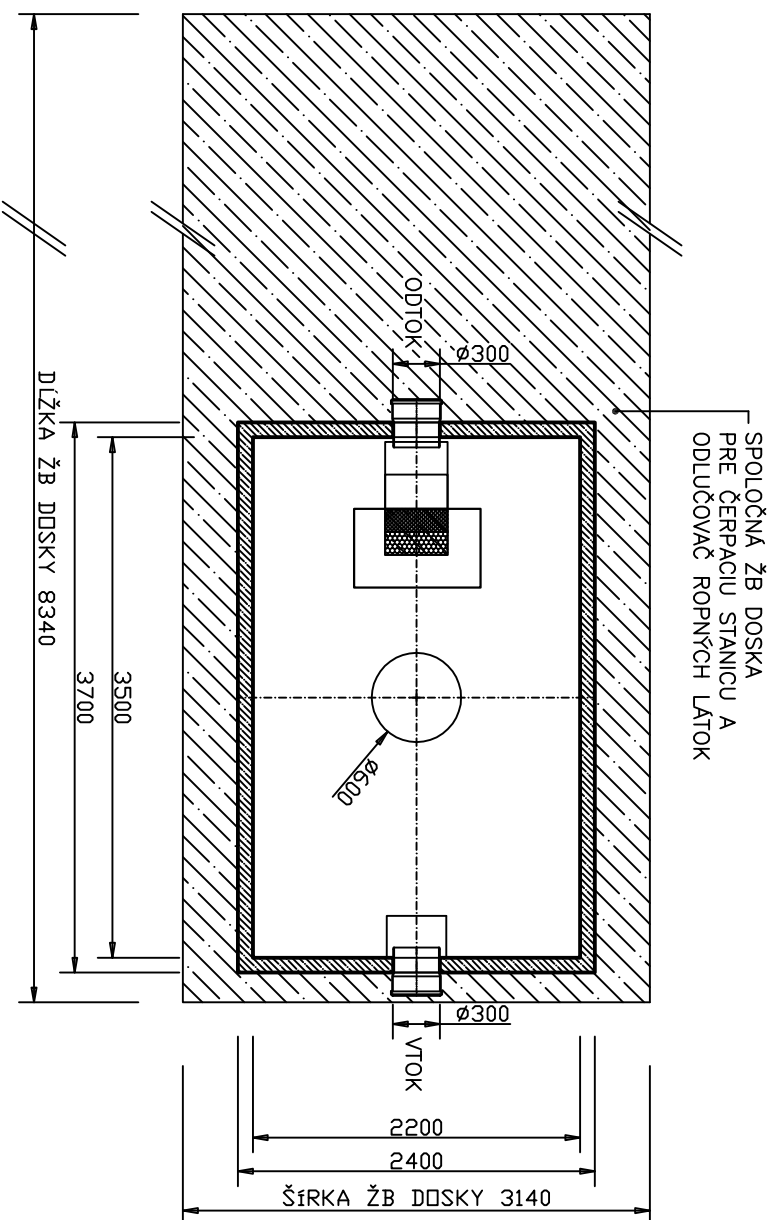

LEGENDA

	POPIS	ks
A	ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTKO – DODÁVKA PRIETOK 40 l/s, VÝSTUP:HODNOTY 0,5mg/NEL	1
B	BET. SKRUŽ ROVNÁ h=1000mm	1
C	PRECHODOVÁ BET. SKRUŽ TBS-1000/625 h=600mm	1
D	ŽEL. BET. PRSTENEC h=60mm	1
E	UZAMYKATEĽNÝ VSTUPNÝ LÁT. POKLOP DN 600	1

LEGENDA ORL

	POPIS
1	USMERŇOVAČ PRÚDENIA
2	KOALESCENČNÝ FILTER
3	SORPČNÝ FILTER
4	PLAVÁKOVÝ UZÁVER

POZNÁMKA

- V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SÍŤAMI A ZMENAMI V PROJEKTE TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ PRESEŤ VÝTŤIČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ MACHADZAJÚCICH SA NA STAVENISKU, V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII SÚ ZAKRESLENÉ LEN ORIENTAČNE.
- V MESTIACH OCHRANNÝCH PÁSIEŤ PODZEMNÝCH SÍŤÍ VYKONAŤ VÝKOP RUČNE!!!

ISP

Inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 Prešov
tel.: 051/74 636 95, 74 636 99

501-00

ZVÄZOK 5

OBJEDNÁVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA, IvaSC ŽILINA		Z
OKRES: PARTIZÁNSKE	KRAJ: TREŇOĽANSKY	—
KAT. ÚZEMIE: PARTIZÁNSKE, MALÉ UHERCE		In
STAVBA: Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa - I/64 Partizánske - Oslany, PD	DÁTUM: 05/2019	
OBJEKT: 501-00 Cestná kanalizácia v ckm 121,725-121,955	STUPEŇ: DSP DRS	
	Č. ZÁKAZKY: 2913/2018	
	MIERKA: -	
PRÍLOHA:	Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:	9
ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTKO - PÔDORYS, REZ		