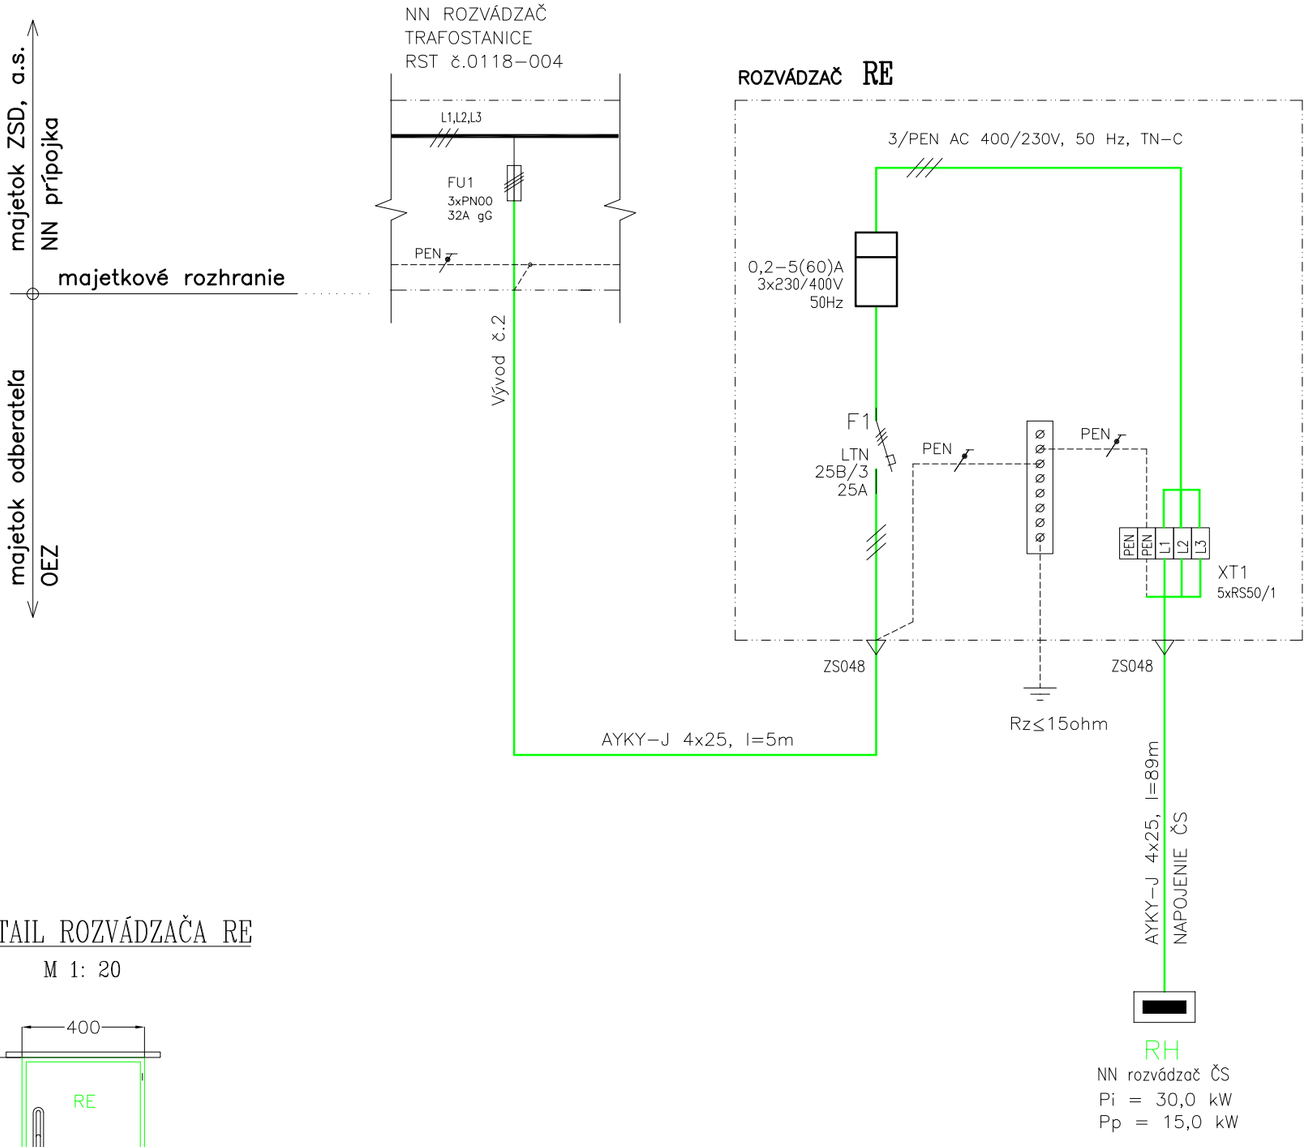

ROZVODNÁ SÚSTAVA NN (STN EN 61293): 3/PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN–C

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000–4–41/2007:

a/ základná ochrana: – Základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1
– Zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2

b/ ochrana pri poruche: – Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania, čl. 411.3.2
– ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3.1

VONKAJŠIE VPLYVY (STN 33 2000–5–51): viď protokol č. 610/05/2019

DETAIL ROZVÁDZAČA RE

M 1: 20

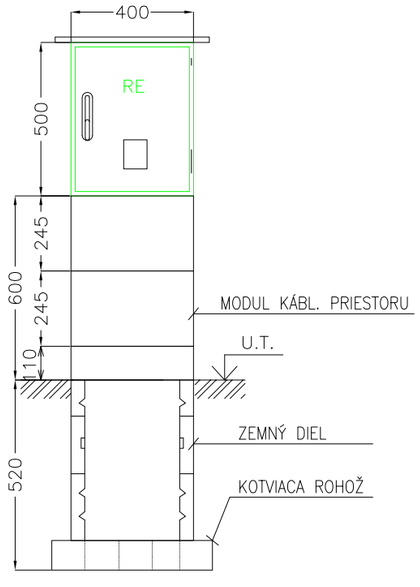

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA RE

TYP ROZVÁDZAČA: RE2.0 F403 25A P0

ROZMERY: (š*v*h) 400x500x245mm (3 MODULY KP)
KRYTIE STN EN 60529 (33 0330): IP44/IP20
PRÍVOD: ZDOLA
VÝVODY: DOLE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŠTANDARDNÁ
INŠTALOVANÝ PRÍKON: Pi = 30,0 kW
SÚČASNÝ PRÍKON Pp = 15,0 kW
MENOVITÝ PRÚD: In do 25,0 A

POZNÁMKA: – KRYCÍ PANEL ROZVÁDZAČA PREVIESŤ V PLOMBOVATEĽNOM PREVEDENÍ
– ELEKTROMER DODAJÚ A NAMONTUJÚ ZSD a.s.
– DVERE ROZVÁDZAČA OPATRIŤ ZÁMKOM NA TRNOVÝ KLÚČ 6x6 S ÚCHYTOM NA VISIACÍ ZÁMOK

D
610-00
ZVÄZOK 5

ISPO spol. s r. o. Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT:	HL.PROJEKTANT:
OBJEDNÁVATEĽ: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA, IVaSC ŽILINA**		
OKRES: PARTIZÁNSKE	KRAJ: TRENČIANSKY	
KAT.ÚZEMIE: PARTIZÁNSKE, MALÉ UHERCE, VEĽKÉ UHERCE, PAŽIŤ	DÁTUM: 05/2019	
STAVBA: **Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa - I/64 Partizánske - Oslany, PD**	STUPEŇ: DSP,DRS Č.ZÁKAZKY: 2913/2018 MIERKA: -/1:20	
OBJEKT: **610-00 NN prípojka k ČS**	Č. PRÍLOHY: 4	Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : **SCHÉMA ZAPOJENIA**		