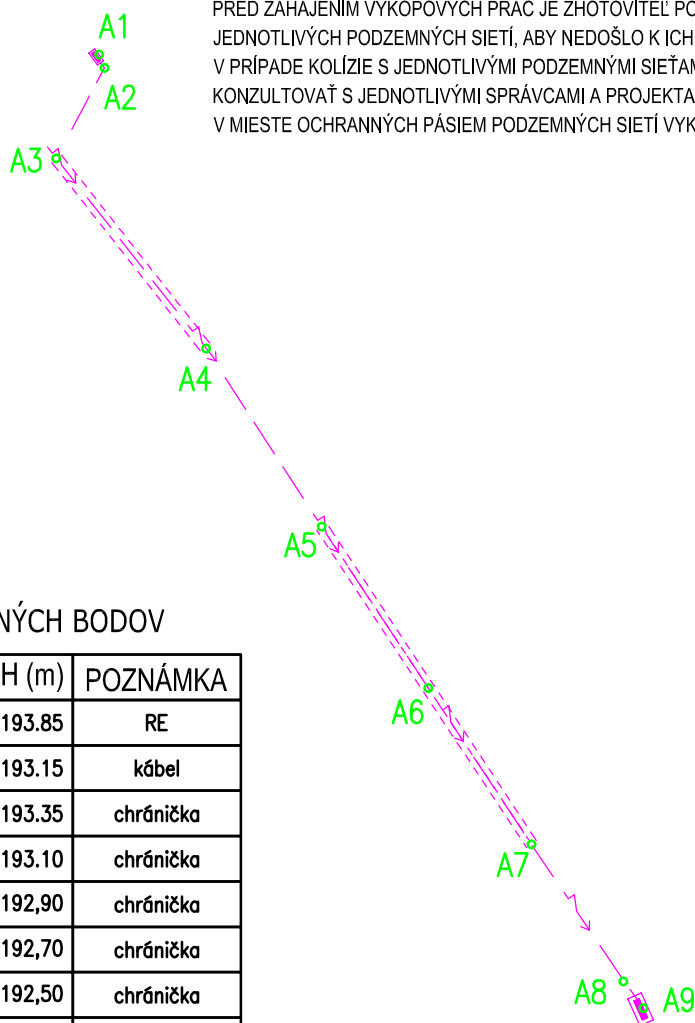



UPOZORNENIE:

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE !!!

**ZOZNAM SÚRADNÍČ PODROBNÝCH BODOV**

Č. BODU	Y (m)	X (m)	H (m)	POZNÁMKA
A1	473567,98	1236246,25	193,85	RE
A2	473567,62	1236247,12	193,15	kábel
A3	473570,81	1236253,11	193,35	chránička
A4	473560,90	1236265,68	193,10	chránička
A5	473553,25	1236277,46	192,90	chránička
A6	473546,20	1236288,13	192,70	chránička
A7	473539,38	1236298,47	192,50	chránička
A8	473533,30	1236307,53	193,30	kábel
A9	473531,98	1236309,30	194,10	RH

H- výška uloženia kábla v zemi
resp. výška hornej časti základu rozvádzača



SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

D
610-00
ZVÄZOK 5

ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99			
OBJEDNÁVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA, IVaSC ŽILINA			
OKRES: PARTIZÁNSKE		KRAJ: TRENČIANSKY	
KAT.ÚZEMIE: PARTIZÁNSKE, MALÉ UHERCE, VEĽKÉ UHERCE, PAŽIŤ		DÁTUM:	05/2019
STAVBA:		STUPEŇ:	DSP,DRS
Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa - I/64 Partizánske - Oslany, PD		Č.ZÁKAZKY:	2913/2018
		MIERKA:	1:500
OBJEKT:	610-00 NN prípojka k ČS	Č. PRÍLOHY:	Č. SÚPRAVY
PRÍLOHA :	Vytýčovací výkres	6	