

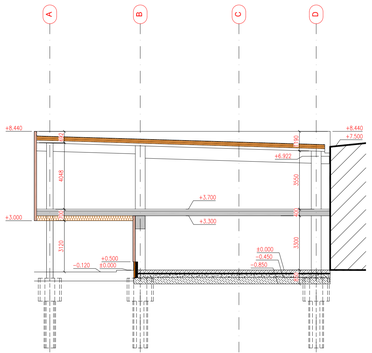


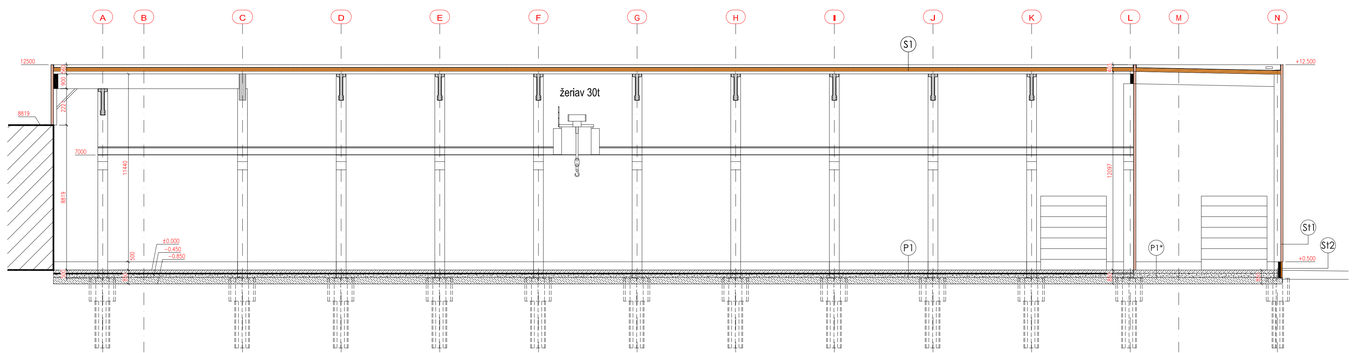

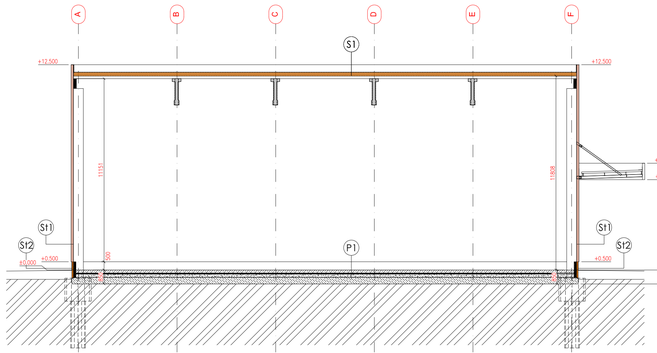

LEGENDA MATERIÁLOV:

- SENDVIČOVÝ FASÁDNY PANEL S MINERÁLNOU IZOLÁCIOU hr.150 mm RAL 9006, 9007 ext, 9002 (ALT. 9010) int
- SENDVIČOVÝ PANEL S MINERÁLNOU IZOLÁCIOU hr.120 mm RAL 9002/9002 (ALT 9010/9010)
- PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE (YTONG P4-500) hr. 250 mm NA MUROVACIU MALTU (YTONG)
- SÁDROKARTÓNOVÁ PRIEČKA 100, 125, 150, 200, 300 mm
- SÁDROKARTÓNOVÁ PRIEČKA 150 mm + PO vid PD PBS
- SÁDROKARTÓNOVÁ PREDSTIENA hr.300, 200 mm SO ZATEPLENÍM MIN. IZ. HR. 50 mm
- ŽELEZOBETÓNOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONŠTRUKCIE
- ŽELEZOBETÓNOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE
- PRIEMYSLOVÁ PODLAHA SO VSYPOM A DILATÁCIAMI
- ŠTRKODRVA fr. 0-63
- ZHUTNENÝ NÁSYP ZEMINY VRÁTANE STABILIZÁCIE
- RASTLÝ TERÉN
- MINERÁLNA TEPELNÁ IZOLÁCIA
- TI XPS DOSKY HR. 100 mm
- HYDROIZOLÁCIA ZEMNÁ A STREŠNÁ
- HRANA RASTLÉHO TERÉNU (PT)

SKLADBY STREŠNÉHO PLÁŠŤA

S1
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA HPVC HR. 1,5 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VLNA HR. 150 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VLNA HR. 140 mm
- PAROZÁBRANA
- TRAPÉZOVÝ PLECH RAN 153

S2
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA HPVC HR. 1,5 MM + GEOT. 300g
- OSB 8 IMPRO, hr.22 mm
- TRAPÉZOVÝ PLECH RAN 153
- PODMIENKAVAJÚCA NOSNÁ KONŠTRUKCIA MARKÍZY

SKLADBY OBVODOVÝCH STIEN

S1
- FASÁDNY SENDVIČOVÝ PANEL S JADROM Z MIN. VLNY HR. 150 MM, U = 0,29 W/m2.K

S2
- PREFA SOKEL - ZATEPLENÝ XPS HR. 100 MM, KAMAFOR + UM PODKLAD

SKLADBY PODLÁH

P1
- ŽELEZOBETÓNOVÁ PODLAHOVÁ DOSKA HLADENÁ , 181 m2
- S HYDROFOBIZAČNOU SOU SYSTÉM , REZ.DILATÁCIE, MS, 200 MM
- SEPARAČNÁ VRSTVA (GLTEXBA)
- ZNUTENÝ STROPOBETÓNOVÝ ZROVNÁVACÍ NÁSYP PS, 0,02 MM V HR. 40 MM, HUTNENÝ
- ZNUTENÝ STROPOBETÓNOVÝ NÁSYP PR, 10-40 MM V HR. 350 MM, HUTNENÝ
- ZNUTENÝ STROPOBETÓNOVÝ NÁSYP PR, 10-40,120 MM V HR, 100-400 MM, HUTNENÝ
- SEPARAČNÁ VRSTVA - GEOTEXTÍLIA
- OPRAVA PLOMBE NA ÚROVEŇ KTO CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU HR. MIN. 400 mm
- NA PODKLADNÚ ONEDNESKÝ 1 V MIESTE POVODNOU SPEVNENÝCH PLOCH PODĽA POTREBY
- PO DOHREBE SKÚŠKY ONEDNESKÝ ESISTUJÚCU PLOMBE
- POVODNÝ TERÉN

P2
- KERAMICKÁ DLAŽBA (PROTIŠMYKOVÁ) + FLEXIBILNÉ LEPIDLO 15 mm
- CEN. POTER hr. 50 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- FE - 25 MM KROČIACA IZOLÁCIA
- ZNUTENÝ STROPOBETÓNOVÝ ZROVNÁVACÍ NÁSYP PS, 0,02 MM V HR. 40 MM, HUTNENÝ
- ZNUTENÝ STROPOBETÓNOVÝ NÁSYP PR, 10-40 MM V HR. 180 MM, HUTNENÝ
- ZNUTENÝ STROPOBETÓNOVÝ NÁSYP PR, 10-63,120 MM V HR, 100-400 MM, HUTNENÝ
- SEPARAČNÁ VRSTVA - GEOTEXTÍLIA
- OPRAVA PLOMBE NA ÚROVEŇ KTO CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU HR. MIN. 400 mm
- NA PODKLADNÚ ONEDNESKÝ 1 V MIESTE POVODNOU SPEVNENÝCH PLOCH PODĽA POTREBY
- PO DOHREBE SKÚŠKY ONEDNESKÝ ESISTUJÚCU PLOMBE
- POVODNÝ TERÉN

SKLADBY PODLÁH

P3
- OCELOVÁ SCHODISKOVÁ RAMENO - PODESTY+ ŠPKOVÝ PLECH

P4
- KERAMICKÁ DLAŽBA (PROTIŠMYKOVÁ) + FLEXIBILNÉ LEPIDLO 15 mm
- CEN. POTER hr. 70 - 80 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA + 25 MM KROČIACA IZOLÁCIA
- STROPNÝ PANEL SPROUU, ALT. PŘLOŽKAMI + ZÁLIEVKA
- SADROKARTÓNOVÝ KAZETOVÝ PODHĽAD / MTER

P5
- PVC + LEPIDLO hr. 5mm
- CEN. POTER hr. 50 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA + 25 MM KROČIACA IZOLÁCIA
- STROPNÝ PANEL SPROUU, ALT. PŘLOŽKAMI + ZÁLIEVKA
- SADROKARTÓNOVÝ KAZETOVÝ PODHĽAD / MTER

POZNÁMKY :

- BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA VID. STATIKA
- VŠETKY DELIACE PRIEČKY BUDÚ VYHOTOVENÉ AŽ PO STROPNÚ KONŠTRUKCIU DANÉHO PODLAŽIA
- VNÚTORNÉ OMIETKY BUDÚ VÁP.-CEMENTOVÉ
- SDK PRIEČKY V MOKRÝCH PREVÁDZKACH BUDÚ Z IMPREGNOVANÉHO SADROKARTÓNU
- ŽELEZOBETÓNOVÉ PREFA KONŠTRUKCIE OSTANÚ POHĽADOVÉ BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY, IBA STĹPY V ADMINISTRATÍVNEJ ČASTI BUDÚ OBLOŽENÉ SDK PREDSTENOU
- SDK DELIACE PRIEČKY BUDÚ K STROPNEJ KONŠTRUKCII UKOTVENÉ KLINE, V PRÍPADE NADVÝŽNOSTI NA VODOROVNÉ PREFA KONŠTRUKCIE A MUROVANÝCH PRIEČOK BUDE POUŽITÁ PRUŽNÁ VLOŽKA,
- PILOTOVACIA ROVINA JE PREDBEŽNE STANOVENÁ NA ÚROVNI -0,500m,
- POD PREFABRIKOVANÝMI ZÁKLADOVÝMI NOSNÍKMI BUDE ZREALIZOVANÉ PODKLADOVÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO hr. 50mm,
- HTU POD HALOU JE PREDBEŽNE STANOVENÁ NA ÚROVEŇ -0,500 m , ÚPRAVA PLÁNE STABILIZÁCIOU (CEMENTOVOU)
- V MIESTE BRÁN A DVERÍ BUDE PODLAHA HALY UKONČENÁ OCEĽOVÝM ZINKOVANÝM L-PROFILOM OSADENÝM PRED BETONÁŽOU PODLAHY
- V RÁMCI PREFA ŽB STĹPOV JE RIEŠENÁ PRÍPRAVA PRE BLESKOZVOD VRÁTANE UZEMŇOVACÍCH PLATNÍČIEK
- OKNÁ V SPRCHÁCH, WC A ŠATNIACH BUDÚ S MLIEČNOU FÓLIOU ZO STRANY INTERIÉRU
- VÝŠKOVÉ ROZDIELY RÔZNYCH TYPOV NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV RIEŠIŤ PRECHODOVÝMI LIŠTAMI

- PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH A STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY EXISTUJÚCE PODZEMNÉ SIETE
- PRI VEDENÍ PODZEMNÝCH SIETÍ V SÚBEHU JE NUTNÉ DODRŽAŤ MINIMÁLNE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI PODĽA TAB.1. STN 73 6005
- PRI VEDENÍ PODZEMNÝCH SIETÍ V SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY SÚVISIACE PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY A STN
- KRÍŽOVANIE PODZEMNÝCH SIETÍ S TOKOM REALIZOVAŤ V ZMYSLE PLATNEJ STN 73 6822 A VIDITEĽNE OZNAČIŤ SIGNALIZAČNÝMI STĹPIKMI

±0,000= +424,050 m n.m. Bpv

Č. REVÍZIE	DÁTUM	POPIS ZMENY	Vypracoval	Projektant	Hl. kríž. projektu
REVÉZIA					

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. PAVOL BRNA
VYPRACOVAL:	ING. IVAN MIKUDÍK
KONTROLOVAL/KOORDINÁTOR:	ING. IVAN MIKUDÍK

DRAFT STUDIO s.r.o.
Moyzesova 977/12
010 01 Žilina
tel.: +421 905 618 838
e-mail.: ivan.mikudik@draftstudio.sk

AUTOR PROJEKTU:	IM / DRAFT STUDIO s.r.o.
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	ING. IVAN MIKUDÍK
INVESTOR:	Frauenthal Gnotec Slovakia s.r.o., Podzávoz 2824, 022 01 Čadca
KÓD KLASIFIKÁCIE:	PARCELA: VEĽ TEXTOVÁ ČASŤ Čadca K_0
STAVBA:	ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCEJ PREVÁDZKY SPOL. FRAUENTHAL GNOTEC SLOVAKIA - ČADCA
OBJEKT:	SO.01, SO.02, SO.03
MIESTO STAVBY:	areál FGS, Čadca - Podzávoz, okr. Čadca
VÝKRES:	REZ A-A

DRAFT STUDIO s.r.o.
Moyzesova 977/12
010 01 Žilina
tel.: +421 905 618 838
e-mail.: ivan.mikudik@draftstudio.sk

STUPEŇ	DUR		
PROFESIA	ARCHITEKTÚRA		
REVÉZIA	01		A
DÁTUM	12/2021		
FORMÁT / MIERKA	5 x A4	1:150	Č. VÝKRESU 03
C-AD FILE			