


BUKOVEC - skládky a radónové riziko

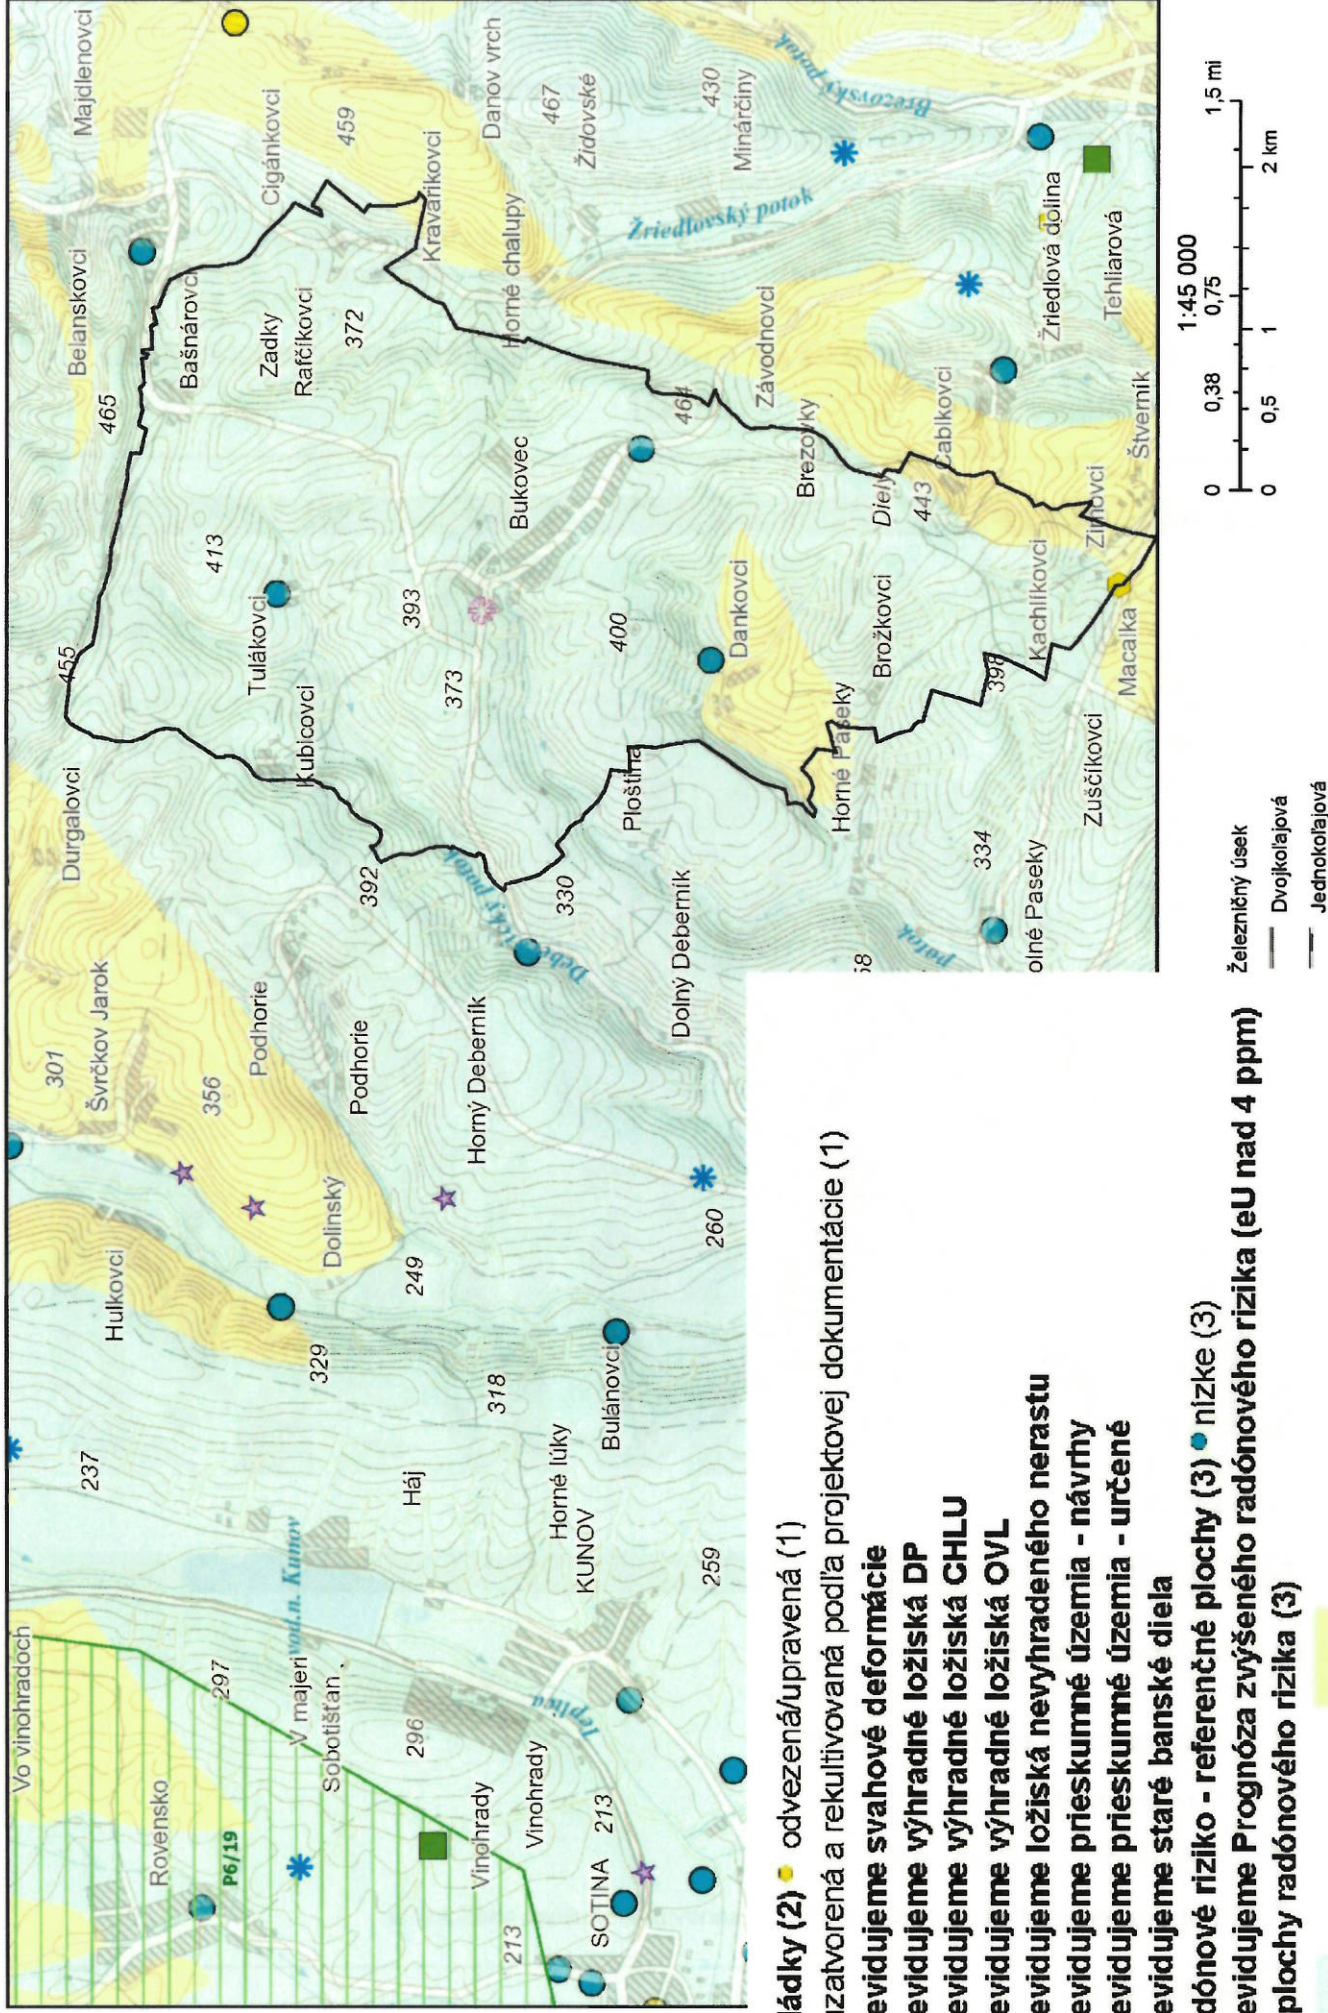

Skládky (2) ● odvezená/upravená (1)

- uzatvorená a rekvizitovaná podľa projektovej dokumentácie (1)

Neevidujeme svahové deformácie

Neevidujeme výhradné ložiská DP

Neevidujeme výhradné ložiská CHLU

Neevidujeme výhradné ložiská OVL

Neevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu

Neevidujeme prieskumné územia - návrhy

Neevidujeme prieskumné územia - určené

Neevidujeme staré banské diela

Radónové riziko - referenčné plochy (3) ● nízke (3)

Neevidujeme Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm)

Izoplochy radónového rizika (3)

nízke 36,7 % (7)

stredné 63,0 % (3)

stredné 63,0 % (3)