



OKRES ČADCA

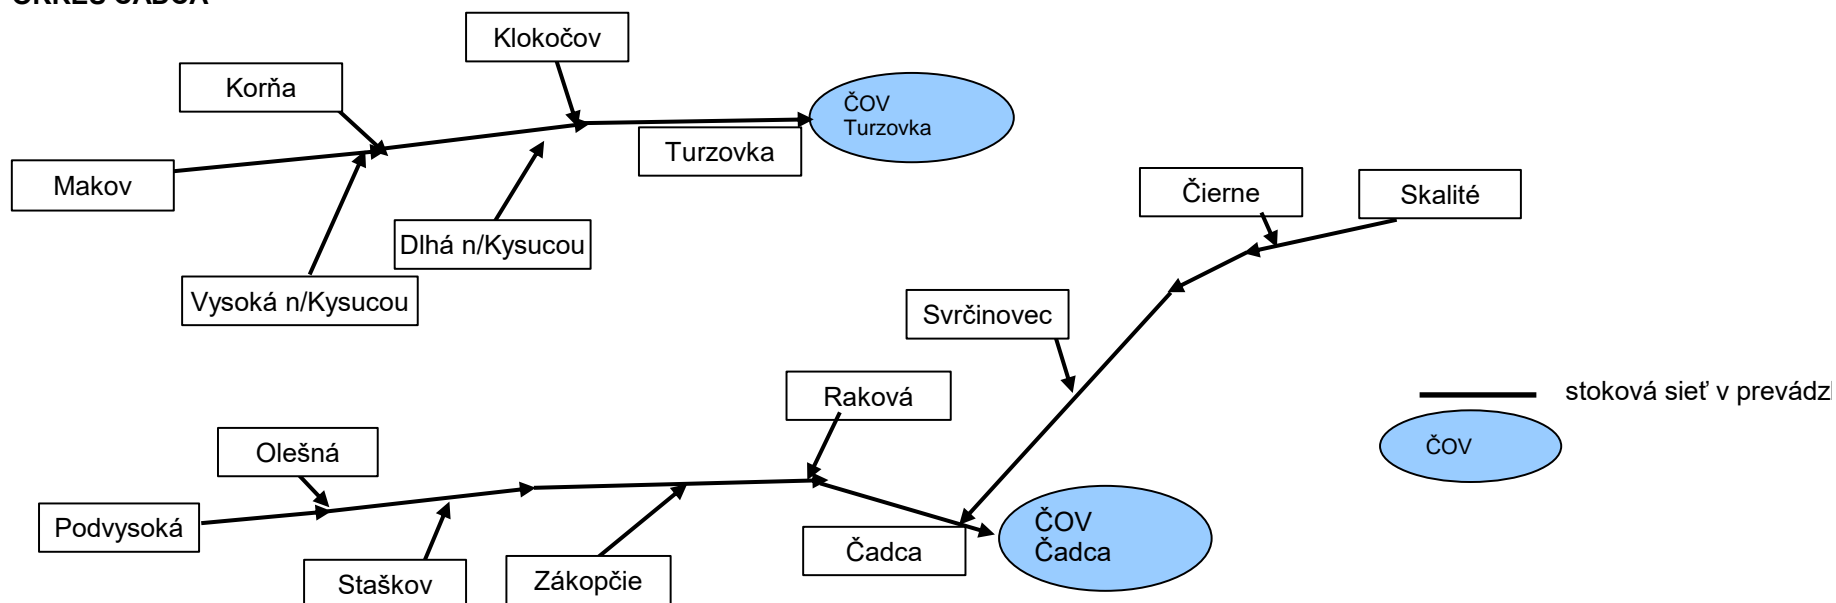


Aglomerácia Čadca - ČOV > 10 000 EO

Počet čerpacích staníc odpadových vôd vybudovaných v rámci stavby Horných Kysúc :

VK Turzovka : 4ks	VK Čadca : 6 ks	VK Svrčinove : 1 ks
Kanal.zberač Korňa – Turzovka : 4ks	VK Raková : 1 ks	VK Čierne : 1 ks
VK Korňa : 1 ks	Kanal.zberač Podvysoká – Raková : 5 ks	VK Skalité : 4 ks
Kanal.zberač Klokočov – Turzovka : 1ks	VK Zákopčie 1 ks	Kanal.zberač Skalité – Čadca : 7 k
VK Vysoká nad Kysucou : 1ks	Kanal.zberač Zákopčie – Raková : 1ks	
Kanal.zberač Makov – Turzovka : 8ks	Kanal.zberač Olešná – Staškov : 2 ks	
VK Makov : 3 ks	VK Podvysoká : 4 ks	

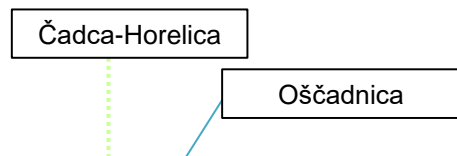

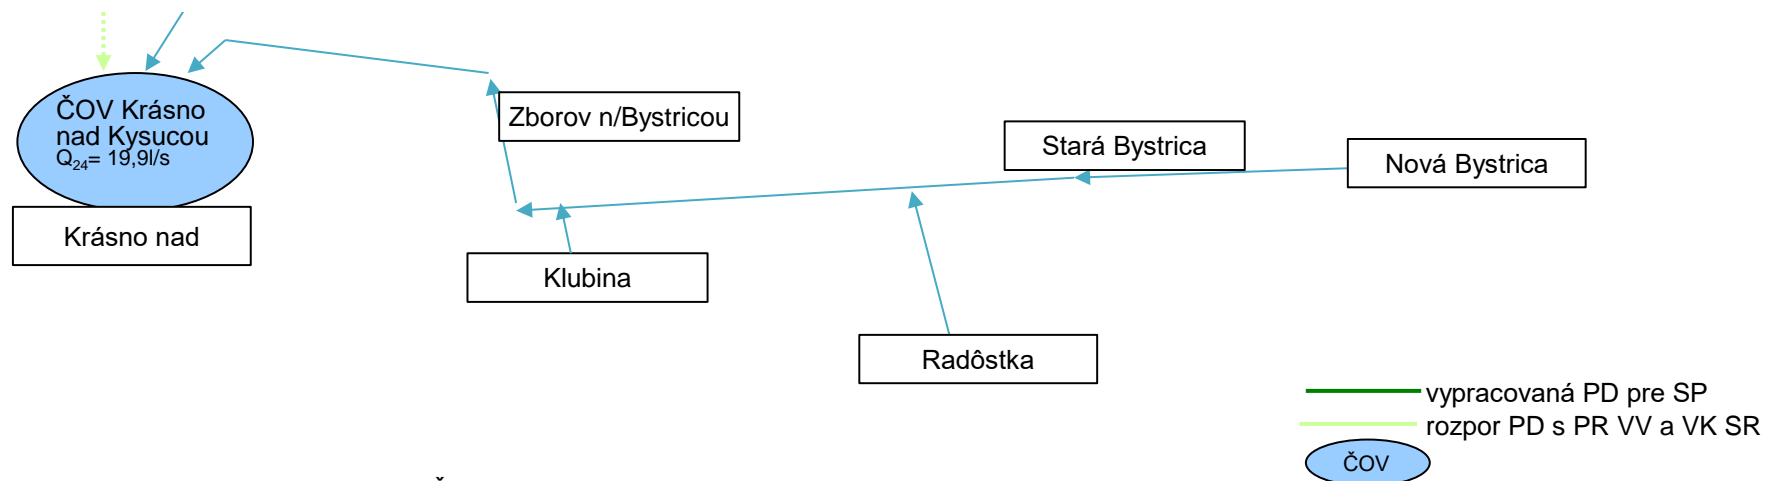

Aglomerácia Krásno nad Kysucou - ČOV > 10 000 EO

V súčasnosti je riešenie odkanalizovania a zásobovania vodou v realizácií s ukončenám 12/2020. PD rieši zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie o Stredné Kysuce. Ide o odkanalizovanie mesta Krásno nad Kysucou a obcí Nová Bystrica, Stará Bystrica, Radôstka, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica na spoločnú ČOV v Krásne nad Kysucou. Riešenie odkanalizovania miestnej časti Čadca - Horelica je predmetom samostatne pripravovanej Rozpor s PR VV a VK je v začlenení miestnej časti Čadca - Horelica, nakoľko mesto Čadca je riešené ako aglomerácia pre Horné Kysuce. PD navrhovaného riešenia vychádza zo skutočnosti, že miestna časť Horelica nebola zahrnutá do projektu Horných Kysúc, a z hľadiska spádových pomerov je výhodnejšie odkanalizovanie a napojenie na kanalizáciu v Krásne nad Kysucou.

ke

IS

— rozostavaná stavba

odpadových vôd v regióne

PD.