

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA

13-02-2023

722 000 14292023

000128-047

Okresný úrad Ilava
Ing. Grajcáriková
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/18
019 01 Ilava

Váš list číslo/zo dňa
OU-IL-OSZP-2023/000128-046

Naše číslo
SSC/6961/2023/6452/4058

Vybavuje/linka
Ing. Šnejdr

Miesto a dátum
Žilina 8. 2. 2023

Vec „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 2. etapa v ZA a TN kraji – Rekonštrukcia cesty I/61 Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom – výzva“, odpoveď

Slovenská správa ciest IVSC Žilina, majetkový správca ciest I. triedy predkladá nasledovnú odpoveď k výzve predloženia objasnenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie stavby „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 2. etapa v ZA a TN kraji – Rekonštrukcia cesty I/61 Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom“.

1. Predloženie stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. číslo: CS SVP OZ PN 5599/2020/2 zo dňa 27. 9. 2020, adresát DAQE Slovakia, s.r.o. Žilina.

Stanovisko zasielame v prílohe

2. Návrh na vybudovanie novej cestnej zelene.

Návrhy zasielame v prílohe - v návrhu vegetačných úprav uvedený TP 04/2010 je pôvodné číselné označenie v súčasnosti platného TP 035

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA 15

PhDr. Ivan Brečka, Mgr.
riadiťel IVSC Žilina

Prílohy:

Sadové úpravy v stredovom ostrovčeku

2 x Vegetačné úpravy - zatrávnenie

Stanovisko Slov. vodohosp. podniku - CS SVP OZ PN 5599/2020/2

Slovenská správa ciest
IVSC Žilina
Martina Rázusa 104/A
010 01 Žilina

Telefón
041:50746 35
e-mail
eugen.snejdr@ssc.sk

IČO
003328
DIC
2021067785



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

DAQE Slovakia s.r.o.

Došlo dňa: 10.07.2020

Podacie číslo: 503/2020/Pm/173

Prílohy: 10 Vybavuje: 11

DAQE Slovakia, s.r.o.

Pribinova 8953/62

010 01 Žilina

Váš list číslo /zo dňa

Naše číslo
CS SVP OZ PN 5599/2020/2

Vybavuje / linka
Ing. Leštachová/0903474941

Púchov
27.8.2020

VEC: „Rekonštrukcia cesty I/61 Nová Dubnica-Dubnica nad Váhom, II.etapa“ - vyjadrenie

Na Slovenskom vodohospodárskom podniku, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov (ďalej len SVP, š.p., OZ PN, SPSV I. Púchov) bola dňa 16.7.2020 zaevidovaná žiadosť o vyjadrenie k stavbe „Rekonštrukcia cesty I/61 Nová Dubnica-Dubnica nad Váhom, II.etapa“.

Spolu so žiadosťou bola doručená PD - celková situácia stavby a objekt SO 201 – Mostná objekt ev. č. 61-7542 (most nad vodným tokom) spracovaná a autorizačne overená fi. DAQE Slovakia, s.r.o., Ing. Lukášom Rolkom, autorizovaný stavebný inžinier-inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb-mosty a tunely a komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo-dopravné stavby; 06/2020.

Projekt zahŕňa rekonštrukciu obrusnej a ložnej vrstvy vozovky, výmeny celej konštrukcie vozovky v dĺžke 40 m v mieste lokálneho poklesu, rekonštrukciu odvodňovacích prvkov, rekonštrukciu mostných objektov (EV č. 61-7542-ponad Dubnický potok, EV č. 61-3992, EV č. 61-7343), rekonštrukciu vodiacich a bezpečnostných prvkov a rekonštrukciu trvalého dopravného značenia. Účelom navrhovaných stavebných prác je rekonštrukcia mostného objektu, pozostávajúca z vybúrania pôvodnej nosnej konštrukcie a jej nahradením novou a rekonštrukciou existujúcej spodnej stavby mosta. Na moste bude vybúraná vozovka do horného povrchu nosnej konštrukcie. Budú vybúrané záverné stienky a prechodové oblasti a bude vybúraná pôvodná nosná konštrukcia. Na hornom povrchu opôr budú realizované kotvené železobetónové dobetonávky, na ktoré bude realizovaná nová dosková nosná konštrukcia. Na moste budú realizované nové odvodňovače. Priestor pod mostom bude vyčistený. Bude sa realizovať aj sanácia poškodených betónových plôch spodnej stavby a pôvodných úložných prahov. Spodná stavba-opory sú monolitické gravitačné a svojim obrysom nezasahujú do prietokového profilu potoka. Úroveň novej nosnej konštrukcie bude o 0,48 m vyššie ako pôvodná nosná konštrukcia. Zmenou typu nosnej konštrukcie dôjde k zväčšeniu prietokového profilu pod mostom.

Investorom je Slovenská správa ciest, Bratislava. Stavbou budú dotknuté parcely v Trenčianskej Teplej KN-C 1723/4, Nová Dubnica 487/2, Dubnica nad Váhom 4360/26, 4360/27, 4360/5, 4360/1, 3840/197, 3840/2, 4360/34, 4360/13, 4360/22, 3840/160, 3840/175, 3840/176, 3840/170, 3840/3 a Prejta 755.

Z hľadiska správcu toku Vám poskytujeme nasledovné vyjadrenie:

Jedná sa o navrhovanú rekonštrukciu mostného objektu ponad drobný vodný tok Dubnický potok (hydrologické číslo 4-21-08-036, ID 2521, číslo správcovstva 162), v rkm odhadovane 2,525 m, v upravenom úseku, pod mostom na výtokovej strane je koryto toku zatrubnené. Stavbou bude dotknutý aj drobný vodný tok Lieskovec (hydrologické číslo 4-21-08-035, ID 2522, číslo správcovstva 163). rozsah stavebných prác však z doručených podkladov nie je možné odhadnúť.

Rekonštrukciou mostného objektu nesmie dôjsť k zmenšeniu prietokového profilu pod mostnou konštrukciou a nie je možné súhlasiť s prehĺbovaním dna koryta vodného toku.

Počas odstránenia existujúcej mostnej konštrukcie a výstavby novej mostnej konštrukcie požadujeme zabezpečiť zamedzeniu úniku znečisťujúcich látok, stavebného materiálu, ako aj odpadu do povrchových a podzemných vôd. Po ukončení stavebných prác žiadame vrátiť koryto vodného toku do pôvodného stavu. V opačnom prípade bude nutné vykonať potrebné opatrenia na náklady stavebníka. Použitý materiál a vzniknutý odpad žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodného toku.



Pred začiatkom stavebných prác bude potrebné predložiť na schválenie Plán povodňových zabezpečovacích prác, vypracovaný v zmysle vyhlášky č.261/2010 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania na OZ PN, Oddelenie vodohospodárskeho dispečingu, telefonický kontakt 033/7764808, ústredňa 033/7764111.

V prípade, ak sú stavbou dotknuté pozemky vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p., bude potrebné riešiť majetkovo právne vzťahy, t.j. uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na OZ PN, Odbor správy majetku, telefonický kontakt 033/7764405, ústredňa 033/7764111. Z dôvodu vodohospodárskej evidencie bude potrebné po ukončení stavby doručiť PD stavby a geodetické zameranie v dotyku s vodnými tokmi, v tlačenej aj v digitálnej podobe (napr. vo formáte dxf, dgn, dwg), ak sa tak ešte nestalo.

K zahájeniu a ukončeniu realizačných prác pri vodných tokoch žiadame prizvať zástupcu SPSV I. Púchov - úsekového technika Ing. Rázgovú, kontakt 0910 459901 a riadiť sa jej pokynmi.

Upozorňujeme, že správu a údržbu mostného objektu a pod objektom vykonáva vlastník na vlastné náklady. SVP, š.p., v zmysle zákonov NR SR č. 364/2004 Z.z. Zákon o vodách a č. 7/2010 Z.z. Zákon o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako ani za škody spôsobené stavbou.

K predloženému návrhu bude potrebný súhlas aj štátnej vodnej správy-OÚ Ilava, Odbor starostlivosti o ŽP.

S predloženým návrhom je možné súhlasiť pri dodržaní vyššie uvedených podmienok.



S pozdravom

INVESTOR:


INVESTOR:

PÓDORYS STREDOVÉHO OSTROVČEKA
M 1:100 //

VZOROVÝ PRIEČNY REZ STREDOVÝM OSTROVČEKOM
M 1:50

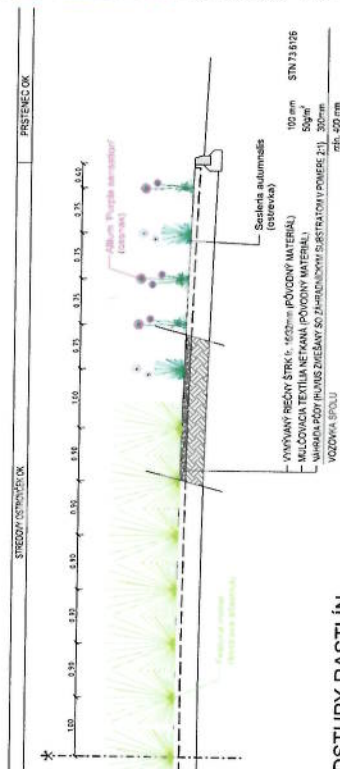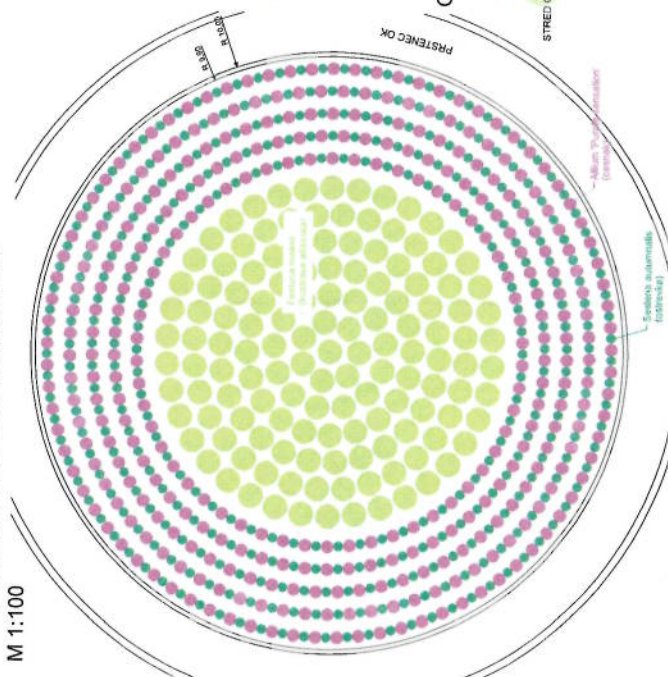

ODSTUPY RASTLÍN

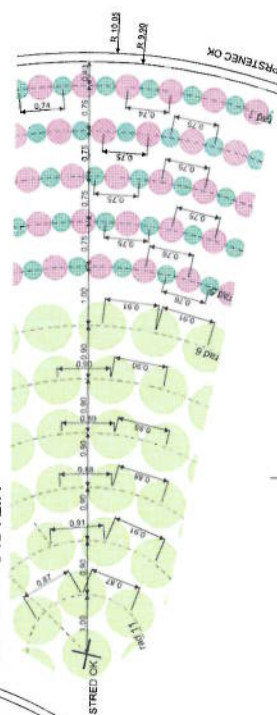

Allium 'Purple sensation'	Sesleria autumnalis - ostrivka
	
farba kvetu: fialová	biela
farba kvetov: fialová	biela
výška rastliny: 40 cm	50 cm
šíkva rastliny: 40 cm	50 cm
rástový na vlnu: ríže	výška rastliny: 50 cm
minimálna teplota: -10°C	šíkva rastliny: 50 cm
maximálna teplota: 20°C	habitus rastliny: kompaktný
obdobie kvitnutia: máj - jún	habitus rastliny: kompaktný
rástový na slnko: slnčnice	starý deň: starý deň

Allium 'Purple sensation'	fiolové V-VI
barva květů:	80cm
dobu květu:	40cm
výška rostliny:	nízko
šířka rostliny:	-12°C
nároky na vodu:	vzpnamný
mrazuvzdornost:	středně
habitus rostliny:	vlnité plochy
nároky na slunce:	
stanoviště okruhy:	

[illegible]

Festuca mairei - kostrava	hnedá
farba kvetu:	1/2-1
dobrá kvetu:	120cm
výška rastliny:	80cm
slinka rastliny:	-12°C
nároky na vodu:	kompatný
mrazuvzdornosť:	stredne
habitus rastliny:	voľne plochy
nároky na slnko:	
stanovištné okruhy:	

První: Vzhledem k tomu, že v současnosti není možné získat dostatek kvalitních materiálů, které by byly schopny vydržet vysoké teploty a zároveň by byly schopny odolávat mechanickému namáhání, je nutné použít speciální materiálu, který bude schopen vydržet vysoké teploty a zároveň by bude schopen odolávat mechanickému namáhání. Vzhledem k tomu, že v současnosti není možné získat dostatek kvalitních materiálů, které by byly schopny vydržet vysoké teploty a zároveň by byly schopny odolávat mechanickému namáhání, je nutné použít speciální materiálu, který bude schopen vydržet vysoké teploty a zároveň by bude schopen odolávat mechanickému namáhání.

104

[illegible]

7. VYTÝČENIE OBJEKTU

iii

Objekt je vytýčený v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovn-

iii

Objekt je vytýčený v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovn-

iii

Objekt je vytýčený v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovn-

iii

Objekt je vytýčený v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovn-

Objekt je vytýčený v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovn-

Objekt je vytýčený v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovn-

Objekt je vytýčený v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovn-

cie nad 100mm musí byť menší ako 15% z celkovej hmotnosti. Krivka zrnitosti – plynulá. Je možné použiť materiál triedy G3 frakcie 0-125 mm (limitne materiálu triedy G4 rovnakej frakcie). Rovnako je možné použiť materiály triedy G2, resp. G1.

Všetky novozriadené svahy a upravované plochy sa zahumusuujú v hrúbke 150 mm a opatria sa hydroosevom.

Vegetačné úpravy - zatravnenie

V mieste zarezania/zarovnania terénu v intraviláne mesta, z dôvodu zabezpečenia sklonu odvodnenia vozovky, sa vykoná opätovné zatravnenie dotknutej plochy.

Na pripravených plochách, z ktorých musia byť vyzbierané kamene nachádzajúce sa na povrchu, sa vo vhodnom termíne (apríl - máj alebo september - október) vykoná zatravnenie metódou hydroosevu. Metóda spočíva v rovnomernom nanosení osiva, vody, umelých hnojív, rašelin, slamy, odvodnenej ihličnatej sukoviny, antierózy a iných organických hmôt, vodnou sejačkou Fin - Hydroseeder podľa predpísaných technológií. Žiadny z použitých materiálov nesmie obsahovať toxické látky a nepriaznivo pôsobiť na životné prostredie.

Pre výsev trávnik je navrhnutá zmes trávnych semien pre suché a extenzívne stanovišťa v zmysle TP 04/2010:

Strana 12 z 20

DAOE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 08 Žilina

Stavba: REKONŠTRUKCIA CESTY I/61 NOVÁ DUBNICA - DUBNICA NAD VÁHOM, II. ETAPA

Objekt: SO 102 – CESTA I/61

Stupeň: DSP/DP (DRS)

Technická správa

Strana 13 / 20

Trávna zmes

30 % kostrava červená trsnatá
30 % kostrava ovčia
20 % kostrava červená výbežkatá
10 % lipnica lučná
10 % mätonoh trváci

Festuca rubra commutata
Festuca ovina
Festuca rubra rubra
Poa pratensis
Lolium perenne

Doporučený výsev 30 g.m²