


Poznámky:

Na mieste napojenia do DS bude osadený úsekový odpínač (UV438-001) na existujúcom podpernom bode (BR438-AA) nadzemného distribučného vedenia VN515. Tento odpínač bude slúžiť ako rozpojovacie miesto s funkciou viditeľného odpojenia zdroja od DS.

VSD a žiadateľ o pripojenie uzavrú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o odkúpení FVE.HE2.SO-01.01.


ULOŽENIE V ZEMI VO VÝKOPE

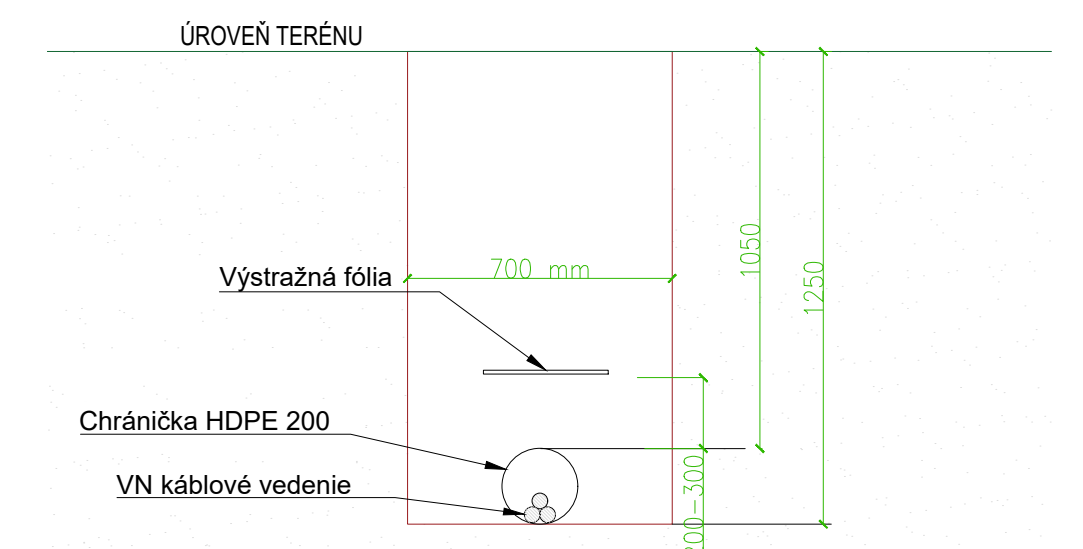

LEGENDA:

-
- Diagram illustrating various types of boundaries and lines, each associated with a specific color and line style:
- Hranice parcel (Parcel boundaries) - Green solid line
 - Hranica predmetnej parcely (Boundary of the subject parcel) - Orange solid line
 - Telekomunikačné vedenie SLOVAK TELEKOM (Telecommunication lines SLOVAK TELEKOM) - Grey dashed line
 - Telekomunikačné vedenie SLOVAK TELEKOM (ochranné pásmo) (Telecommunication lines SLOVAK TELEKOM (protective zone)) - Grey dashed line with a wider dash pattern
 - VN 22 kV nadzemné vedenie VSD (22 kV overhead VSD line) - Blue solid line with a wide dash pattern
 - VN 22 kV nadzemné vedenie VSD (ochranné pásmo) (22 kV overhead VSD line (protective zone)) - Blue solid line with a wider dash pattern
 - Vodný tok (Watercourse) - Blue solid line
 - Vodný tok (Ochranné pásmo) (Watercourse (protective zone)) - Blue solid line with a wider dash pattern
 - Hranica bonity (Bonity boundary) - Purple solid line
- Navrhované vedenia:** (Proposed lines)
- VN prípojka - vyvedenie výkonu z FVE do DS (22 kV line - power output from FVE to DS) - Red solid line
 - Navrhované oploštenie (Proposed paving) - Red solid line with 'x' markers

EXISTUJÚCE A NAVRHOVANÉ SIETE SÚ ZÁKRESLENÉ PODĽA DOSTUPNÝCH PODKLADOV
Z TOHOTO DÔVODU SA MÔŽE SKUTOČNÝ PRIEBEH INŽINIERSKÝCH SIETÍ LÍŠIť OD PREDPOKLADU
ORIENTAČNÉ ZAKRESLENIE INŽ. SIETÍ NENAHRÁDZA ICH VYTÝČENIE



Vypracoval	Jozef Gálícz		R3			 LOVIS plus s.r.o Gemerská 3, 040 01 Košice	
Zodp. proj.	Ing. Vladislav Džubák		R2				
HIP	Ing. Vladislav Džubák		R1				
Vedúci	Ing. Lucia Sušeško			Vstupné vydanie			
	Meno	Podpis	Rev.	Dátum	Popis		Meno
Investor	TATRAMARKET POPRAD, s.r.o., Starý Smokovec 18100, 062 01 Vysoké Tatry					Stupeň	DUR
Miesto	Humenné			Okres	Humenné	Profesia	-
Stupeň	Dokumentácia pre územné rozhodnutie					Formát	A4 X 8
Stavebný objekt	VN prípojka					Mierka	1:1500
						Dátum	02/2023
Stavba	FVE Humenné 4,99 MWp					Získakové číslo	FVE/DUR/003-HE2
						Kód dokumentu	FVE-HE2-SO-02.01
Názov výkresu	Situácia VN prípojky						