



Príloha č. 1 – Grafické zobrazenie výhľadových lokalít určených na odkalizovanie » v zmysle Územného plánu Obce Mojžírovce (zmeny a doplnky č. 3)



Príloha č. 2 – Grafické zobrazenie výhľadových lokalít určených na odkalizovanie » v zmysle Územného plánu Obce Mojmirovce (zmeny a doplnky č. 4)

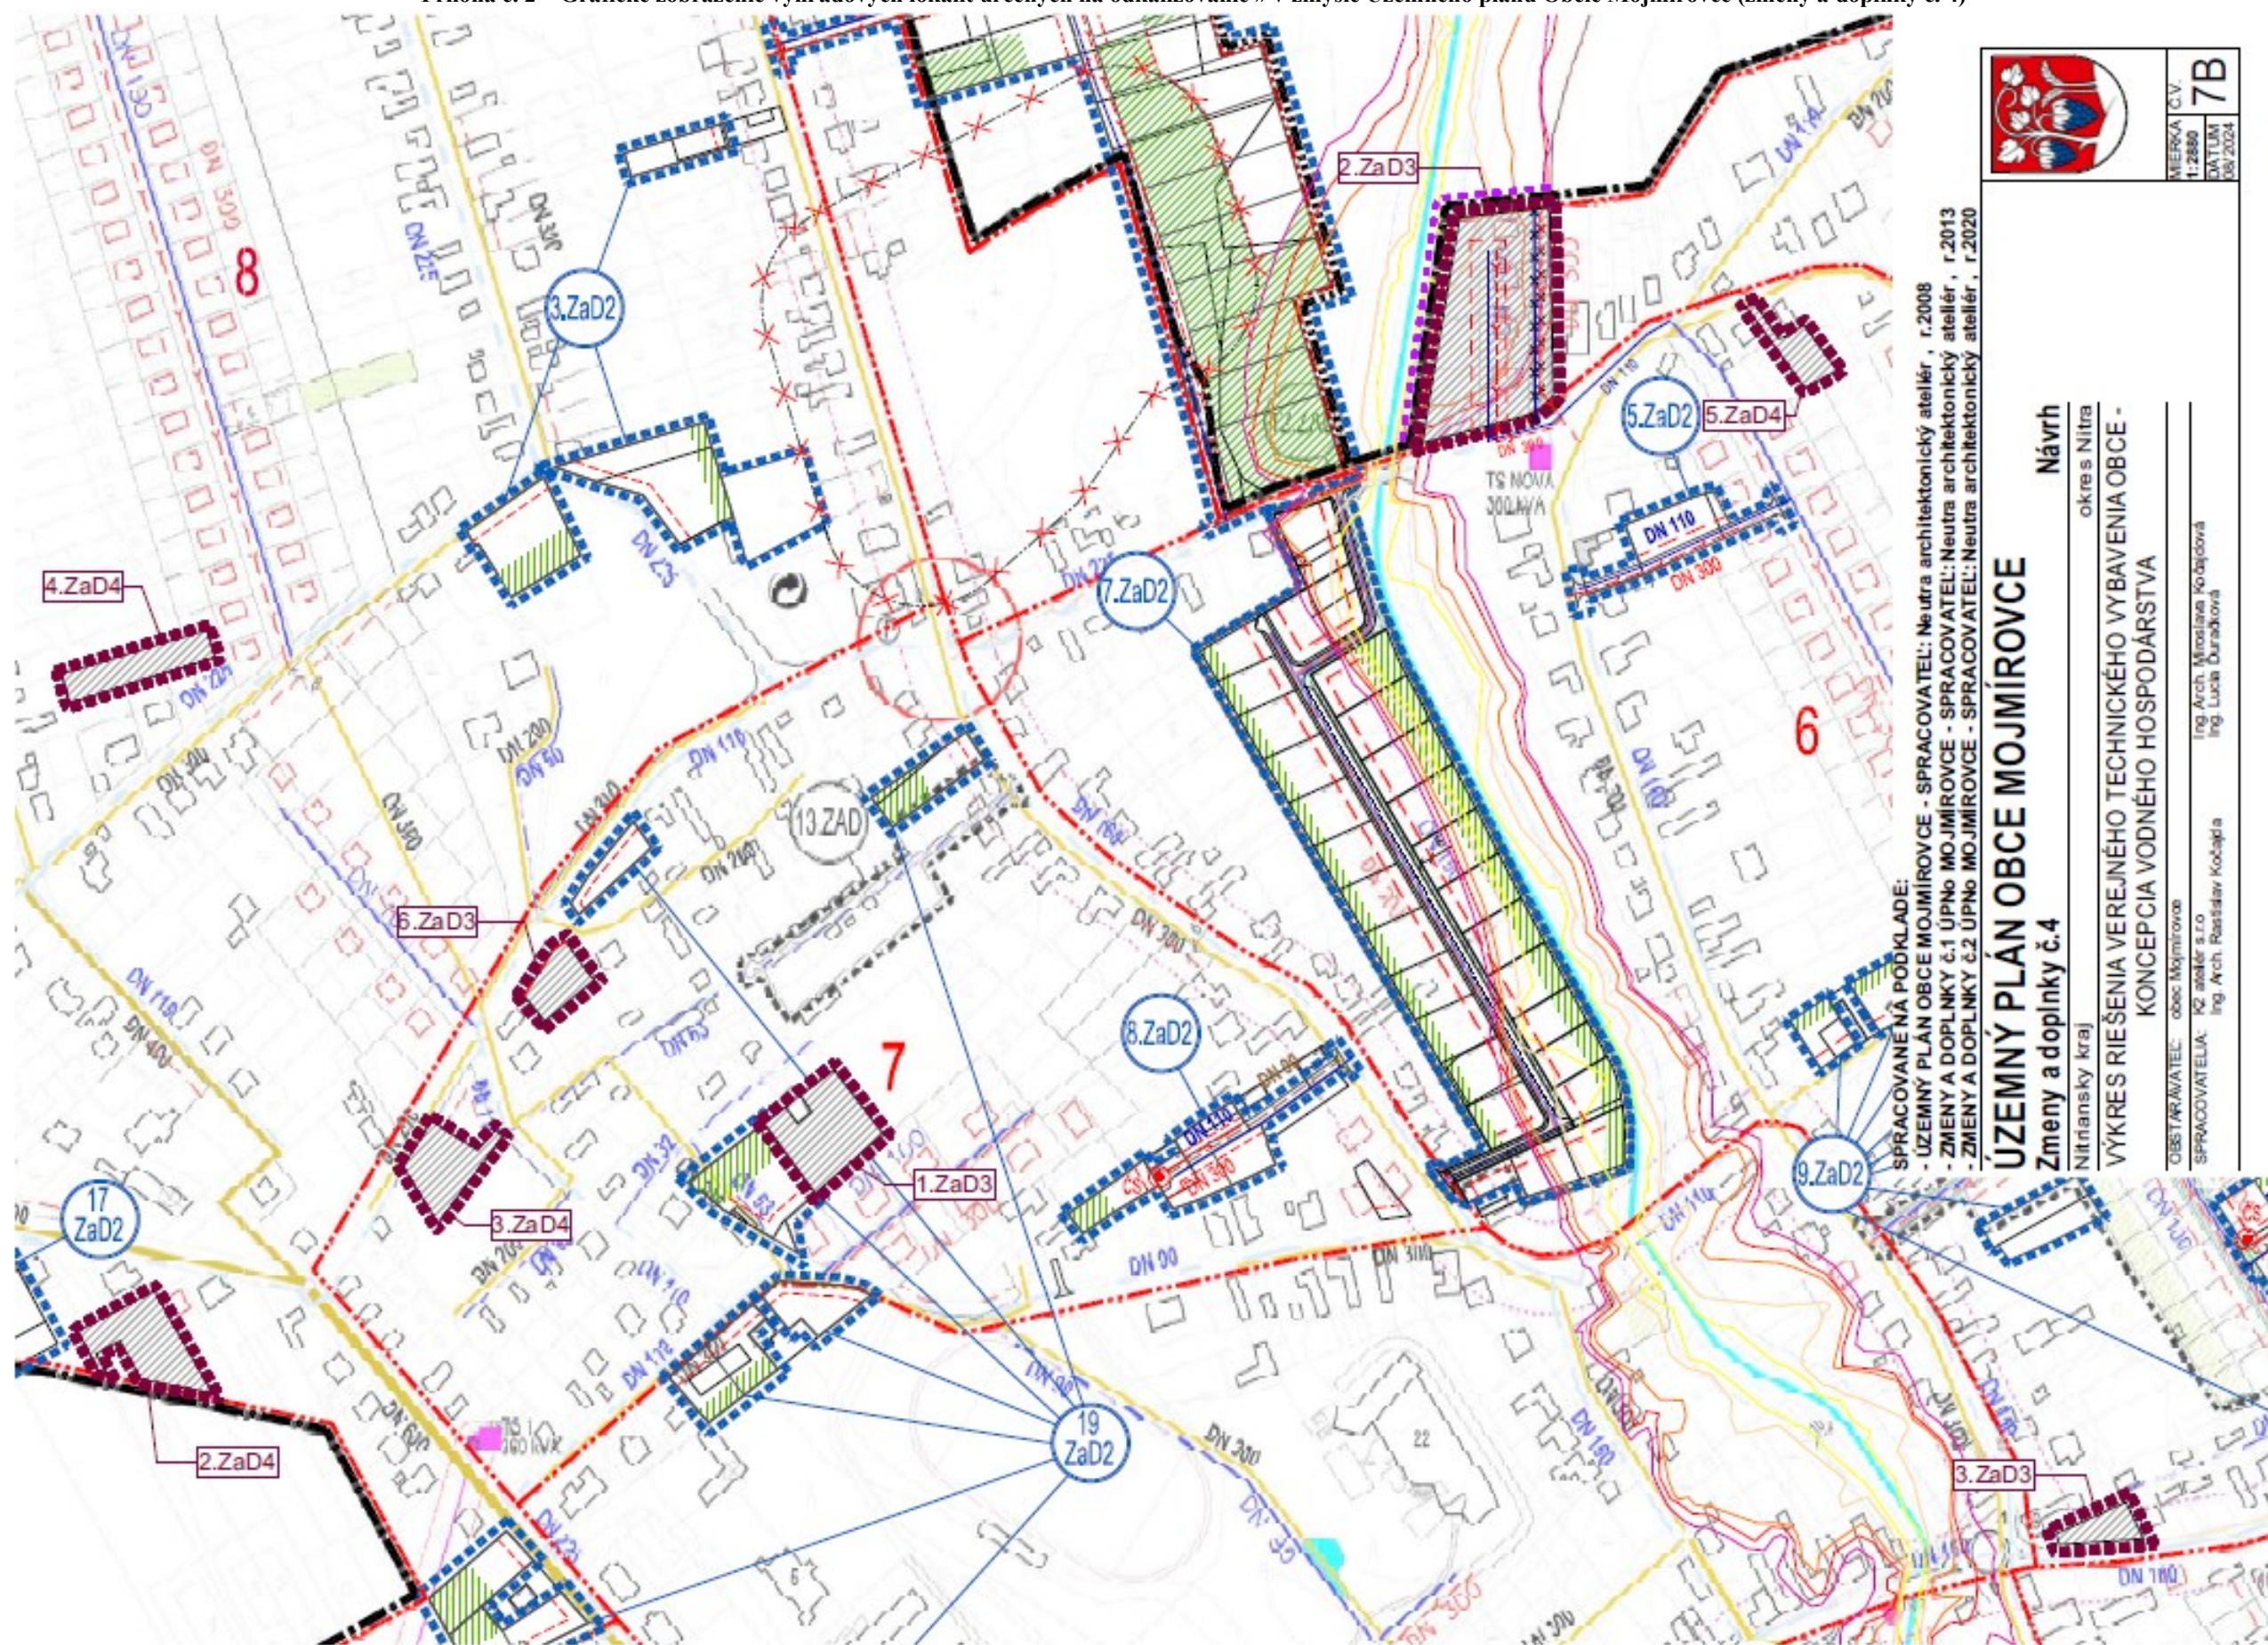

Príloha č. 3 – Grafické zobrazenie existujúceho stavu verejnej kanalizácie v Obci Mojmirovce

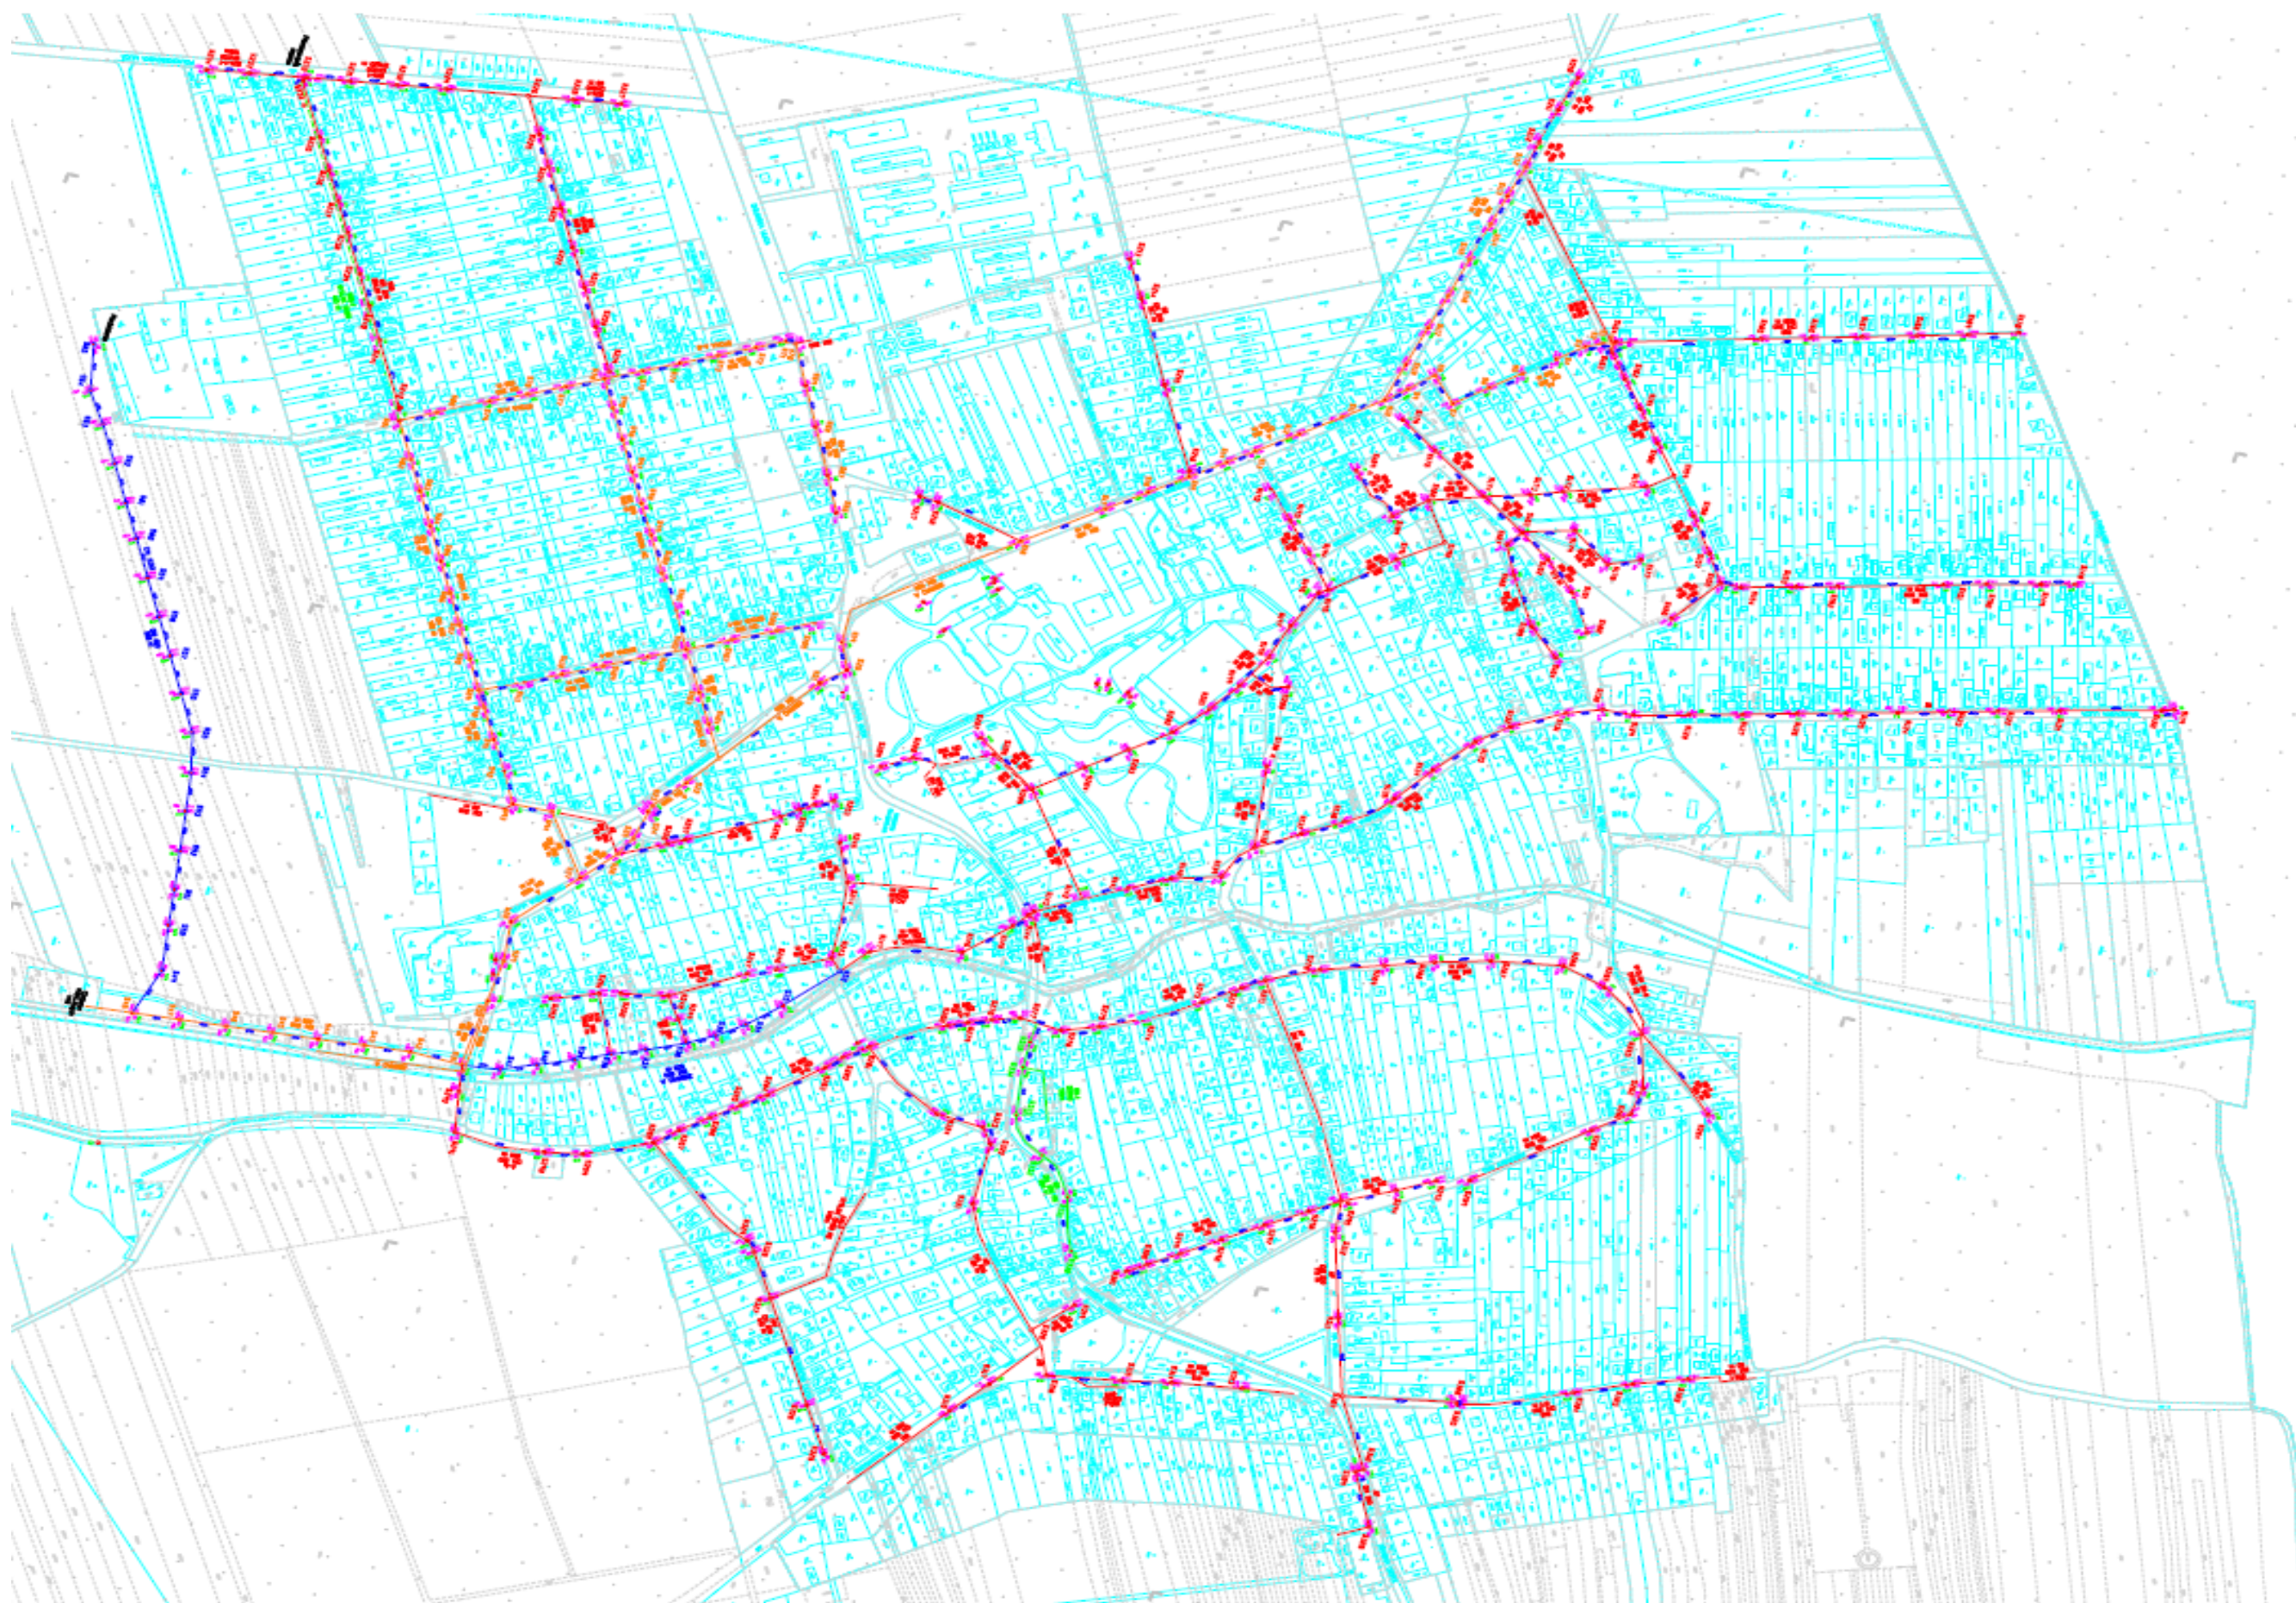

Príloha č. 4 – Grafické zobrazenie existujúceho stavu obecnej ČOV Mojmírovce





VÝUSTNÝ OBJEKT

REZ A-A'

1:127


ORYS:

9

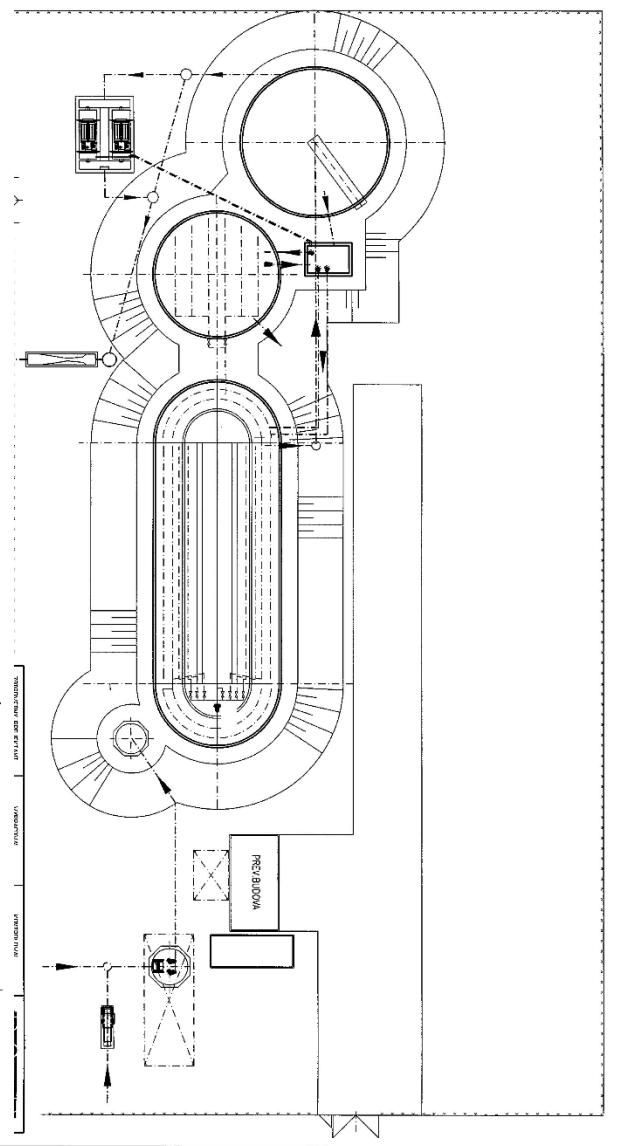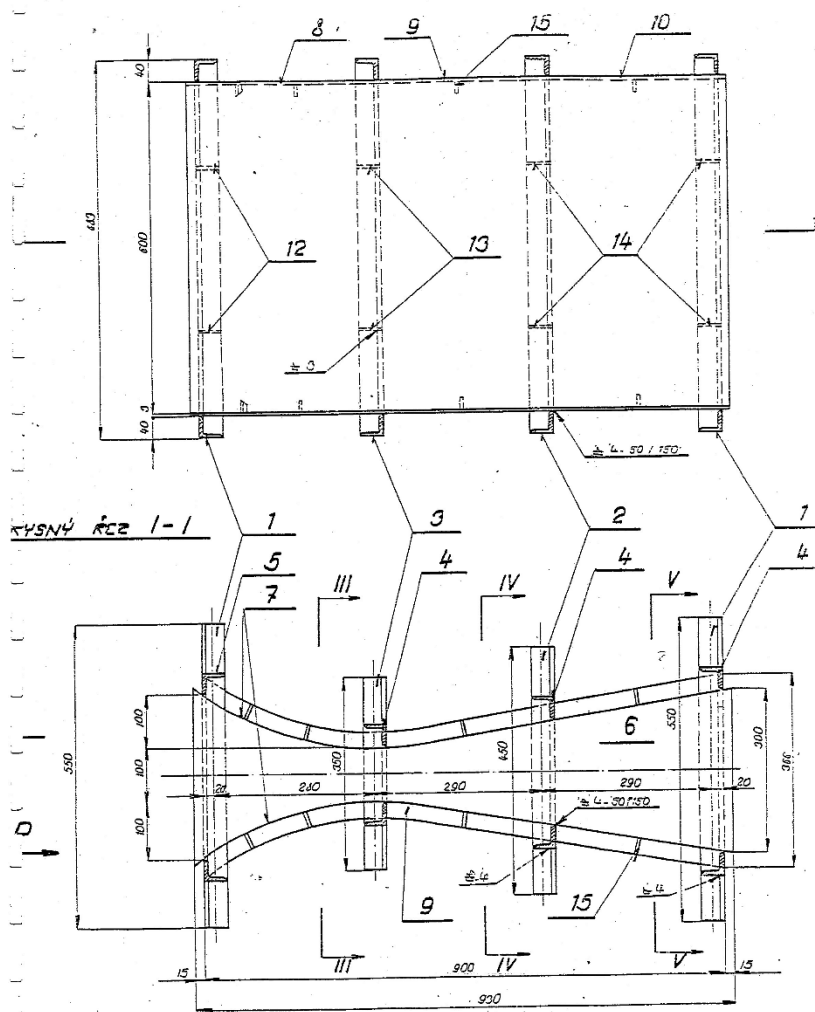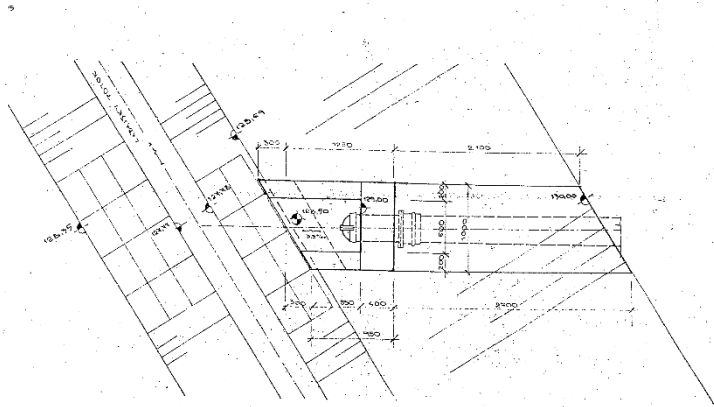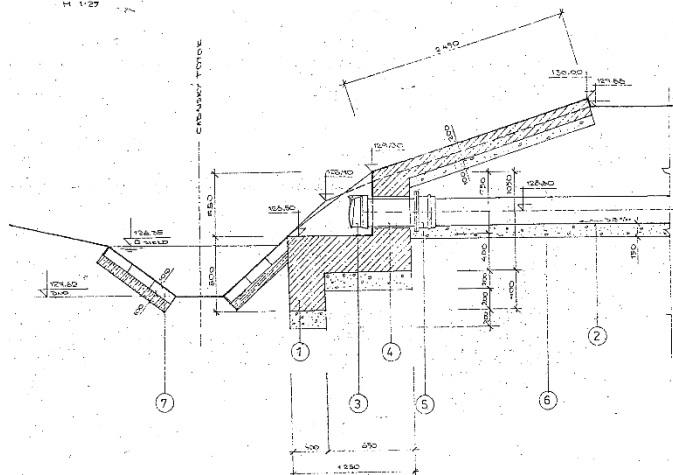

XYŽ 10 č. v. 123-5135.0048

Príloha č. 2

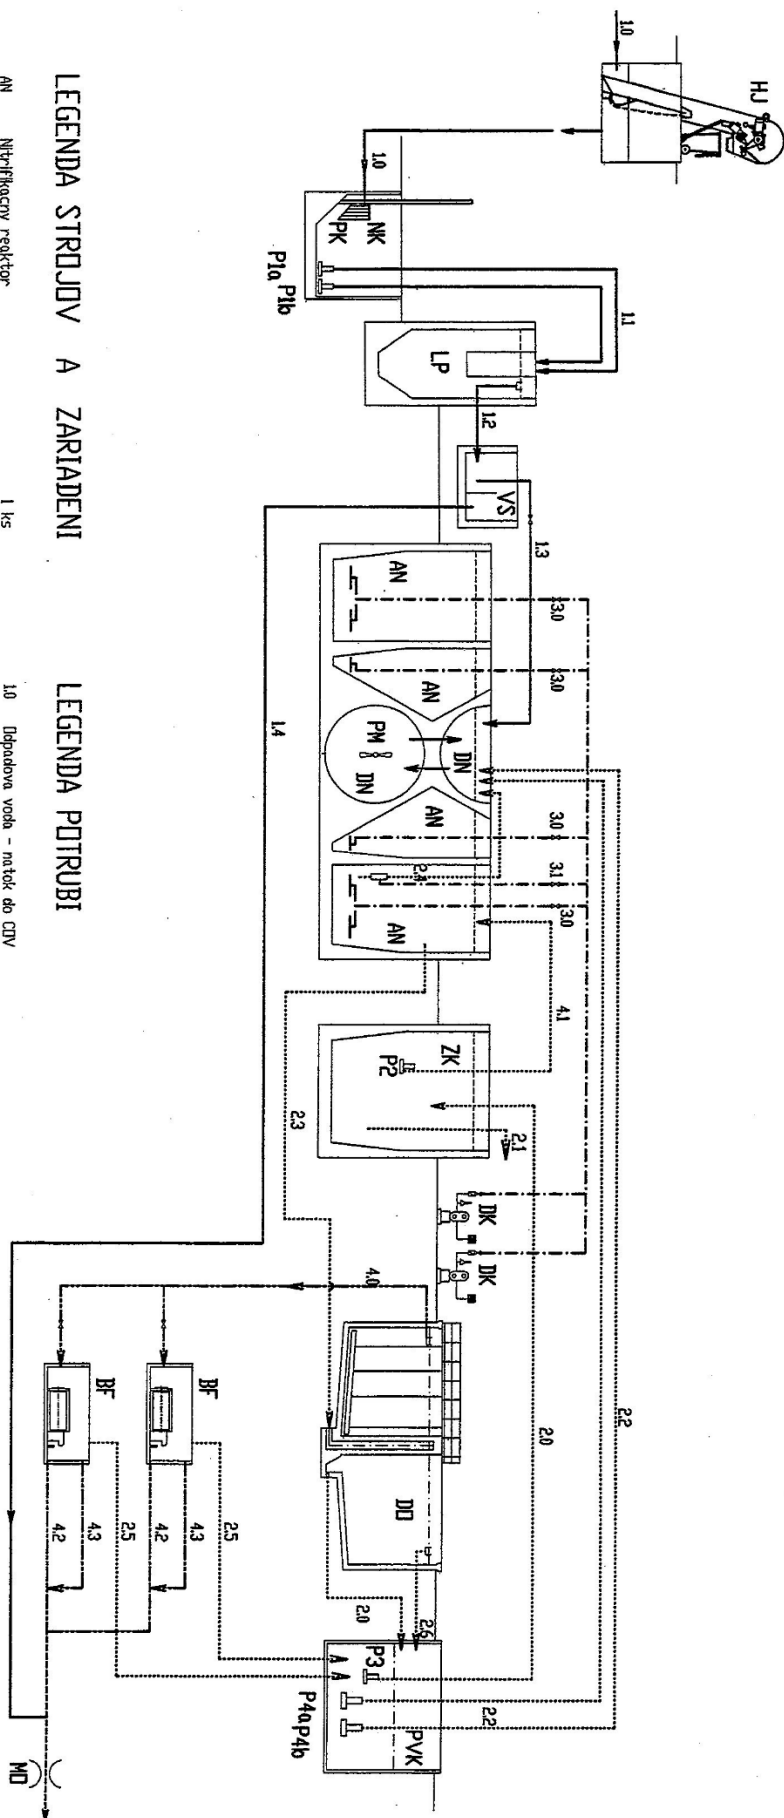

LEGENDA STROJOV A ZARIADENÍ

- | | |
|------|--|
| AN | Nitrilický reaktor |
| BE | Bubnový filter, terciárneho docistenia |
| IK | Durudlo |
| IN | Dehtifilický reaktor |
| II | Dosadzovacia mriež |
| HD | Hrobole, jame, strojne sfierare |
| LP | Lapac, píesku |
| MC | Manžila |
| MD | Meru obyekt |
| NK | Natokyový kos |
| RK | Prečerpávacia komora |
| PM | Miesadilo dehtifilicacie |
| Plab | Cerpadlo survivej vody |
| p2 | Cerpadlo odsadenia vody |
| p3 | Cerpadlo prehybného kálu |
| Plab | Cerpadlo vrátného kálu |
| YS | Výpinná komora |
| ZK | Zasobník prehybného kálu |

LEGENDA POTRUBI

10. Bledava voda – mekč to CIV
11. Bledava voda – ytlık do lapaça pisliği
12. Bledava voda – z lapaça pislikarlık to CIV
13. Bledava voda – mekč na biyološki reaktor
14. Bledava voda – otlık cıslanme
20. Bıvud prevojtorčno bılođo, kalu z reaktora
21. Bıvud zohıstırene kalu zo zas. kalu
22. Vırtıy kalı
23. Mekč ot, zıesı to dosadı, mıozı
24. Reçı-bıladıca mıfırıkıca – dentıfıkıca
25. Kalı z bıvınoveıo fıltıra
30. Rozıoz vıztıřıu pıre prevızdınovanıe
31. Pıvıoz vıztıřıu kı mıavıte
40. Vıvıstıreıa vıda z reaktora
41. Bıvıstıreıa vıda zo zas. kalu
42. Vıvıstıreıa vıda z bıvınoveıo fıltıra
43. Dıotık bıvınoveıo fıltıra

		
BioCompact spol. s r.o., Široká 97, 821 06 BRATISLAVA IČO: 33410657, DIČ: SK 43255502		
ZODPOVEDNÝ PRÁVKOVANÝ	VYPRÁVKOVANÝ	KONTROLOVANÝ
JNG STEFKOVÝ	JNG STEFKOVÝ	
INVESTOR		
PČ.V.	SCHEMA	MIERKA 1 BEZ MIERKY
NÁZOV STAVBY A LÍBRIALITA		
ČOV MÚJ MÍRDOVCE ROZŠÍRENIE A REKONSTRUKCIA CISTARNE STREJNITECHNOLÓGICKA		
PROJEKTA		
DRSBA	TECHNOLÓGICKA SCHEMA	
ČÍSLO VÝKRESU	T2	
DATUM		
ŠTÚPIEN ILOK.	PSSP	
ČÍSLO ZÁK.		
LEJENOT. KLAS.	43 640	
FEBRAT	2 x A4	

ZDOPVEDA SKUTOCNOSTI
ku dnu 19.9.2017
PDDPIS


**Príloha č. 5 – Aktuálne platné vodoprávne povolenie na vypúšťanie prečistených odpadových vôd z obecnej
ČOV Mojmirovce**

OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu
OU-NR-OSZP3-2025/001607-004

Nitra
13. 01. 2025



Rozhodnutie

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len OÚ Nitra), ako príslušný správny orgán podľa ust. § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Výrok

p o v o ľ u j e
stavebníkovi: Obci Mojmirovce
IČO: 00 308 269

I. osobitné užívanie vôd – vypúšťanie splaškových odpadových vôd do povrchových vôd

podľa § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,

Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

miesto:

- z častí Obcí Mojmirovce, Svätoplukovo a Štefanovičová, vrátane miestnych prevádzok a občianskej vybavenosti, cez čistiareň odpadových vôd s následným odvádzaním prečistených vôd do Cabajského potoka,
- v k. ú. Mojmirovce
- vodný tok Cabajský potok,
- cez výustný objekt do vodného toku Cabajského potoka
- rkm (riečny kilometer) – 16,50 pravobežne.

spôsob:

- vypúšťanie prečistených splaškových odpadových vôd v ČOV cez výustný objekt do vodného toku Cabajského potoka v rkm 16,50
- prečistené splaškové odpadové vody sú vypúšťané počas celého roka (365 dní) s intenzitou vypúšťania vôd v závislosti od využívania objektu

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a zväzaných žumpových vôd

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob merania vypúšťania odpadových vôd:

OU-NR-OSZP3-2025/001607-0004108/2025

Priemerný prietok – 7,476 l/s
Denná produkcia – 645,90 m³/deň
Ročná produkcia – 235 752 m³/rok

2. Povolené priemerné koncentračné hodnoty (p), maximálne koncentračné hodnoty (m) a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia počas skúšobnej prevádzky:

Ukazovateľ:

Koncentračné hodnoty [mg.l⁻¹] povolené – p, maximálne – m

BSK₅ (ATM) - p 20,00 m 30,00

CHSKCr - p 70,00 m 110,00

NL - p 20,00 m 30,00

N – NH₄ - p 20,00 m 30,00

Pcelk - p 3,0

Ncelk - p 30,0

pH – 6,0 – 9,0

Bilančné hodnoty

BSK₅ (ATM) – 12,91 [kg.deň⁻¹] 4,71 [t.rok⁻¹]

CHSKCr – 45,18 [kg.deň⁻¹] 16,49 [t.rok⁻¹]

NL – 12,91 [kg.deň⁻¹] 4,71 [t.rok⁻¹]

N – NH₄ – 12,91 [kg.deň⁻¹] 4,71 [t.rok⁻¹]

Pcelk – 1,94 [kg.deň⁻¹] 0,71 [t.rok⁻¹]

Ncelk – 19,36 [kg.deň⁻¹] 7,07 [t.rok⁻¹]

3. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ - Popis metódy stanovenia

BSK₅ (ATM) - Stanovenie kyslíka pred 5 – dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 oC s prídavkom alytiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie – podľa technickej normy (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke.)

CHSKCr - Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy. (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke). Spektrofometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy. (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke.)

NL - Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 μm, sušenie pri 105 oC – podľa technickej normy
Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 μm, sušenie pri 105 oC – podľa technickej normy

N – NH₄ - Spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda – podľa technickej normy 28).

Pcelk - Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym – podľa technickej normy 34).

Ncelk - Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla a výpočet sumy: N-Kjeldahl + N-NO₃ + N-NO₂ (Poznámka: NKjeldahl sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke) – podľa technickej normy 31).

pH - Potenciometrické stanovenie – podľa technickej normy 6)

4. Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

a. Miesto odberu: : merný objekt na vyústení z ČOV.

b. Doba odberu vzoriek: hodnoty „p“ a „m“ sa sledujú v bodových vzorkách, čas a miesto odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV.

2 / 4

OU-NR-OSZP3-2025/001607-0004108/2025

- c. Početnosť odberov: 6 vzoriek ročne – vzorka typu „c“ (každý druhý mesiac)
- d. Spôsob odberu: hodnotu „p“ a „m“ sledovať v jednoduchej bodovej vzorke. Odber môžu vykonať len akreditované laboratória určené ministerstvom.
- e. Metódy stanovenia musia spĺňať normy platné pre Slovenskú republiku.
- f. Spôsob kontroly: rozborov vykonávať len v akreditovaných laboratóriách určených ministerstvom (zoznam laboratórií je uvedený vo Vestníku Ministerstva životného prostredia).

5. Spôsob vyhodnotenia rozborov vzoriek komunálnych odpadových vôd a zväzaných žumpových vôd

- a. Priemerný prietok (l.s-1) a množstvo vypúšťaných odpadových vôd (m³.deň-1, m³.rok-1) vyhodnocovať podľa údajov získaných prietokomerom.
- b. Na posúdenie dodržiavania určených hodnôt ročného bilančného množstva vypúšťaného znečistenia v odpadových vodách je rozhodujúci súčin úhrnného množstva vypúšťaných vôd v príslušnom kalendárnom roku a aritmetického priemeru výsledkov rozborov vzoriek vypúšťaných vôd v tom istom roku.
- c. Vyhodnotenie meraní prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd uvádzať v prevádzkovom denníku.

6. Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy:
Výsledky meraní a rozborov odpadových vôd predkladať 1x ročne v písomnej alebo elektronickej forme orgánu štátnej vodnej správy k termínu 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka.

časová platnosť povolenia:

- Povolenie na vypúšťanie vôd splaškových komunálnych vôd do povrchových vôd platí na dobu 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- Tri mesiace pred uplynutím vyššie stanovenej doby, na ktorú bolo povolené osobitné užívanie vôd je potrebné požiadať o prehodnotenie tohto vodoprávného povolenia.
- Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané a žiadosť bola na tunajší úrad podaná minimálne 2 mesiace vopred pred ukončením platnosti povolenia.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany
č. SVP 13500/2024/9 CZ 77449/2024 zo dňa 11.10.2024

Správca povodia a vodného toku Cabajský potok nemá námietky k vydaniu zmeny povolenia na osobitné užívanie vôd – navýšenie množstva vypúšťaných odpadových vôd na 235 752 m³/rok, pokiaľ je toto množstvo v súlade s projektovanou kapacitou ČOV.

II. ruší pôvodne vydané vodoprávne povolenia podľa § 24 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie splaškových odpadových vôd do povrchových vôd vydané Okresným úradom Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č.j. OU-NR-OSZP3-2020/033276-04/F28 zo dňa 27.10.2020, právoplatné dňa 12.11.2020 v celom rozsahu.

Ďalšie podmienky povolenia:

1. Počas prevádzky ČOV dodržiavať ustanovenia § 36 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
2. Dodržať ustanovenia nariadenia vlády vyhlášky 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulárnych platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.
3. Zabezpečiť prevádzku vodnej stavby tak, aby nedochádzalo k vypúšťaniu odpadových vôd nad rámec povolených hodnôt.
4. Pri zmene kvalitatívnych cieľov resp. limitných hodnôt znečistenia alebo podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd neodkladne oznámiť tieto skutočnosti orgánu štátnej vodnej správy.

Odôvodnenie

Obce Mojmírovce, podala dňa 04.11.2024 na tunajší úrad žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – navýšenie množstva vypúšťaných odpadových vôd z ČOV Mojmírovce do toku Cabajský potok z nožstva 220 752 m³/rok na množstvo 235 752 m³/rok.

OÚ Nitra oznámil listom č. s.: OU-NR-OSZP3-2024/053138-02/F28 zo dňa 20. 11. 2024 začatie vodoprávneho konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na deň 03. 12. 2024.

Dňa 03. 12. 2024 sa konalo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci povolenia na osobitné užívanie vôd – navýšenie množstva vypúšťaných odpadových vôd z ČOV Mojmírovce do toku Cabajský potok na množstvo 235 752 m³/rok.

Na základe stanoviska SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ Piešťany, predložených podkladov, miestneho šetrenia a poznania prírodných podmienok a vyjadrení zainteresovaných, OÚ Nitra vo veci navýšenie množstva vypúšťaných odpadových vôd z ČOV Mojmírovce do toku Cabajský potok rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci tohto konania boli doložené nasledovné doklady:

- Rozbory vzoriek z ČOV.
- Vyhodnotenie doterajšej skúšobnej prevádzky.
- Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Riaditeľstvo OZ Piešťany.
- Kladné stanovisko projektanta k navýšeniu množstva vypúšťaných odpadových vôd.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Mgr. Richard Greguš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10223

Doručuje sa

Obec Mojmírovce, Námestie Sv. Ladislava 91/7, 951 15 Mojmírovce, Slovenská republika
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o., Hlavná 94312, 951 15 Mojmírovce, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Na vedomie

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Prevádzkové stredisko Nitra, Za hydrocentrálu 8, 949 01 Nitra I
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra I
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeseniova 17/17, 833 15 Bratislava 37

OKRESNÝ ÚRAD NITRA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

č. OU-NR-OSZP3-2025/001607-05/F28

V Nitre, dňa: 22.01.2025

VEC: Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní Rozhodnutia č. OU-NR-OSZP3-2025/01607-004

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ Nitra“) ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

v y d á v a

opravu zrejmej chyby v písaní Rozhodnutia č. OU-NR-OSZP3-2025/001607-004 zo dňa 13.01.2025

v zmysle ust. § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku nasledovne:

1. Nesprávne uvedený údaj v rozhodnutí na 1. strane:

pôvodné znenie textu:

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a zvázaných žumpových vôd

nové znenie textu:

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd

2. Nesprávne uvedený údaj v rozhodnutí na 2. strane:

pôvodné znenie textu:

2. Povoľené priemerné koncentračné hodnoty (p), maximálne koncentračné hodnoty (m) a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia počas skúšobnej prevádzky:

nové znenie textu:

2. Povoľené priemerné koncentračné hodnoty (p), maximálne koncentračné hodnoty (m) a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia počas trvalej prevádzky:

3. Nesprávne uvedený údaj v rozhodnutí na 2. strane:

pôvodné znenie textu:

- b. Doba odberu vzoriek: hodnoty „p“ a „m“ sa sledujú v bodových vzorkách, čas a miesto odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV.

nové znenie textu:

- b. Doba odberu vzoriek: hodnoty „p“ a „m“ sa sledujú v zlievaných vzorkách, čas a miesto odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV.

4. Nesprávne uvedený údaj v rozhodnutí na 3. strane:

pôvodné znenie textu:

d.Spôsob odberu: hodnotu „p“ a „m“ sledovať v jednoduchej bodovej vzorke. Odber môžu vykonať len akreditované laboratória určené ministerstvom.

nové znenie textu:

d.Spôsob odberu: hodnotu „p“ a „m“ sledovať v zlievanej vzorke. Odber môžu vykonať len akreditované laboratória určené ministerstvom.

5. Nesprávne uvedený údaj v rozhodnutí na 3. strane:

pôvodné znenie textu:

5. Spôsob vyhodnotenia rozborov vzoriek komunálnych odpadových vôd a zväzaných žumpových vôd

nové znenie textu:

5.Spôsob vyhodnotenia rozborov vzoriek komunálnych odpadových vôd

Ing. Miloš Černák

vedúci oddelenia

Doručí sa účastníkom konania:

1. Obec Mojmírovce – p. starosta, 951 15 Mojmírovce
2. Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o., Hlavná 943/12, 951 15 Mojmírovce
3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábřeží I. Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany

Na vedomie:

4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, závod Povodie dolnej Nitry, Nábřeží za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
5. Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia Bratislava, vysunuté pracovisko Nitra, odbor inšpekcie ochrany vôd, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
6. SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
7. OÚ Nitra - k spisu