



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

TECHNOGYM E.E. s. r. o.
Priemyselný park 1
990 01 Malý Krtíš

Naša značka

Vaša značka

Vybavuje
Bc. Laššáková

V Banskej Bystrici
15.7.2025


Vážený zmluvný partner,

listom doručeným na našu adresu dňa 27.6.2025, ste nás, v súvislosti s plánovaným rozšírením výrobných kapacít a výstavbou novej ČOV na predčistenie priemyselných odpadových vôd, požiadali o vyjadrenie k zámeru vypúšťať predčistené priemyselné odpadové vody do verejnej kanalizácie. Podľa Vašej žiadosti je plánované zvýšenie produkcie priemyselných odpadových vôd na 24 336 m³/rok (260 dní), pričom je navrhované predčistenie v novej navrhovanej ČOV na úroveň aktuálnych zmluvných koncentračných limitov ukazovateľov znečistenia pre vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky Technogym do verejnej kanalizácie. Váš zámer bol prerokovaný na pracovnom stretnutí zástupcov StVPS, a.s. a Technogym dňa 4.7.2025.

K Vašej žiadosti Vám StVPS, a.s. dáva nasledovné vyjadrenie:

S plánovaným rozšírením výrobných kapacít z hľadiska zvýšenia objemu vypúšťaných priemyselných odpadových vôd súhlasíme za podmienky dodržania priemerných a maximálnych koncentračných limitov ukazovateľov znečistenia uvedených v prílohe tohto listu.

S pozdravom

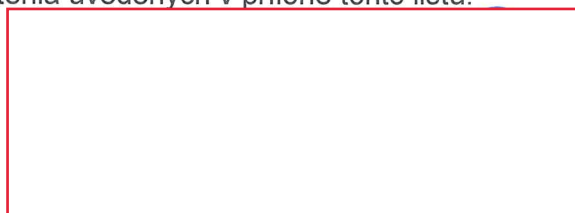

Ing. Jurík Branislav
riaditeľ závodu
Lučenec, Rim. Sobota, Veľký Krtíš

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Call centrum 0850 111 234 | e-mail: info@stvps.sk | www.stvps.sk | www.veolia.sk
IČO: 36 644 030 | DIČ: 2022 1022 36 | IČ DPH: SK 2022 1022 36
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddieli 5a, vložka č. 840/S
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., IBAN: SK77 1100 0000 0026 2410 7235



by VEOLIA

**Koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre vypúšťanie odpadových vôd
z prevádzky Technogym**

Ukazovateľ znečistenia	Koncentračný limit		Bilančný limit	
	priemer mg/l	maximum mg/l	kg/d	t/rok
pH	6,0 – 9,0		-	-
CHSK	600	1 500		
BSK ₅	300	750		
NL	300	700		
RL 105	1 500	2 500		
NH ₄ -N	50	100		
N _{celk}	70	150		
P _{celk}	8	15		
PAL-A	6	15		
NEL	-	5	-	-
Cr _{celk}	-	0,5	-	-
Cd	-	0,2	-	-
Pb	-	0,5	-	-
Zn	-	2,0	-	-
As	-	0,3	-	-
Hg	-	0,1	-	-
AOX	-	2,0	-	-
Fluoridy	-	10	-	-