


Podklady: DÚR, VUJE, a.s.

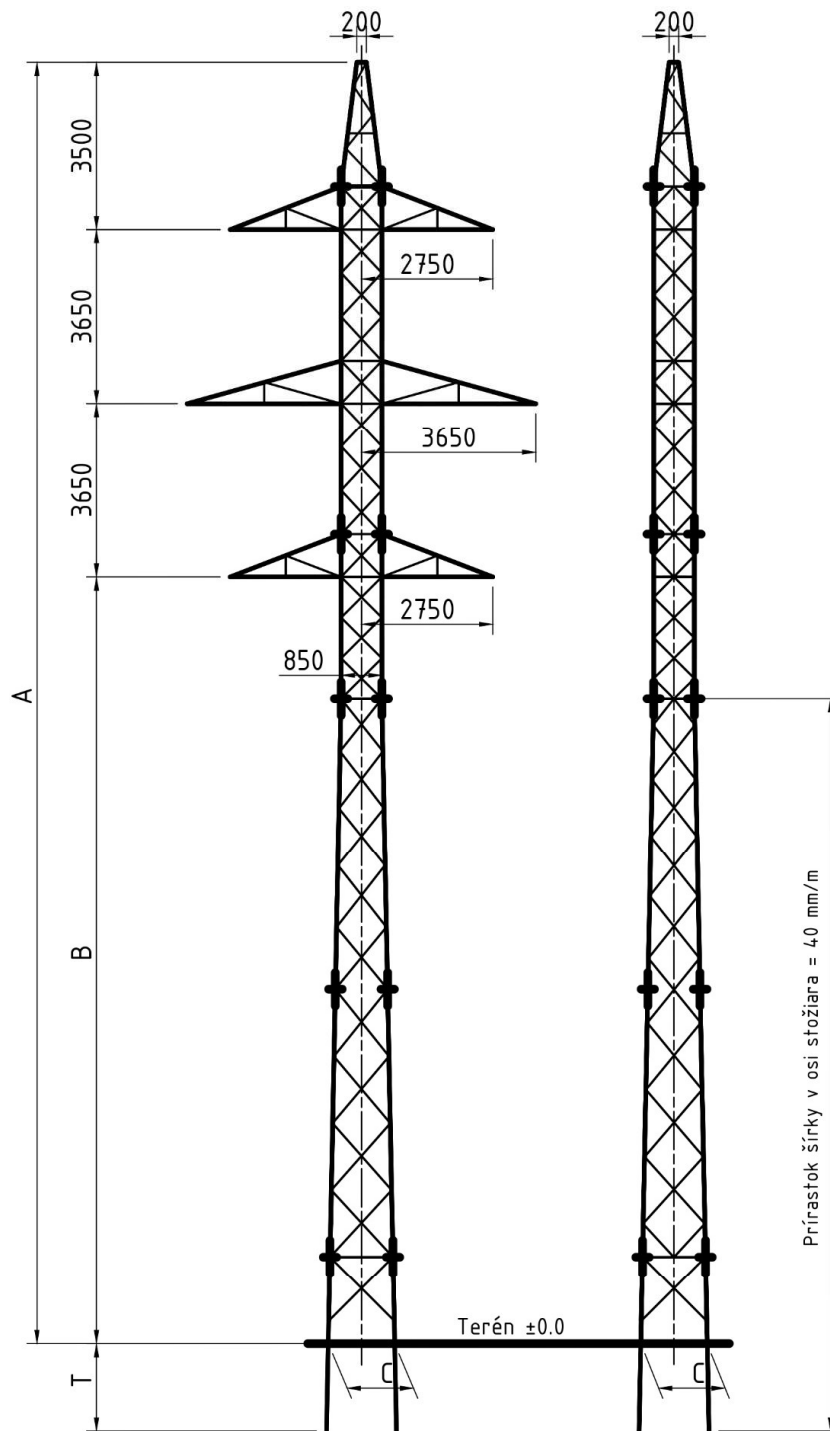

Materiál: Kvalita ocele S355J2 a skrutiek 8.8

ROZMER (m)	Prevýšenia stožiara v (m)						
	+0	+3	+6	+9	+12	+15	+18
A	26.800	29.800	32.800	35.800	38.800		
B	16.000	19.000	22.000	25.000	28.000		
C	1.388	1.508	1.628	1.748	1.868		
T	1.9, 2.1, 2.4	1.9, 2.1, 2.4, 2.6	1.9, 2.3, 2.4	1.9	1.9		

Navrhovateľ: Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.

Výstavba 110 kV vedení pre rozšírenie distribučnej sústavy vrátane pripojenia NJZ: Stavby A7a, A9

E I A - Z á m e r

Vypracoval: PEDOHYG

október 2025

**Technický výkres - stožiar SÚDOK
2x110 kV „N - nosný“**

Príloha č. 3B

Podklady: DÚR, VUJE, a.s.