



Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.
V. Tvrdého 23, SK – 010 01 Žilina
Akreditované skúšobné laboratórium pre meranie
hluku, vibrácií a intenzity podľa požiadaviek
normy ISO/IEC 17025



Tel, Fax: +421/41/724 70 26
Mobil: 0903 307 616, 0914 108 001

e-mail: vibroakustika@vibroakustika.sk
web: <http://www.vibroakustika.sk/>

strana 1/20

STACIONÁRNE A MOBILNÉ ZDROJE HLUKU A VIBRÁCIÍ – VIZUALIZÁCIA

AKUSTICKÁ ŠTÚDIA PRE ZÁMER „PREDAJNÉ CENTRUM PRE DOM A ZÁHRADU, IVANKA PRI DUNAJI – SENECKÁ CESTA“

Protokol: A_028_2026

1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE	
Objednávateľ:	EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
Predmet objednávky:	Akustická štúdia pre zámer „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“
Dátum merania:	27.01.2026 - 28.01.2026
Meranie vykonal:	Ing. Mgr. Michal Bugala, Ing. Ján Šimo, CSc.
Protokol vypracoval:	Ing. Mgr. Michal Bugala
Protokol schválil vedúci pracoviska:	
Žilina 17.02.2026	Ing. Ján Šimo, CSc.

UPOZORNENIE: Výsledky sa vzťahujú iba na predmety skúšky a protokol sa bez písomného súhlasu môže reprodukovat' iba ako celok. Odmietame zodpovednosť za informácie obdržané od zákazníka.

2 VYHODNOTENIE MOŽNÉHO VPLYVU NA ZDRAVIE – HLUK

Akustickú situáciu vo vonkajšom priestore záujmového územia zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ posudzujeme pre stupeň EIA v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., vyhlášky MZ SR č.237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. a v zmysle zákona NR SR č.24/2006 Z.z., v znení neskorších prepisov.

V protokole prezentujeme výpočet hlukovej situácie pre plánovaný zámer v 3D modeli, kalibrovanom 24-hodinovým meraním „in-situ“, formou grafickej vizualizácie hladín akustického tlaku. Jedným z dominantných zdrojov hluku v predmetnej oblasti riešeného územia okrem hodnoteného zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ je najmä hluk z pozemnej dopravy na okolitých pozemných komunikáciách.

Na základe vykonanej predikcie akustických pomerov (Zadanie A – str. 6) v záujmovom území od emisie hluku zo zdrojov hluku, ktoré súvisia iba s prevádzkou zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“, pre denný, večerný a nočný čas konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia IV.:

pre denný čas PH nie je prekročená v bodoch

$$V1 - V3^{1),2)},$$

pre večerný čas PH nie je prekročená v bodoch

$$V1 - V3^{1),2)},$$

pre nočný čas PH nie je prekročená v bodoch

$$V1 - V3^{1),2)}.$$

1) Pre hluk z iných zdrojov, ktoré súvisia **iba** s činnosťou navrhovaného zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ porovnávame posudzované hodnoty s PH platnými – pre hluk z iných zdrojov v kategórii územia IV. pre časový interval deň, večer a noc – vid'. Tab. 3.4.

2) Konštatovanie platí za podmienky dodržania prevádzky stacionárnych zdrojov podľa podkladov dodaných od zadávateľa úlohy.

Tab. 2.1 Existujúci stav - nulový variant a predikovaná hluková situácia iba od posudzovaného zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ v kontrolnom bode M1.

Kontrolný bod (Merací bod Mx)	Referenčný časový interval	Celkový zvuk* (existujúci stav – nulový variant) [dB]	Špecifický zvuk** (iba od posudzovanej činnosti) [dB]	ΔL [dB] (teoretický prírastok od posudzovanej činnosti k existujúcemu stavu)
M1	Deň	67,9	34,5	<0,1
	Večer	70,6	33,9	<0,1
	Noc	64,1	33,9	<0,1

* úplne obklopujúci zvuk v danej situácii v danom čase, zvyčajne zvuk zložený z viacerých blízkyh a vzdialených zdrojov (tzn. **existujúci stav – nulový variant.**) v zmysle STN ISO 1996-1

** zložka celkového zvuku, ktorú možno konkrétne identifikovať a ktorá je spojená s konkrétnym zdrojom zvuku (získaný predikciou tzn. **iba od posudzovanej činnosti** mobilných a stacionárnych zdrojov, ktoré súvisia s posudzovaným zámerom) v zmysle STN ISO 1996-1.

Hodnotený zámer „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ vyvolá v záujmovom území nárast kumulatívnych hladín hluku (podľa Zadania B – str. 10) z pozemnej dopravy o -0,8 až +0,7 dB oproti súčasnému stavu v sledovaných výpočtových bodoch V01 až V03, čo je v súlade s § 2, bod zr), vyhlášky 549/2007 Z.z., v znení neskorších prepisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Celkové posúdenie výsledkov merania je v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z.z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnej právomoci príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

DOPORUČENIE

Po realizácii stavby je nutné vykonať odborne spôsobilou osobou objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku, vibráciám a otrasom. Na zabezpečenie kvality, laboratórium, ktoré vydá protokol sa preukáže osvedčením o akreditácii laboratórnych pracovísk spolu s rozsahom udelenej akreditácie podľa Slovenskej technickej normy Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025:2017).

HLUK POČAS VÝSTAVBY

Na základe platnej legislatívy je nutné dodržať najvyššie prípustné limity hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie $K = (-10)$ dB k ekvivalentnej hladine A zvuku v uvedených časových intervaloch. V týchto časových intervaloch sa neuplatňujú korekcie pre stanovenie posudzovaných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí.

V pracovných dňoch od 08:00 do 19:00 hod. sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vnútri budov posudzovaná hodnota stanovuje pripočítaním korekcie $K = (-15)$ dB k maximálnej hladine A zvuku. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti sa neuplatňuje korekcia pre špecifický hluk.

URČENIE HODNOTY ZVUKOVEJ IZOLÁCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A DELIACICH KONŠTRUKCIÍ

Dodržanie zvukovo izolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi miestnosťami a obvodového plášťa objektu v projekte „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ podľa požiadaviek STN 73 0532-2 je nevyhnutná podmienka pre splnenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vnútornom priestore podľa platnej legislatívy, pri súčasnom zabezpečení ostatných vlastností chránených miestností, napríklad vetranie, vykurovanie, osvetlenie.

Dodržanie zvukovoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi miestnosťami a zvukovoizolačných vlastností obvodových plášťov je nutné overiť akustickými meraniami po realizácii projektu.

Hladina hluku, ktorú sme zistili na základe predikcie vrátane neistoty predikcie je základnou hladinou pre určenie zvukovej izolácie obvodového plášťa (stena + okno) na základe ktorej možno konštatovať dodržanie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí budov. Požadované hodnoty nepriezvučnosti obvodového plášťa (okno + stena) na základe predikcie hluku sa stanovujú podľa STN 73 0532-2.

Ak sú požadované hodnoty uvedené pre denný, večerný a nočný čas a pri rôznom dopravnom zaťažení, je rozhodujúca vyššia požadovaná hodnota.

Na základe požiadaviek normy STN 73 0532-2 a vykonaných meraní a predikcie sme stanovili hodnotu indexu stavebnej vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov budov pre projekt „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ na hodnotu:

Objekt	R'_w [dB]
SO 01 - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, PREDAJŇA	40

* uvedená hodnota R'_w (stavebný index nepriezvučnosti) musí byť dodržaná po zabudovaní všetkých stavebných prvkov do projektu, nakoľko po zabudovaní stavebných konštrukcií do projektu dochádza vplyvom akustických mostov a vplyvom šírenia hluku vedľajšími cestami ku zníženiu nepriezvučnosti konštrukcií.

Z indexu stavebnej vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov je následne možné určiť požadovanú hodnotu váženej nepriezvučnosti okien na základe STN 73 0532-2. Určí sa z požadovanej hodnoty R'_w pre celý obvodový plášť a z pomeru plochy okien k celkovej ploche obvodového plášťa v miestnosti. Túto hodnotu je nutné určiť individuálne v závislosti od typu miestnosti.

Poznámka :

V realizačnom projekte stavby spresní projektant podľa aktuálnych ekvivalentných hladín A zvuku pred jednotlivými fasádami navrhovanej stavby minimálnu požadovanú nepriezvučnosť obvodového plášťa a pozície s nutnosťou realizácie núteného vetrania administratívnych priestorov. Na základe určenej materiállovej skladby overí dodržanie zvukovo izolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi miestnosťami.

3 PREDIKCIA AKUSTICKÝCH POMEROV

Naplnenie zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ustanovujúca podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií, sa kontroluje porovnaním posudzovanej hodnoty s prípustnou hodnotou. Posudzovaná hodnota v prípade predikcie hluku je predpokladaná hodnota určujúcej veličiny vrátane príslušnej neistoty.

Tab. 3.1 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí

Kategória územia	Opis chráneného územia alebo vonkajšieho priestoru	Ref. čas. inter.	Prípustné hodnoty (dB) ^{a)}				
			Hluk z dopravy				Hluk z iných zdrojov <i>L</i> _{Aeq, p}
			Pozemná a vodná doprava ^{b)c)} <i>L</i> _{Aeq, p}	Železničné dráhy ^{c)} <i>L</i> _{Aeq, p}	Letecká doprava		
					<i>L</i> _{Aeq, p}	<i>L</i> _{ASmax, p}	
I.	Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, napr. kúpeľné miesta, kúpeľné a liečebné areály.	deň	45	45	50	-	45
		večer	45	45	50	-	45
		noc	40	40	40	60	40
II.	Priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, ^{d)} vonkajší priestor v obytnom a rekreačnom území	deň	50	50	55	-	50
		večer	50	50	55	-	50
		noc	45	45	45	65	45
III.	Územie ako v kategórii II v okolí diaľnic, ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií s hromadnou dopravou, železničných dráh a letísk, mestské centrá.	deň	60	60	60	-	50
		večer	60	60	60	-	50
		noc	50	55	50	75	45
IV.	Územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov.	deň	70	70	70	-	70
		večer	70	70	70	-	70
		noc	70	70	70	95	70

^{a)} Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén, ak ide o sezónne zariadenia, hluk sa hodnotí pri podmienkach, ktoré je možné pri ich prevádzke predpokladať.

^{b)} Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.

^{c)} Zástavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovišťa taxislužieb určené na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.

^{d)} Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod.

Na hodnotenie akustickej situácie v záujmovom území pre zámer „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ sme použili výpočtový program CadnaA (metodika „ISO 9613-2“ a „NMPB Routes 96“ s aplikačnou úpravou povrchov vozoviek a korekcií pre podmienky Slovenskej Republiky), kalibrovaný meraním in-situ. Údaje potrebné pre výpočet sme zadali na základe podkladov obdržaných od zadávateľa úlohy a akustických meraní.

Zadanie A – hluk z mobilných a stacionárnych zdrojov hluku – situácia iba od zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ pre časový interval 12 hodín - deň (06:00 – 18:00 hod.), 4 hodiny – večer (18:00 – 22:00 hod.) a 8 hodín - noc (22:00 – 06:00 hod.).

Dominantné zdroje hluku zohľadnené pri predikcii boli zadane na základe podkladov poskytnutých od zadávateľa úlohy. Prevádzková doba je predpokladaná 7:00 až 16:00, iba v pracovné dni.

Tab. 3.2 Intenzita dopravy po komunikáciách projektu „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ v časovom intervale 24 hod.

Intenzita dopravy	Výpočtová rýchlosť
87 parkovacích miest	-

Tab. 3.3 Hodnoty akustických veličín stacionárnych zdrojov hluku

Stacionárne zdroje	L_{WA} [dB]	Čas pôsobenia [h]
Z1 – Z3 VZT	85	24 hod.
Z4 – Z6 Vykurovanie	85	24 hod.

Posudzovaná hodnota – z vypočítanej hodnoty zvuku vyjadrená hodnota špecifického zvuku od prevádzky zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ zväčšená o hodnotu neistoty predikcie $U = (+1,8\text{dB})$ (t.j. v súlade s IS-OOFF/13).

$$L_{RAeq,T} = (L_{pAeq,T} + U)$$

Po vyhodnotení výpočtu v kalibrovanom 3D modeli sme nezistili prekročenie prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov v záujmovom území vid'. Tab. 3.4.

Tab. 3.4 Posudzované a prípustné hodnoty vo zvolených imisných bodoch


výpočtový bod / výška výp. bodu [m]		Posudzované hodnoty iba od činnosti zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“			Prípustné hodnoty Hluk z iných zdrojov / kategória územia IV		
		deň $L_{RAeq,12h}$ [dB]	večer $L_{RAeq,4h}$ [dB]	noc $L_{RAeq,8h}$ [dB]	deň $L_{pAeq,12h}$ [dB]	večer $L_{pAeq,4h}$ [dB]	noc $L_{pAeq,8h}$ [dB]
V1	1,5	51,2	39,0	39,0	70	70	70
V2	1,5	41,0	36,7	36,7	70	70	70
V3	1,5	34,1	31,8	31,8	70	70	70

Umiestnenie výpočtových bodov vid'. str.: 6.

Grafická vizualizácia hladín akustického tlaku $L_{pAeq,T}$, program Cadna A – výpočtová metodika


NMPB Routes 96, ISO 9613-2

Analytická hluková mapa ekvivalentných hladín A hluku zobrazená formou hlukových pásiem s krokom 5 dB $L_{pAeq,12h,deň}$ v dennom čase 06:00 - 18:00 hod., vo výške 1,5 m nad terénom, vo vonkajšom priestore záujmového územia zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ – od vyžarovania akustickej emisie zo zdrojov hluku súvisiacich so zámerom.

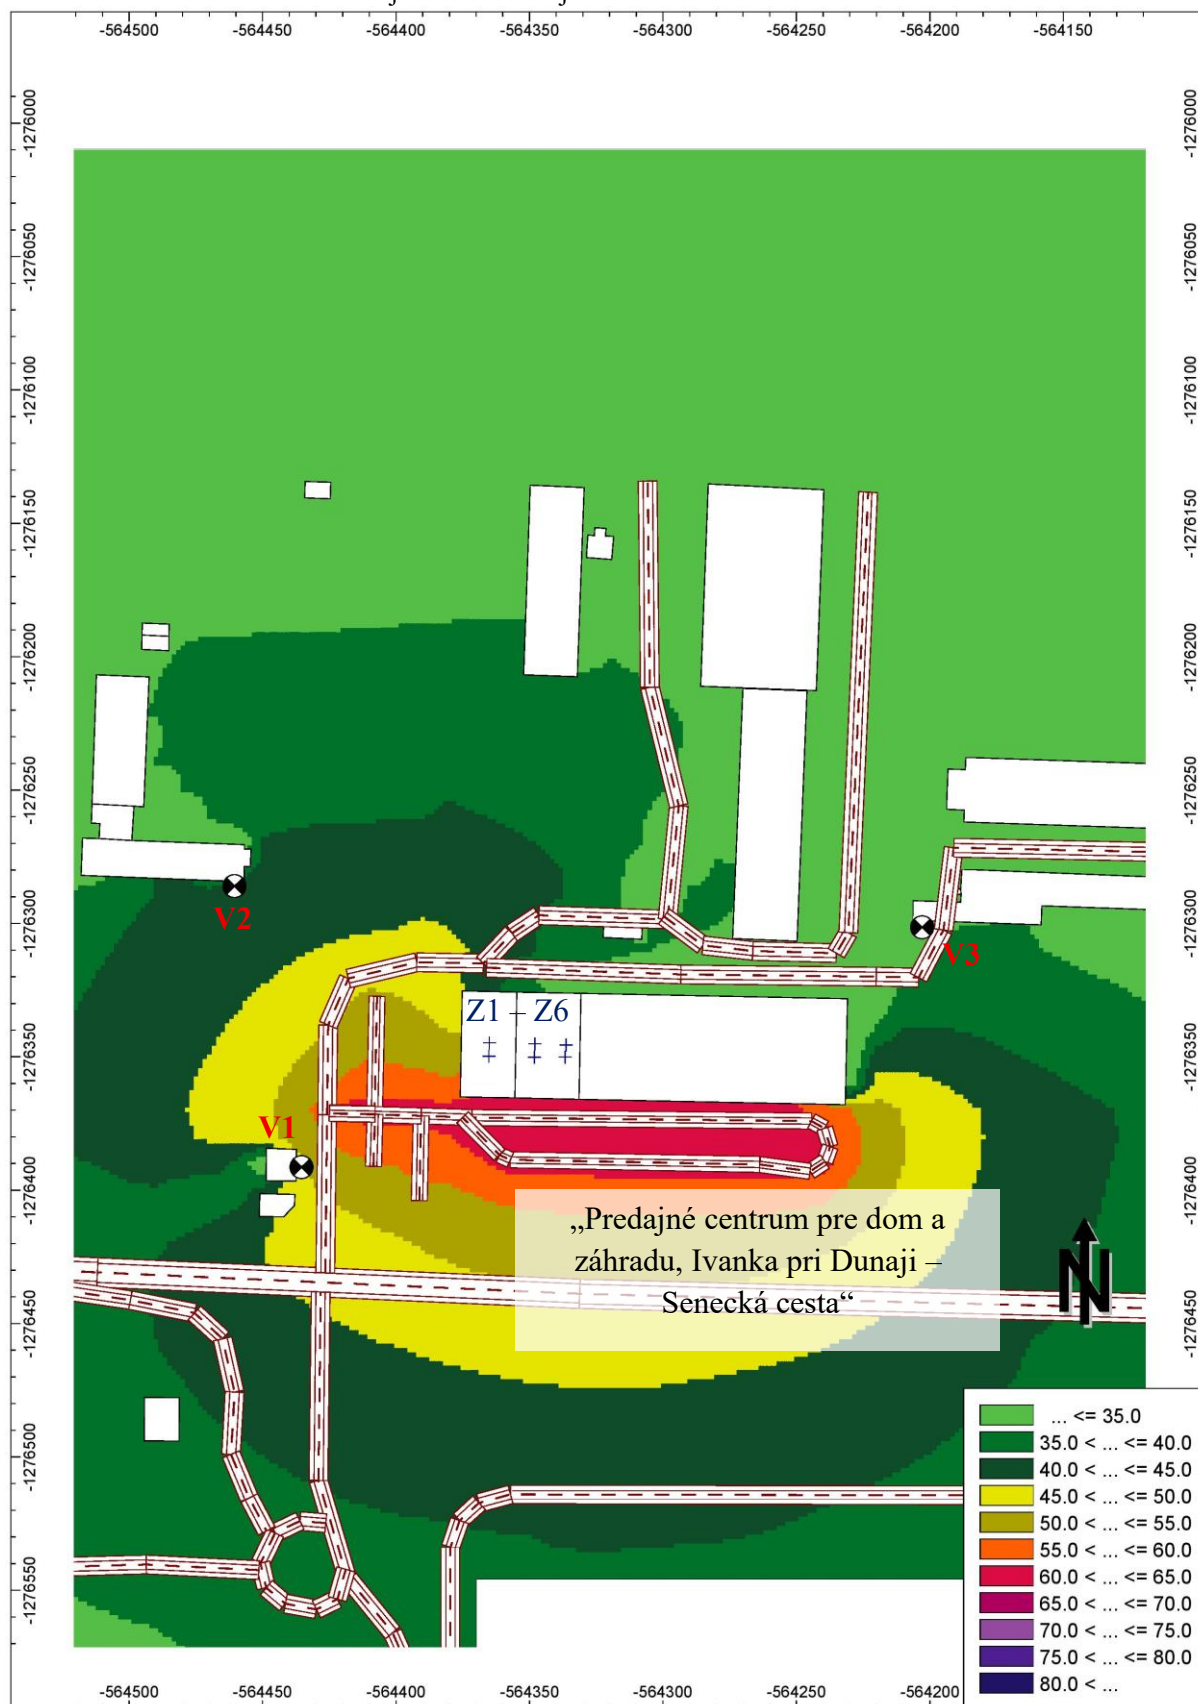

Grafická vizualizácia hladín akustického tlaku $L_{pAeq,T}$, program Cadna A – výpočtová metodika**NMPB Routes 96, ISO 9613-2**


Analytická hluková mapa ekvivalentných hladín A hluku zobrazená formou hlukových pásiem s krokom 5 dB $L_{pAeq,4h,večer}$ vo večernom čase 18:00 - 22:00 hod., vo výške 1,5 m nad terénom, vo vonkajšom priestore záujmového územia zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ – od vyžarovania akustickej emisie zo zdrojov hluku súvisiacich so zámerom.

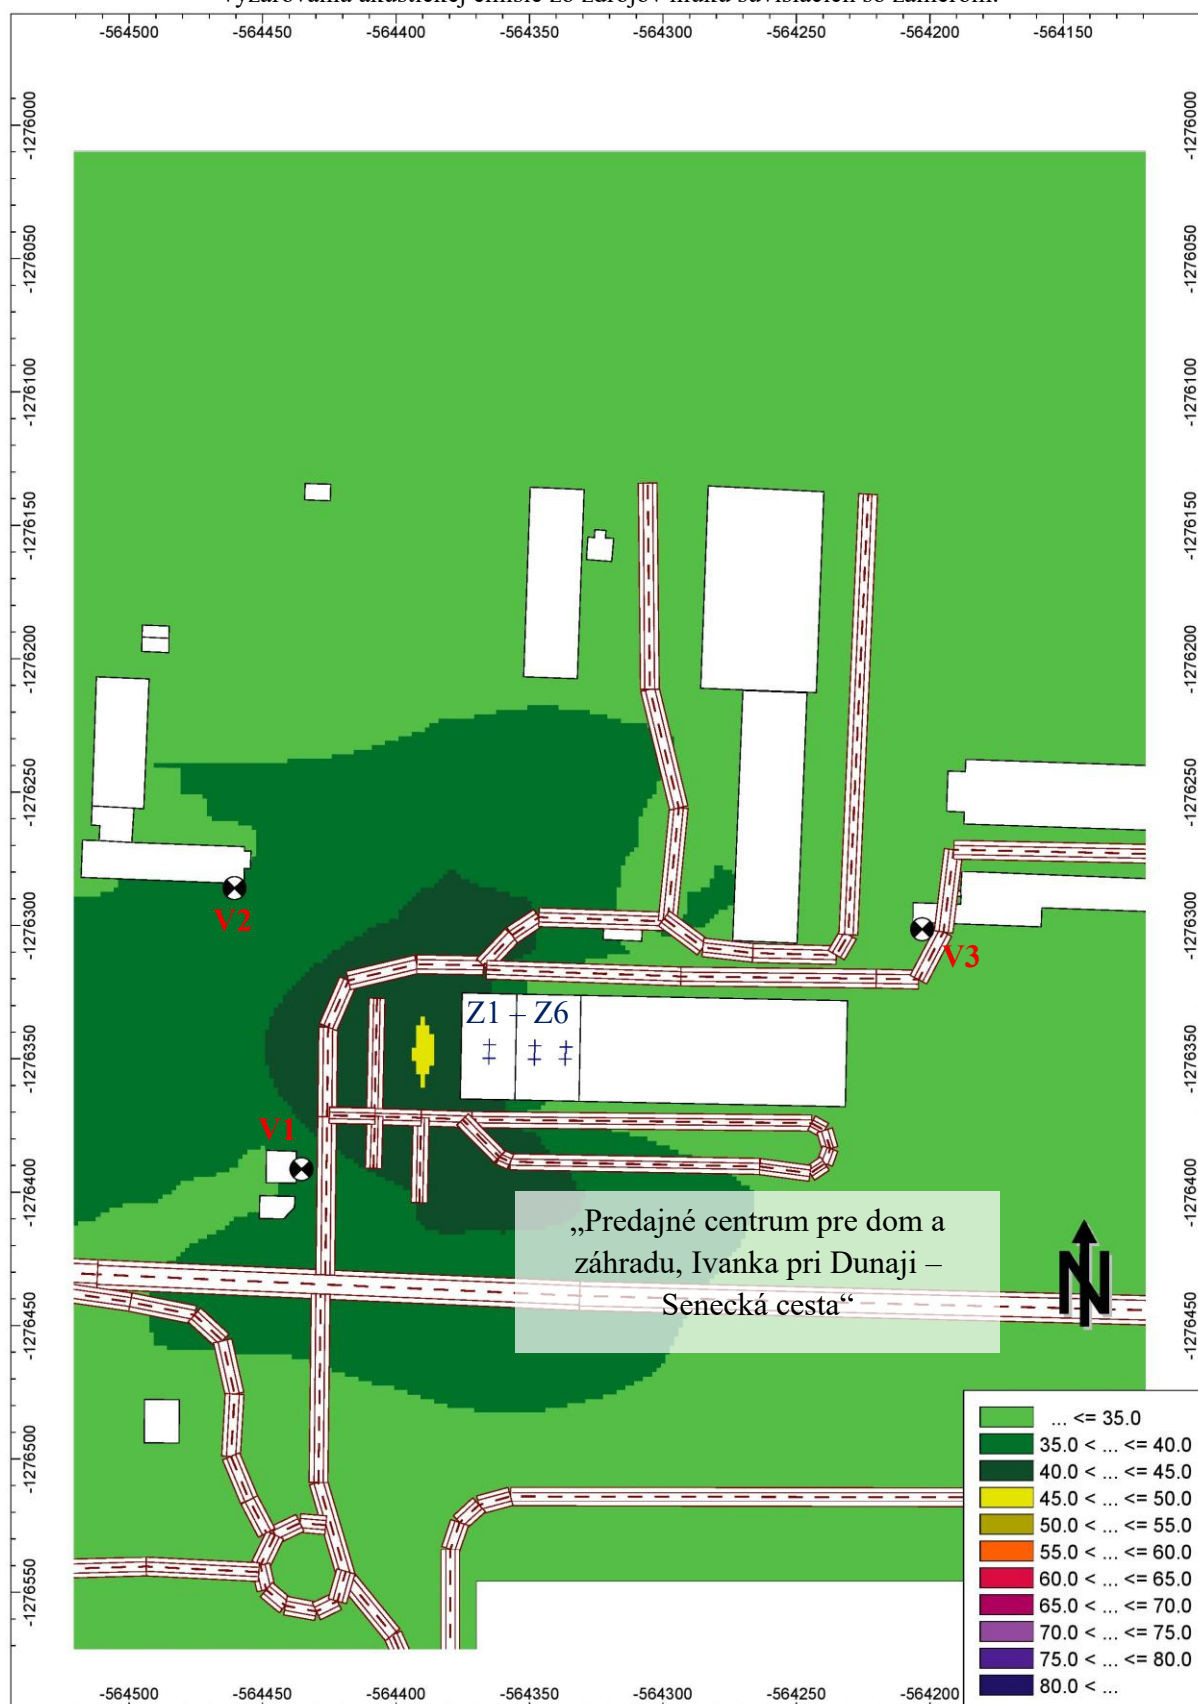

Grafická vizualizácia hladín akustického tlaku $L_{pAeq,T}$, program Cadna A – výpočtová metodika

NMPB Routes 96, ISO 9613-2

Analytická hluková mapa ekvivalentných hladín A hluku zobrazená formou hlukových pásiem s krokom 5 dB $L_{pAeq,8h,noc}$ v nočnom čase 22:00 - 06:00 hod., vo výške 1,5 m nad terénom, vo vonkajšom priestore záujmového územia zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ – od vyžarovania akustickej emisie zo zdrojov hluku súvisiacich so zámerom.

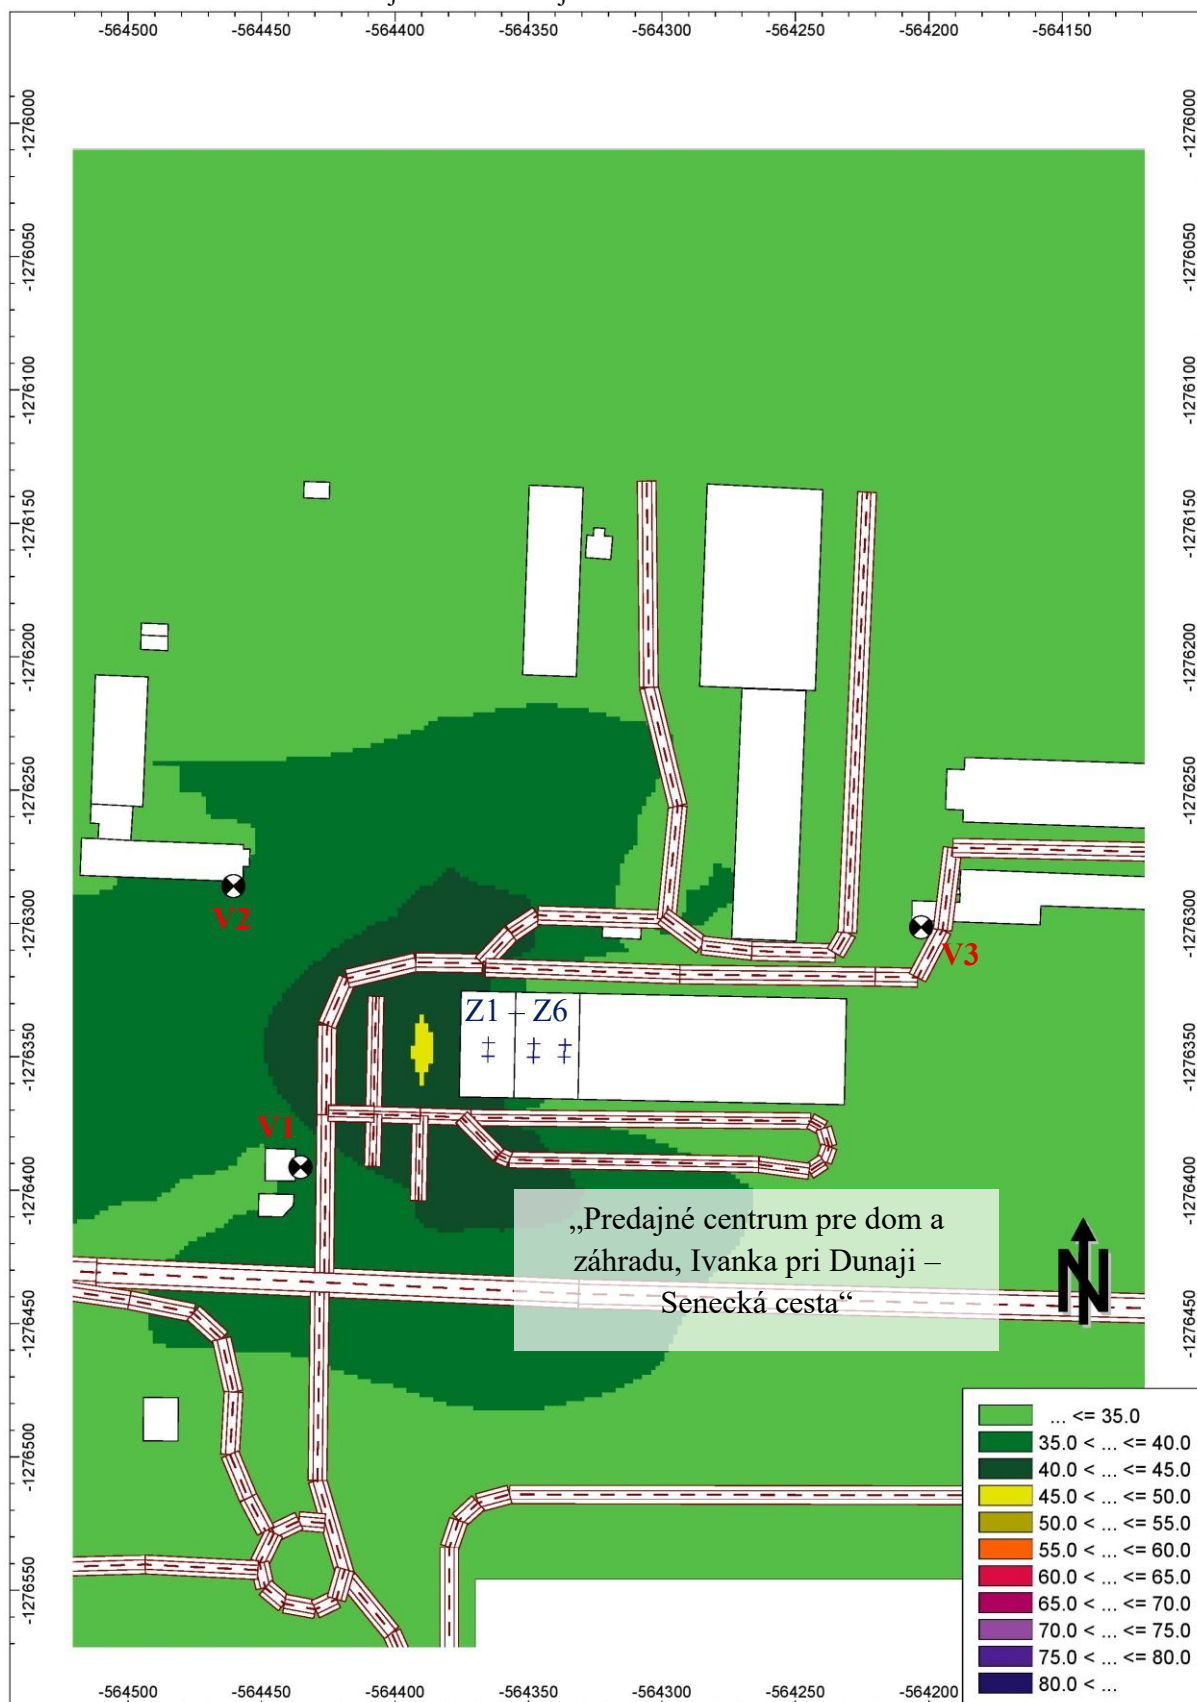

Zadanie B – hluk z pozemnej dopravy – situácia bez realizácie zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ a situácia s realizáciou zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ (kumulatívny vplyv) pre časový interval 12 hodín - deň (06:00 – 18:00 hod.), 4 hodiny – večer (18:00 – 22:00 hod.) a 8 hodín - noc (22:00 – 06:00 hod.) s vyjadrením teoretického prírastku po realizácii navrhovaného zámeru v najbližších obytných objektoch.

Dopravná intenzita zohľadnená pri predikcii bola zadaná na základe celoštátneho sčítania dopravy pre Bratislavský kraj od Slovenskej správy ciest a dopravného prieskumu a podkladov poskytnutých od zadávateľa úlohy.


Tab. 3.5 Posudzované a prípustné hodnoty vo zvolených imisných bodoch

výpočtový bod / výška výp. bodu [m]		Vypočítané hodnoty od pozemnej dopravy bez realizácie zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“			Vypočítané hodnoty od pozemnej dopravy s realizáciou zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ (kumulatívny vplyv)			ΔL [dB] (teoretický prírastok od posudzovanej činnosti k existujúcemu stavu)		
		deň $L_{RAeq,1}$ 2h [dB]	večer $L_{RAeq,4}$ h [dB]	noc $L_{RAeq,8}$ h [dB]	deň $L_{pAeq,12}$ h [dB]	večer $L_{pAeq,4h}$ [dB]	noc $L_{pAeq,8h}$ [dB]	deň ΔL [dB]	večer ΔL [dB]	noc ΔL [dB]
V01	1,5	66,6	65,4	63,2	67,3	65,4	63,1	0,7	0,0	-0,1
V02	1,5	56,3	55,3	52,8	56,4	54,9	52,5	0,1	-0,4	-0,3
V03	1,5	57,0	55,5	52,2	56,7	54,7	51,4	-0,3	-0,8	-0,8

Umiestnenie výpočtových bodov vid'. str.: 11.


Grafická vizualizácia hladín akustického tlaku $L_{pAeq,T}$, program Cadna A – výpočtová metodika
NMPB Routes 96, ISO 9613-2

Analytická hluková mapa ekvivalentných hladín A hluku zobrazená formou hlukových pásiem s krokom 5 dB $L_{pAeq,12h,deň}$ v dennom čase 06:00 - 18:00 hod., vo výške 1,5 m nad terénom, vo vonkajšom priestore záujmového územia zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ – od vyžarovania akustickej emisie z pozemnej dopravy bez realizácie zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“.

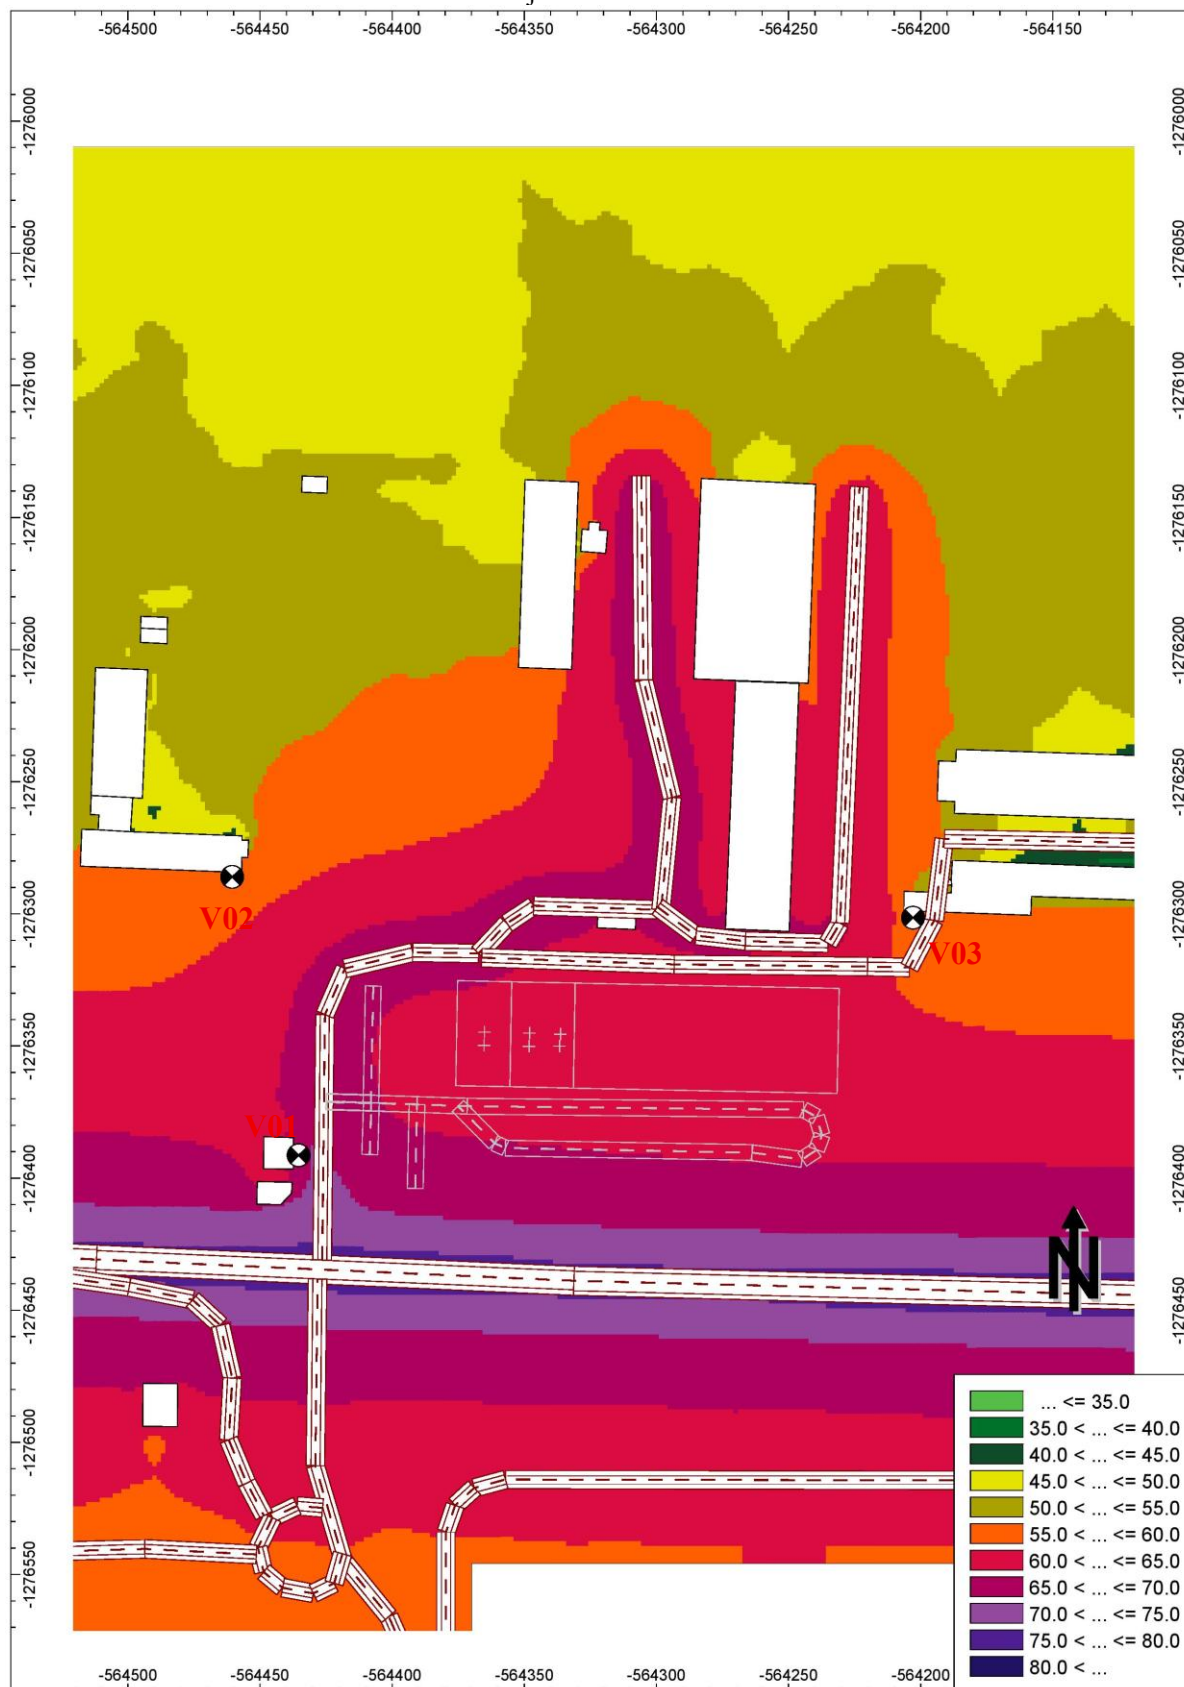

Grafická vizualizácia hladín akustického tlaku $L_{pAeq,T}$, program Cadna A – výpočtová metodika**NMPB Routes 96, ISO 9613-2**


Analytická hluková mapa ekvivalentných hladín A hluku zobrazená formou hlukových pásiem s krokom 5 dB $L_{pAeq,4h,večer}$ vo večernom čase 18:00 - 22:00 hod., vo výške 1,5 m nad terénom, vo vonkajšom priestore záujmového územia zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ – od vyžarovania akustickej emisie z pozemnej dopravy bez realizácie zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“.

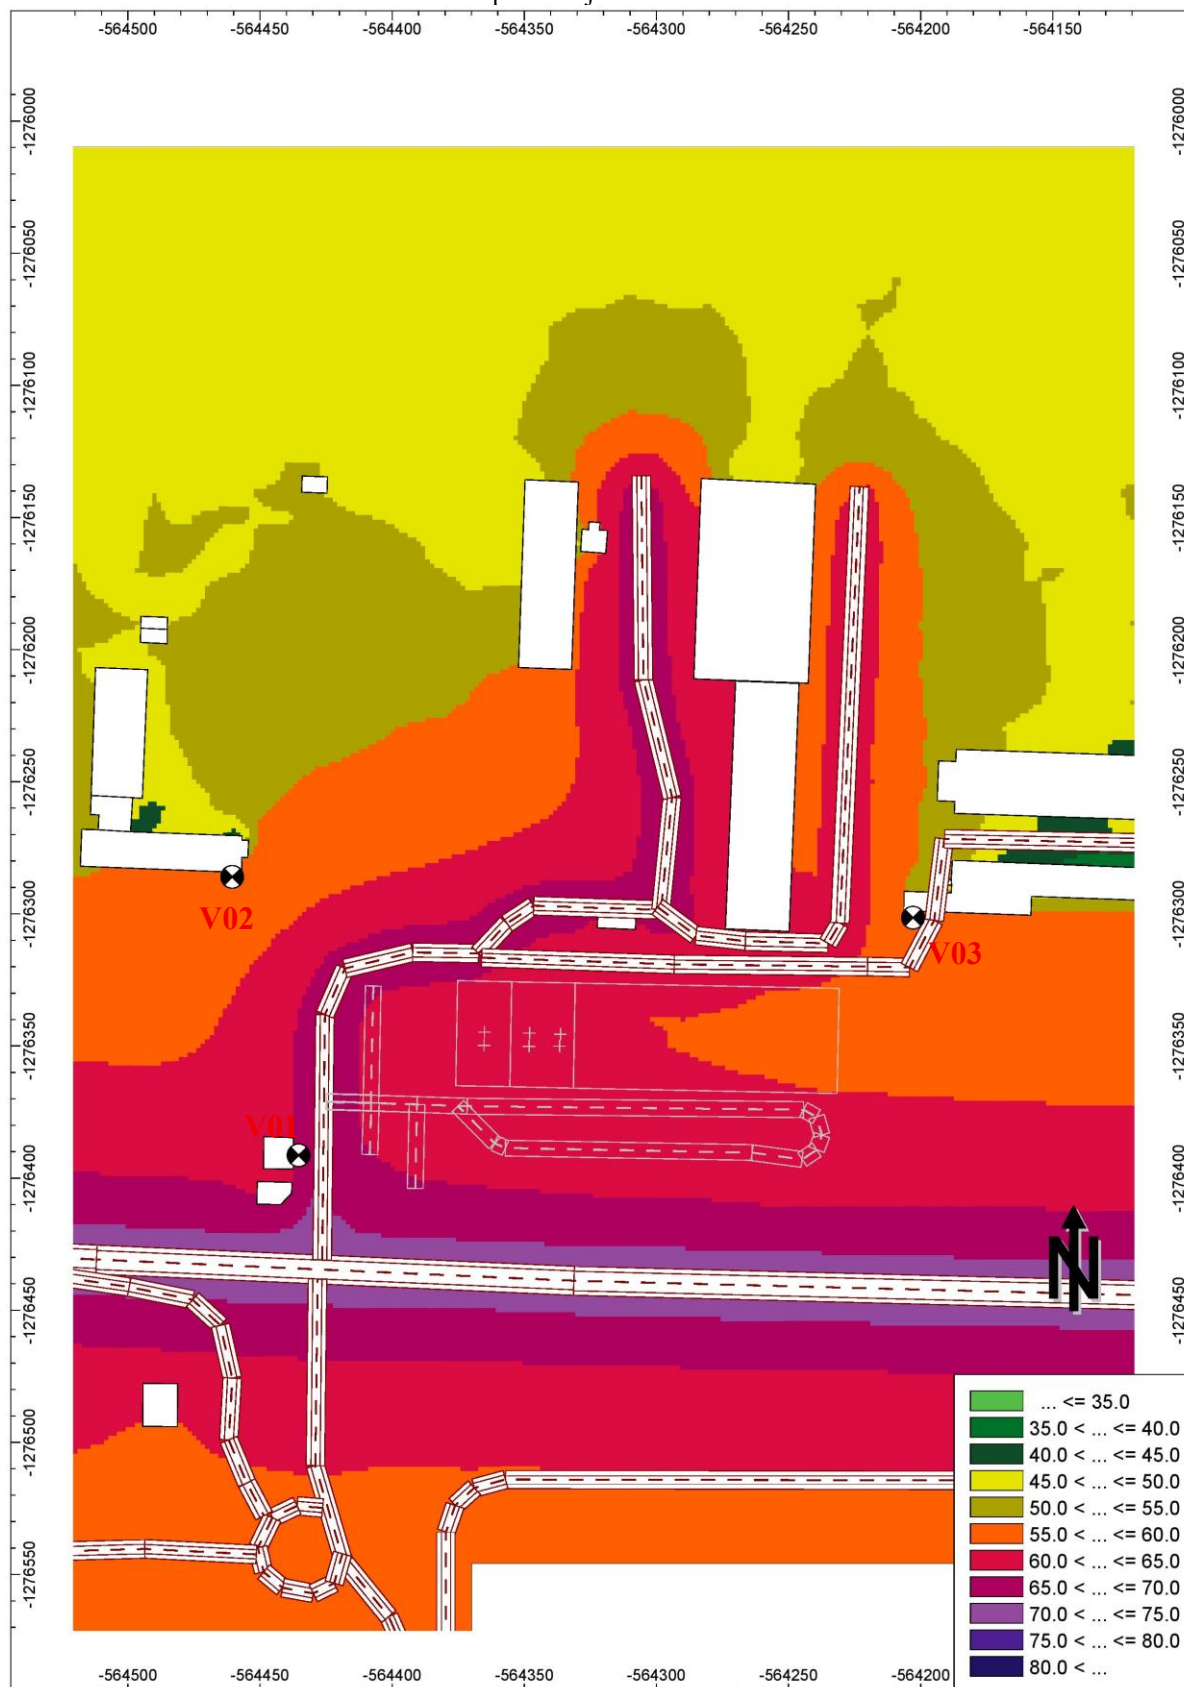

Grafická vizualizácia hladín akustického tlaku $L_{pAeq,T}$, program Cadna A – výpočtová metodika


NMPB Routes 96, ISO 9613-2

Analytická hluková mapa ekvivalentných hladín A hluku zobrazená formou hlukových pásiem s krokom 5 dB $L_{pAeq,8h,noc}$ v nočnom čase 22:00 - 06:00 hod., vo výške 1,5 m nad terénom, vo vonkajšom priestore záujmového územia zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ – od vyžarovania akustickej emisie z pozemnej dopravy bez realizácie zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“.

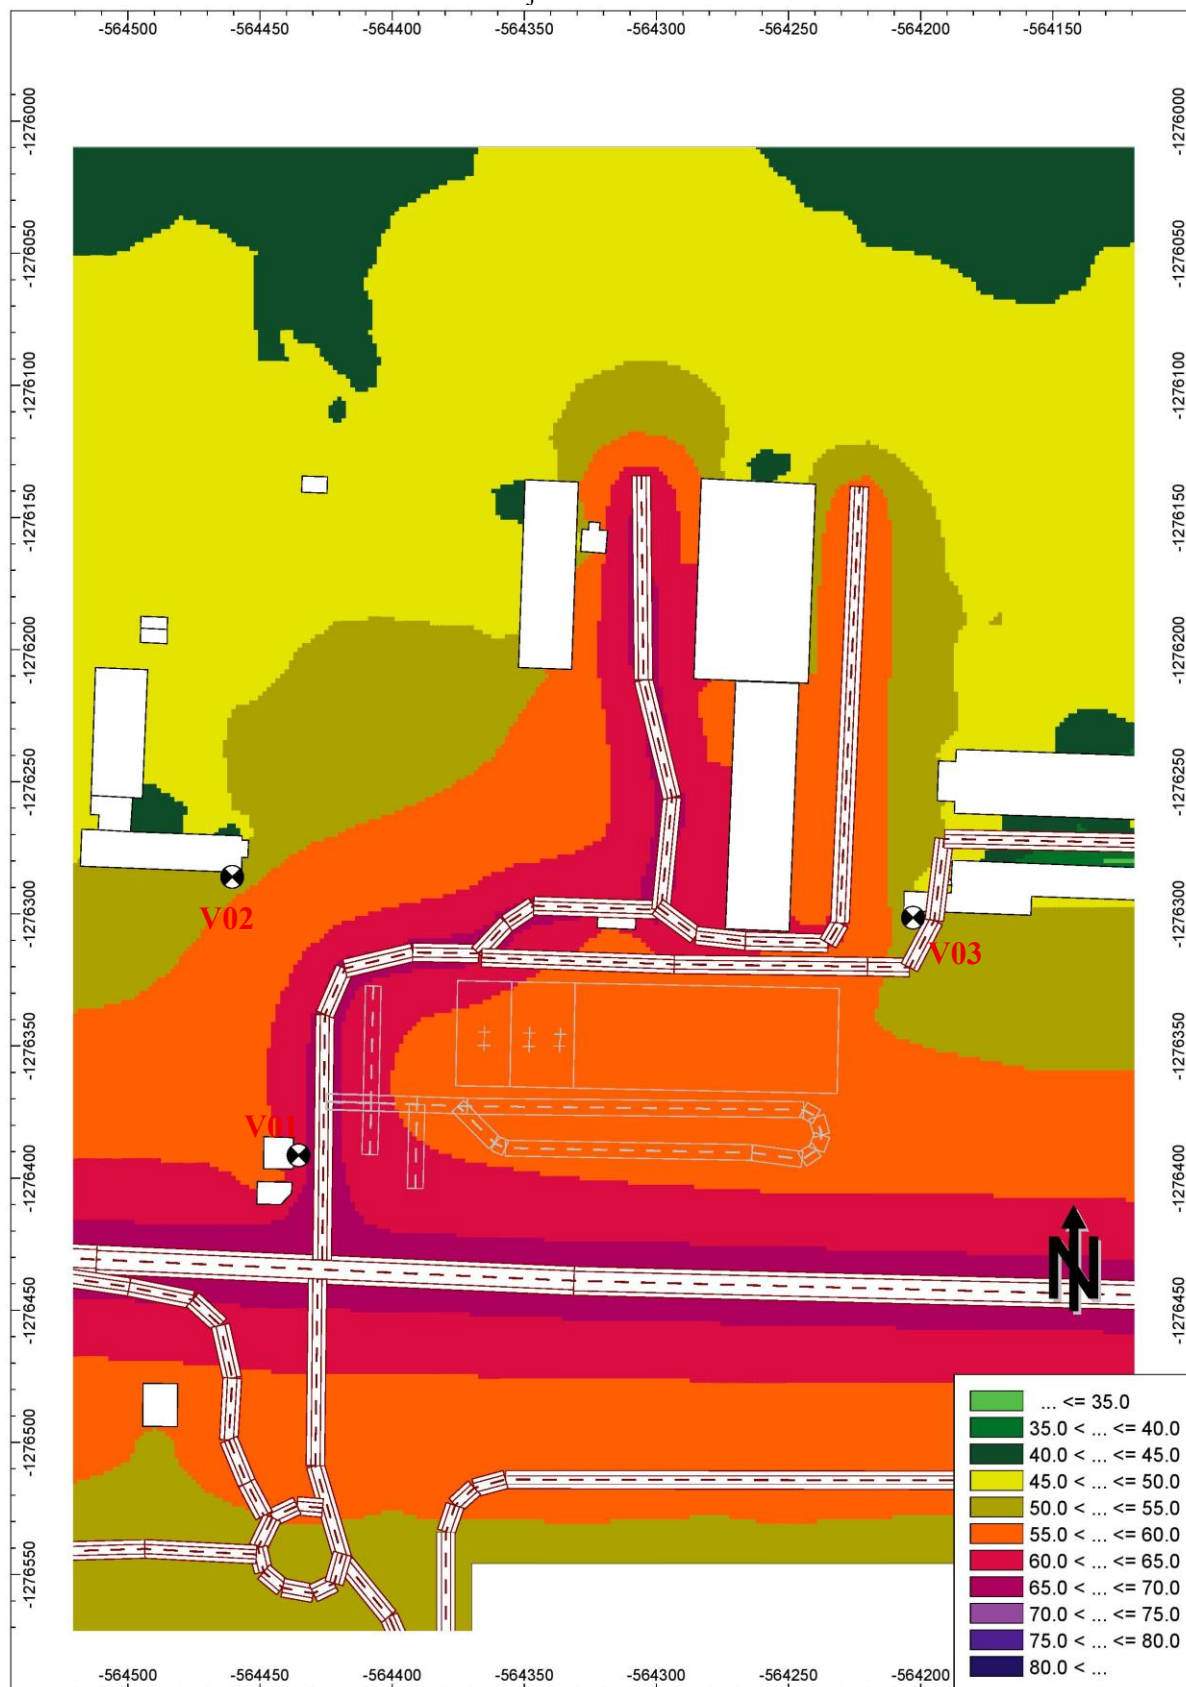


Grafická vizualizácia hladín akustického tlaku $L_{pAeq,T}$, program Cadna A – výpočtová metodika
NMPB Routes 96, ISO 9613-2

Analytická hluková mapa ekvivalentných hladín A hluku zobrazená formou hlukových pásiem s krokom 5 dB $L_{pAeq,12h,deň}$ v dennom čase 06:00 - 18:00 hod., vo výške 1,5 m nad terénom, vo vonkajšom priestore záujmového územia zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ – od vyžarovania akustickej emisie z pozemnej dopravy s realizáciou zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“.

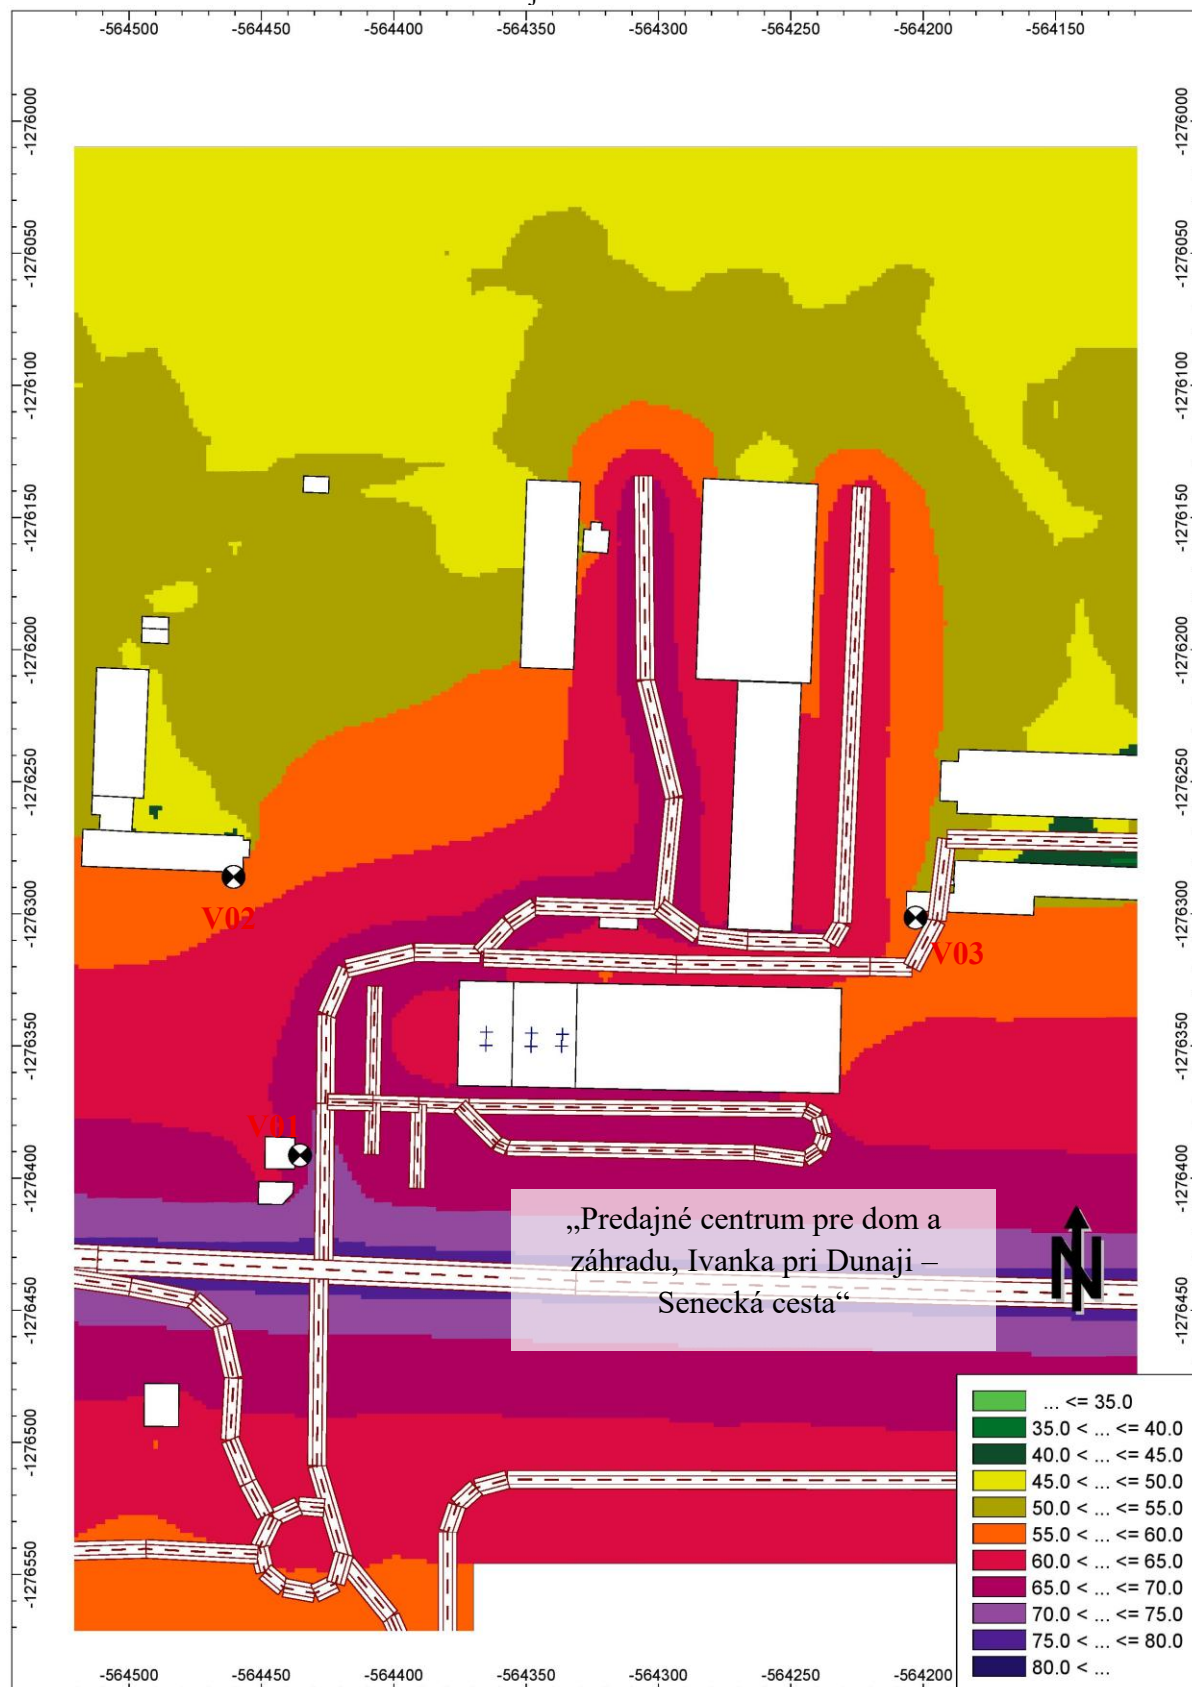


Grafická vizualizácia hladín akustického tlaku $L_{pAeq,T}$, program Cadna A – výpočtová metodika**NMPB Routes 96, ISO 9613-2**

Analytická hluková mapa ekvivalentných hladín A hluku zobrazená formou hlukových pásiem s krokom 5 dB $L_{pAeq,4h,večer}$ vo večernom čase 18:00 - 22:00 hod., vo výške 1,5 m nad terénom, vo vonkajšom priestore záujmového územia zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ – od vyžarovania akustickej emisie z pozemnej dopravy s realizáciou zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“.

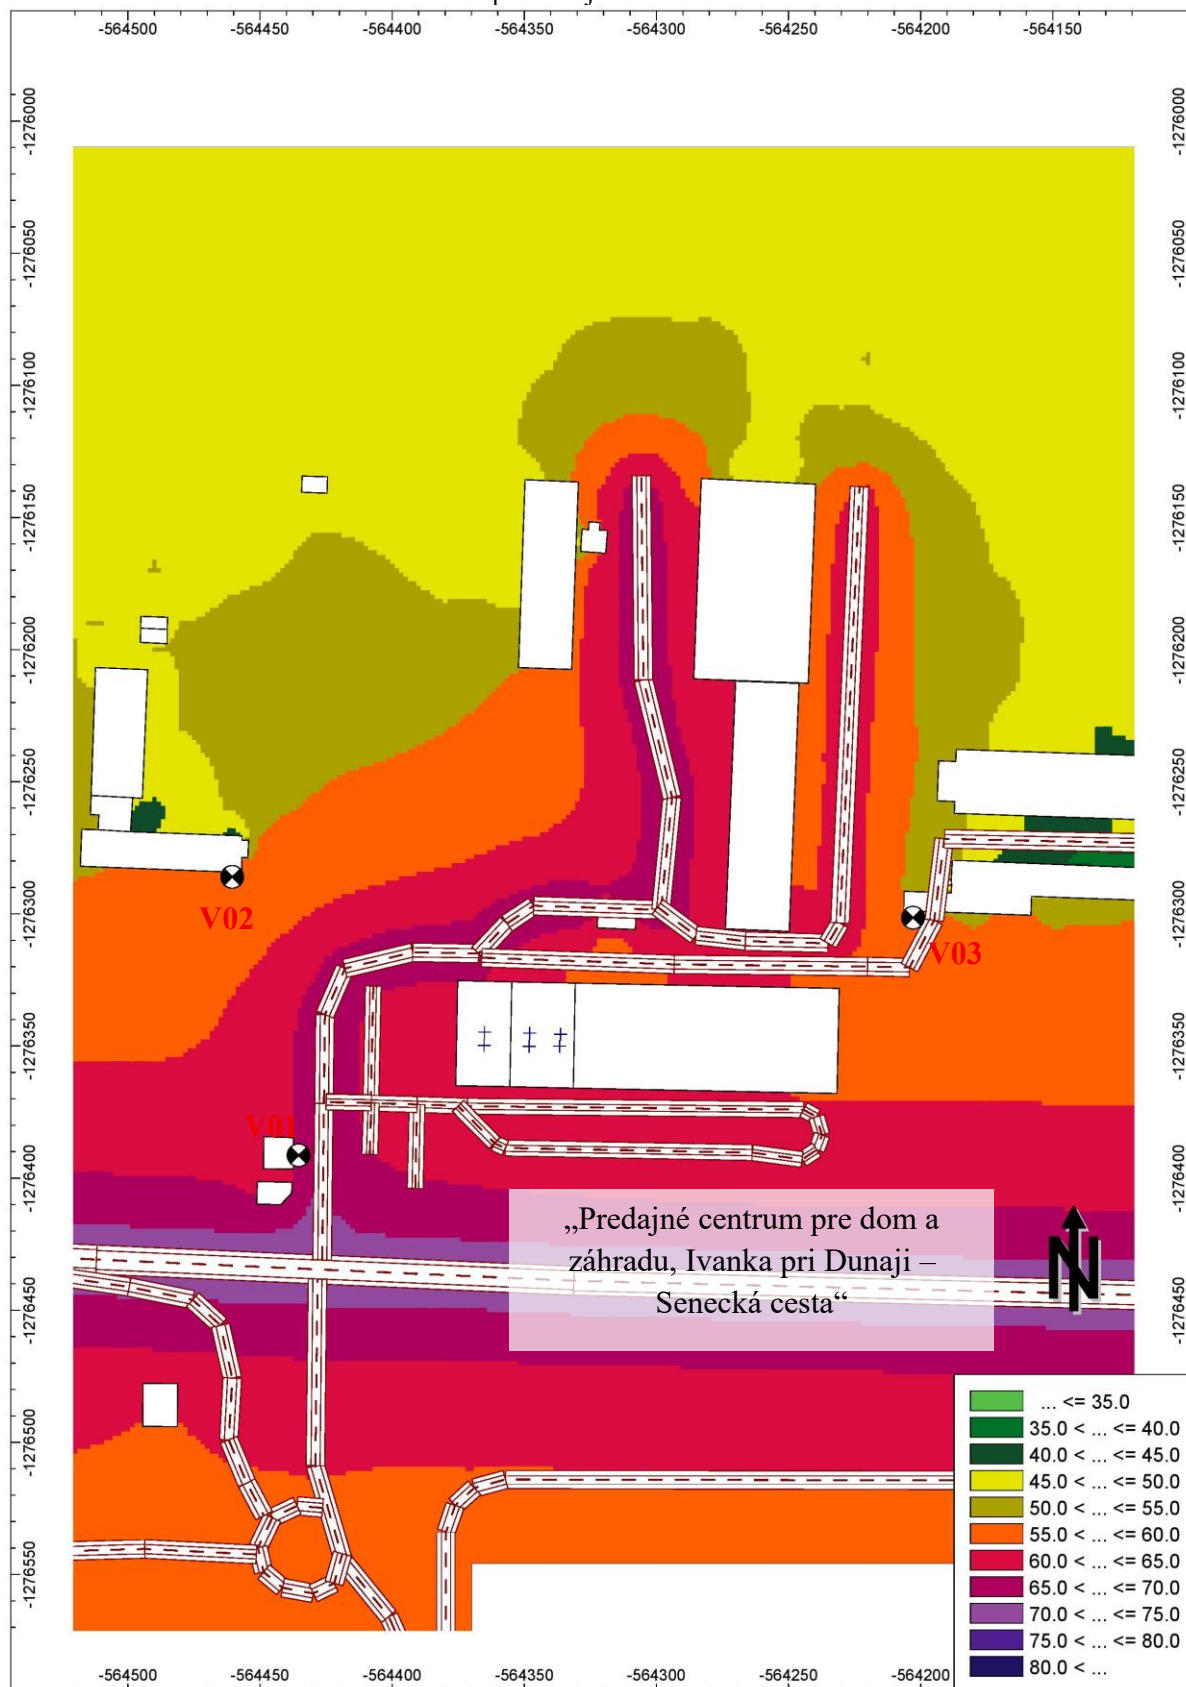

Grafická vizualizácia hladín akustického tlaku $L_{pAeq,T}$, program Cadna A – výpočtová metodika
NMPB Routes 96, ISO 9613-2

Analytická hluková mapa ekvivalentných hladín A hluku zobrazená formou hlukových pásiem s krokom 5 dB $L_{pAeq,8h,noc}$ v nočnom čase 22:00 - 06:00 hod., vo výške 1,5 m nad terénom, vo vonkajšom priestore záujmového územia zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ – od vyžarovania akustickej emisie z pozemnej dopravy s realizáciou zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“.

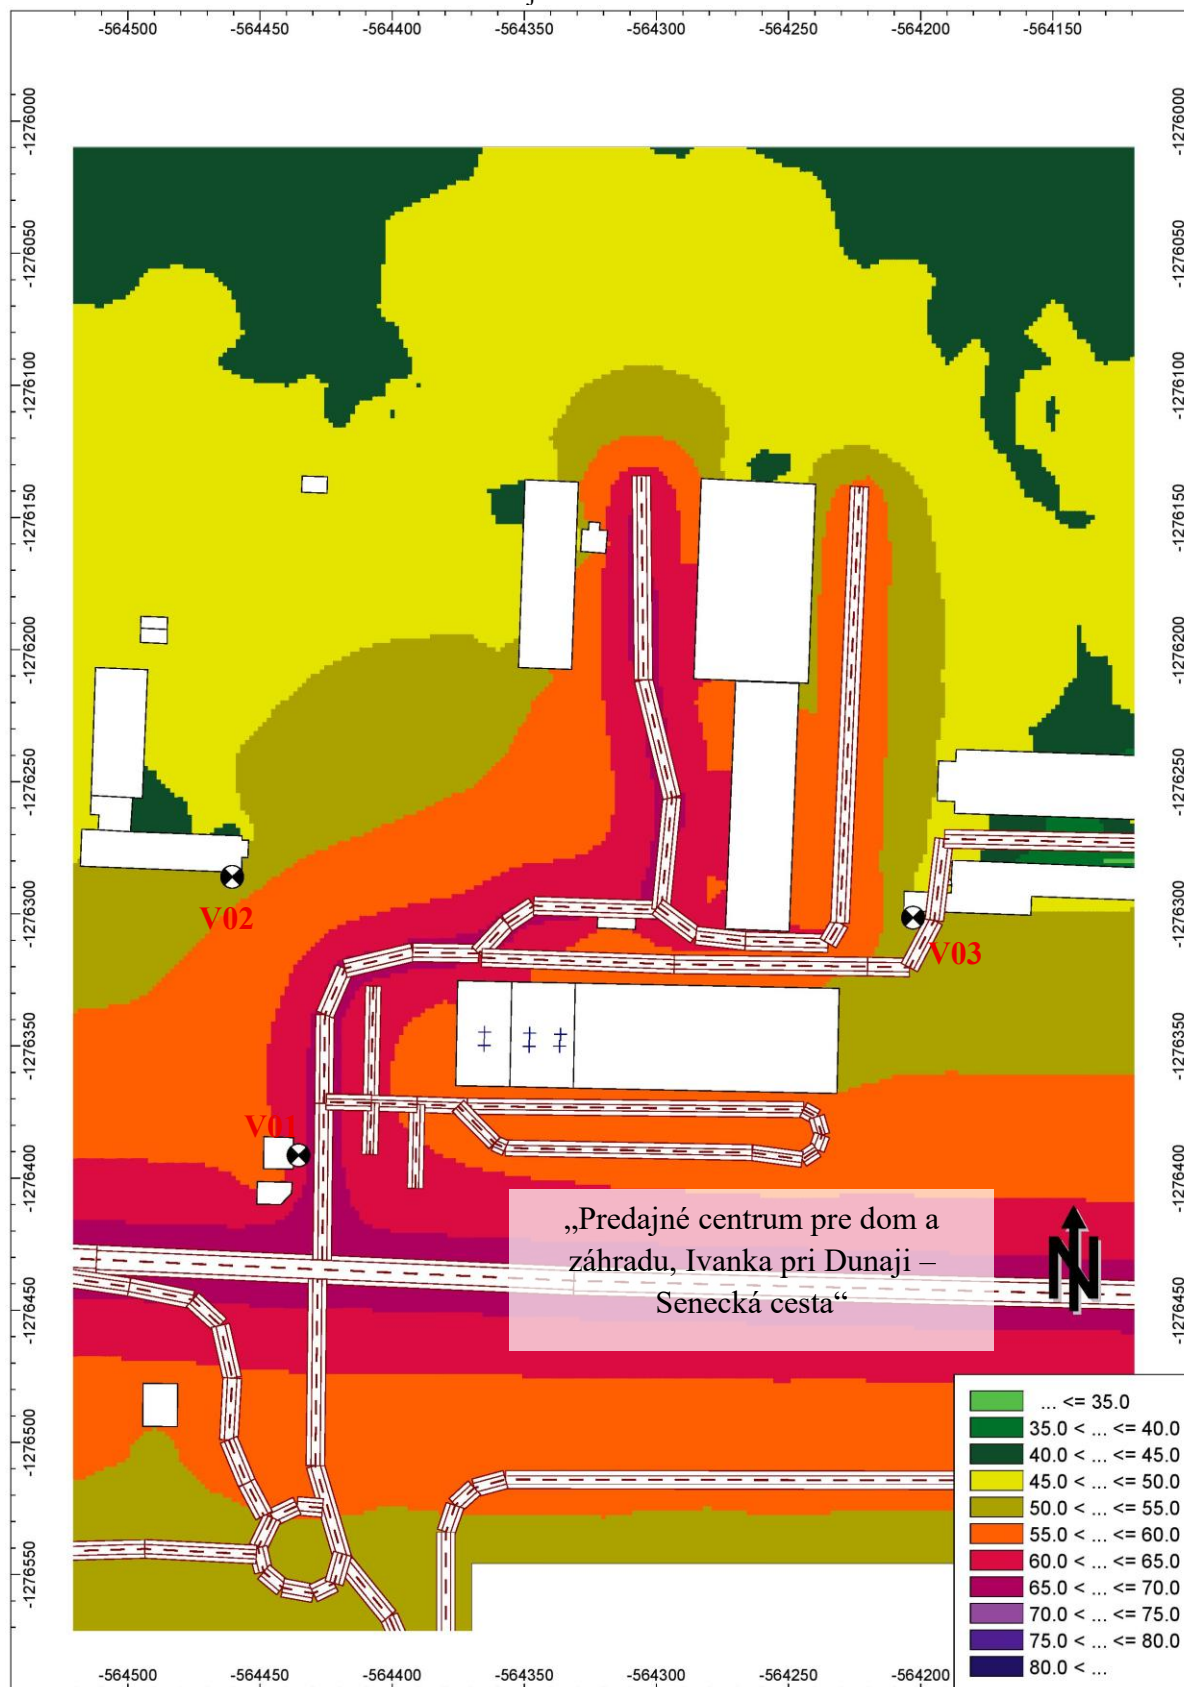

4 MERANIE HLUKU „IN-SITU“ VYKONANÉ V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ PRE KALIBRÁCIU A VERIFIKÁCIU VÝPOČTOVÉHO MODELU

ÚČEL MERANIA

Meranie hluku „in-situ“ v záujmovom území zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ v meracom bode **M1** pre kalibráciu výpočtového modelu a dokumentáciu nulového stavu.

POPIS MERACÍCH BODOV

M1 –1,5 m nad úrovňou terénu; vo vzdialenosti cca 140m od osi príľahlého jazdného pásu cesty I/61, cca 25m hranice zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“; GPS súradnice mer. bodu: 48°11'34.9"S 17°13'38.9"V

Obr. 4.1 Situácia záujmového územia plánovaného zámeru „Predajné centrum pre dom a záhradu, Ivanka pri Dunaji – Senecká cesta“ a umiestnenie meracieho bodu M1. (zdroj: „mapy.cz“)



Obr. 4.2 Umiestnenie meracieho bodu M1



METÓDA MERANIA

- Meranie bolo vykonané v zmysle naplnenia Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška č. 549/2007 Z.z. zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, metodického usmernenia OHŽP – 7197/2009 a internej smernice akreditovaného laboratória Klubu ZPS vo vibroakustike s.r.o. IS-OOFF/01.
- Metódou spojitkej integrácie sme zaznamenali pomocou monitorovacej stanice celkový zvuk (úplne obklopujúci zvuk v danej situácii v danom čase, zvyčajne zvuk zložený z viacerých blízkych a vzdialených zdrojov, v zmysle STN ISO 1996-1) pre referenčný časový interval deň 06:00 h – 18:00 h (12h), časový interval večer 18:00h – 22:00 h (4h) a časový interval noc 22:00h – 06:00 h (8h).

ZOZNAM POUŽITÉHO PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA

Meradlá a meracia zariadenia použité na meranie boli overené v zmysle platných metrologických prepisov:

Typ meradla	Výrobca	Výr. číslo	Certifikát o overení / kalibračný certifikát	Dátum platnosti overenia / kalibrácie
Zvukomer SVAN 979	Svantek Sp. Z o. o., Poľsko	45987	M47.8/734/24	01.10.2026
Merací mikrofón GRAS-40AE	GRAS Sound & Vibration, Dánsko	241971	M47.8/846/25	11.11.2026
Akustický kalibrátor Nor-1251	Norsonic AS, Nórsko	25034	M47.8/143/25	23.02.2026
Meteostanica MaxiMet SHT2x GMX600	GILL INSTRUMENTS, UK	69786804	K57719TE K57719P	11.02.2030

NEISTOTA MERANIA

Neistota merania $U = 1,8$ dB, je určená v zmysle IS-OOFF/13

VÝSLEDKY MERANÍ

Tab. 4.1 Namerané hodnoty hluku pre jednotlivé referenčné časové intervaly večer, noc, deň – vid' odsek *Grafické výstupy meraní hluku*.

Merací bod	Referenčný časový interval	Nameraný celkový zvuk L_{pAeqT} [dB]
M1	deň	67,9
	večer	70,6
	noc	64,1


KLIMATICKÉ PODMIENKY

Tab. 4.2 Klimatické podmienky počas merania hluku


Dátum	Teplota vzduchu [°C]	Rýchlosť vetra [m.s ⁻¹]	Smer prúdenia vzduchu	Relatívna vlhkosť vzduchu [%]	Tlak vzduchu prepoč.na hladinu mora [hPa]
27.01.2026 - 28.01.2026	+1 - +5	0 – 3	JV	53 - 84	1008 – 1013

GRAFICKÉ VÝSTUPY Z MERANÍ HLUKU

Obr. 4.3 Časový priebeh ekvivalentných hladín hluku $L_{pAeq,1min}$ v referenčnom časovom intervale deň v čase $T = 12h$ od 06:00 do 18:00 hod. dňa 28.01.2026 v meracom bode **M1**.

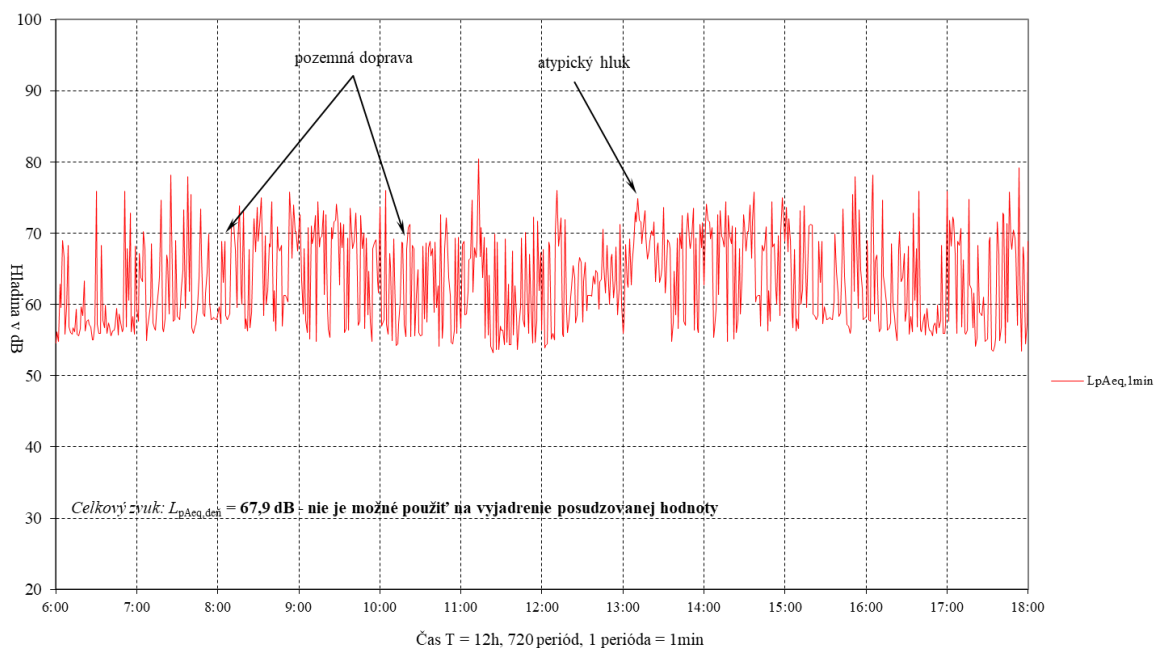

Obr. 4.4 Časový priebeh ekvivalentných hladín hluku $L_{pAeq,1min}$ v referenčnom časovom intervale večer, v čase $T = 4h$ od 18:00 hod do 22:00 hod dňa 27.01.2026 a v referenčnom časovom intervale noc, v čase $T = 8h$ od 22:00 hod dňa 27.01.2026 do 06:00 hod dňa 28.01.2026 v meracom bode **M1**.

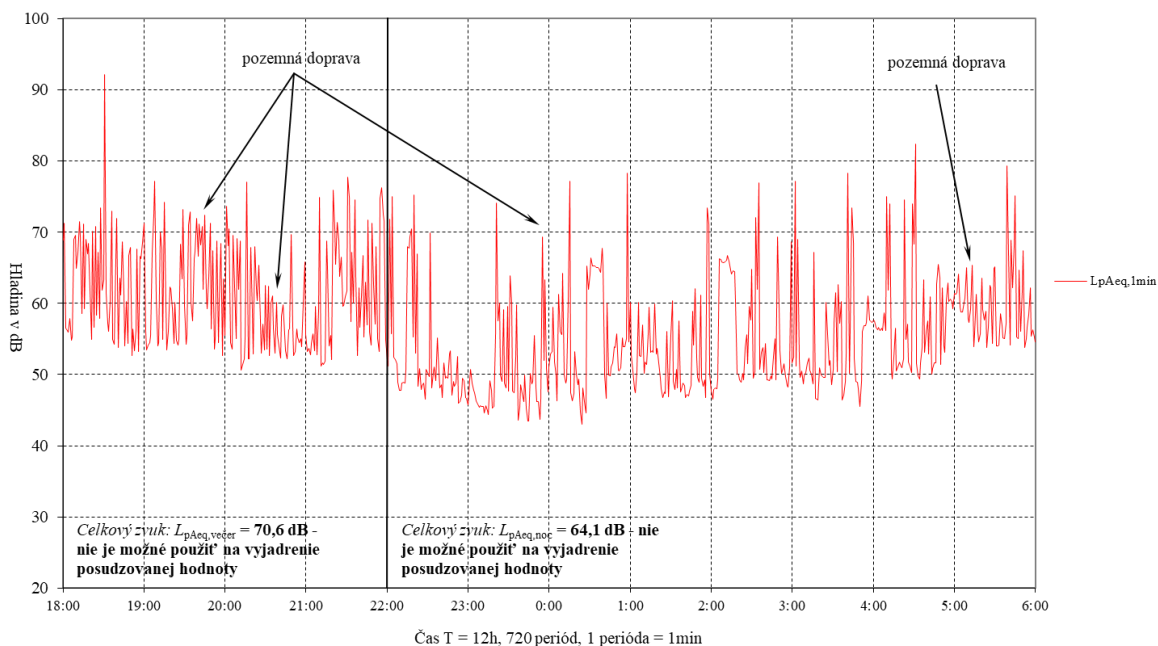

5 VYSVETLIVKY A DEFINÍCIE A SOFTVÉROVÉ PROSTRIEDKY PRE VÝPOČTOVÉ POSTUPY

RD – rodinný dom, **č.p.** – číslo popisné, **NP** – nadzemné podlažie, **OA** – osobný automobil, **NA** – nákladný automobil

Terénny 3D model: „Zdroj produktov LLS: ÚGKK SR“

Ekvivalentná hladina akustického tlaku v tretinooktávovom pásme – $L_{ptAeq,T,f}$ je vážená hladina akustického tlaku vo zvolenom tretinooktávovom pásme, napr. $L_{ptAeq,1hod,1kHz}$ predstavuje časovo priemerovanú váženú hladinu akustického tlaku na strednej frekvencii tretinooktávového pásma 1kHz počas hodnotenia $T=1$ hodina.

Analytická hluková mapa prezentuje 3D, kalibrovaný model záujmového územia vo forme hlukových pásiem, izočiari a pod., vypočítanú existujúcu alebo prognózovanú akustickú situáciu vo vonkajšom prostredí pre zložku hluku šíreného vzduchom, vzhľadom k definovanej kategórii zdrojov akustickej energie vo vonkajšom prostredí súvisiacich s činnosťou posudzovanej stavby. Z dôvodu existencie denných, večerných a nočných limitov prípustných hladín hluku $L_{pAeq,p,12h}$, $L_{pAeq,p,4h}$ a $L_{pAeq,p,8h}$ vo vonkajšom prostredí v zmysle platnej legislatívy prezentujeme analytickú hlukovú mapu ekvivalentných hladín akustického tlaku A , pre časový interval 8hod-nočný čas (22:00–06:00), ktorá má v tomto prípade najväčšiu výpovednú hodnotu.

Posudzovaná hodnota je hodnota, ktorá sa porovnáva s prípustnou hodnotou. Je to nameraná hodnota alebo z nameranej hodnoty odvodená hodnota určujúcej veličiny zväčšená o hodnotu neistoty merania, v prípade predikcie hluku je to predpokladaná hodnota určujúcej veličiny a stanovená vzhľadom na referenčný časový interval. V značke veličiny sa uvádza index R , napríklad $L_{R,Aeq,n}$.

Referenčný časový interval je časový interval, na ktorý sa vzťahuje posudzovaná alebo prípustná hodnota. Referenčný časový interval pre deň je od 6:00 h do 18:00 h (12 h), pre večer od 18:00 h do 22:00 h (4 h) a pre noc od 22:00 h do 6.00 h (8 h).
