




M 1 : 50

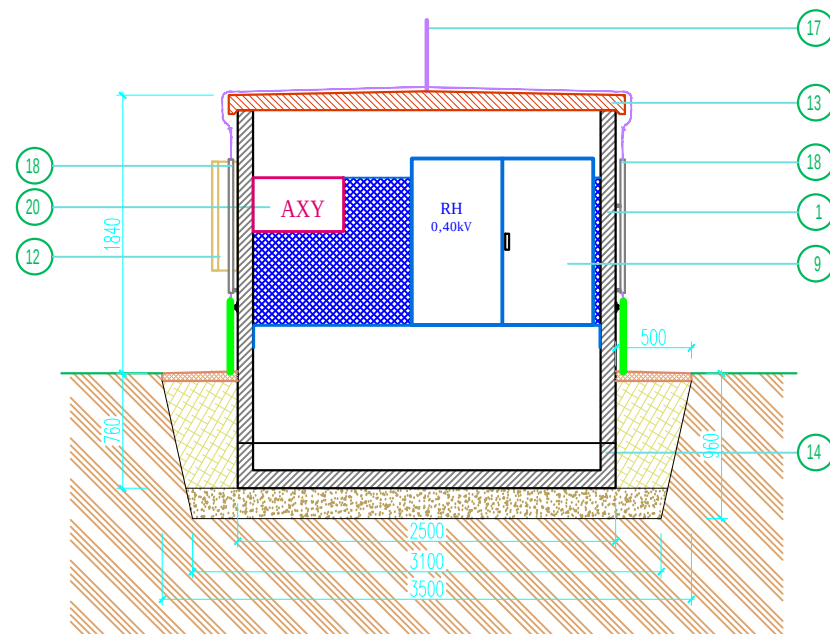


M 1 : 50

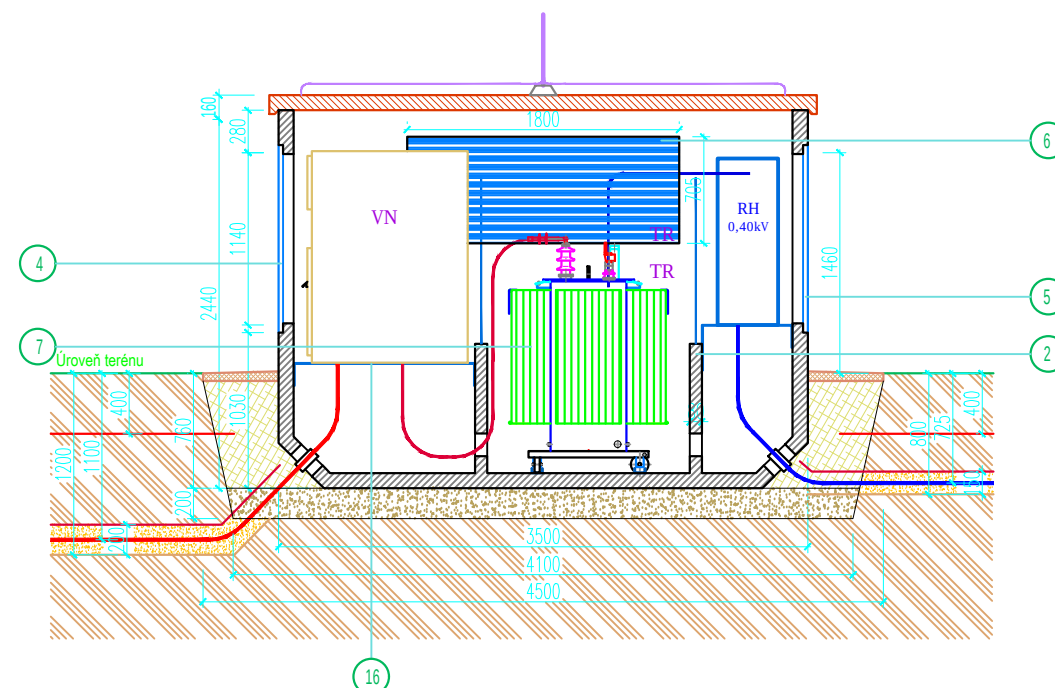

M 1 : 50

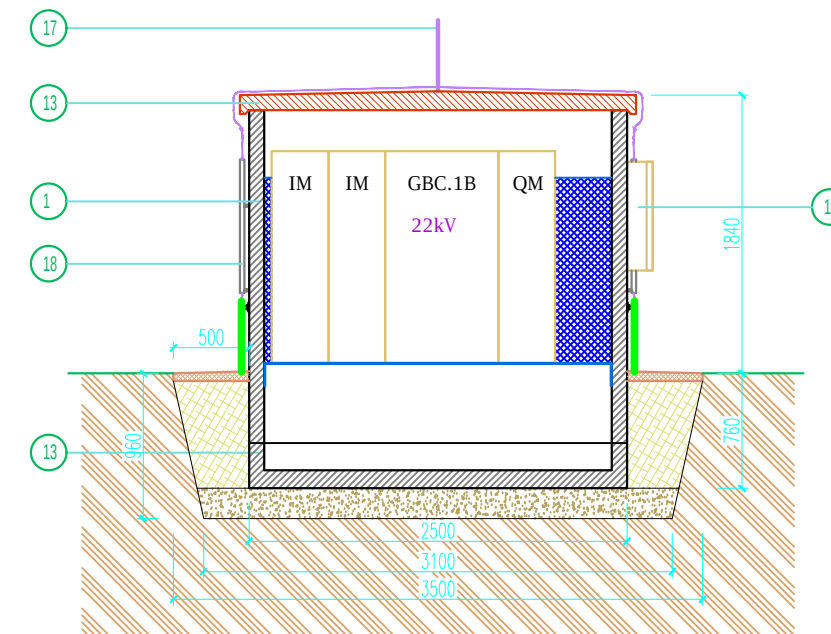

- 1 Obvodové steny – betónový monolit, hr.=100mm
- 2 Deliacia priečka – betónový monolit, hr.=80mm
- 3 Vstupné dvere do trafokomory, 800/1140mm
- 4 Vstupné dvere do VN rozvodne, 2200/1140mm
- 5 Vstupné dvere do NN rozvodne, 2200/1140mm
- 6 Vetrací otvor, odsávanie h=400mm
- 7 Transformátor 1.000kVA
- 8 VN rozvádzač R22
- 9 NN rozvádzač RH, 3x1.600A
- 10 VN káblovy prepoj na trafo
- 11 NN káblovy prepoj z trafo
- 12 Elektromerový rozvádzač, USM
- 13 Strecha – betónový monolit, hr.=150mm
- 14 Záchytná olejová vaňa
- 15 Káblové prechodky – hliníkové s gumeným tesnením
- 16 Nosná konzola pod VN rozvádzačom, L–profil 60x60mm, hr.=6mm
- 17 Bleskozvod, gultina FeZn 8mm, vytvarovany do zbernych tyčí
- 18 Ochranný uholník bleskozvodu
- 19 Hlavná zemniaca svorka trafostanice
- 20 AXV skriňa s riadením PS60

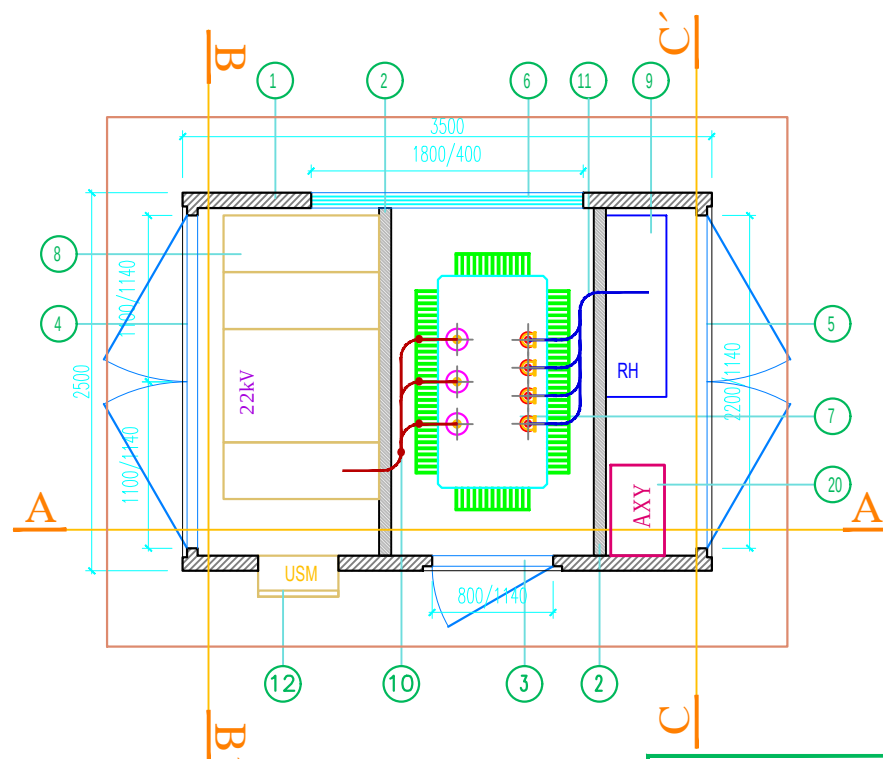

22/0,40kV 1.000kVA

Projektoval :		Zodpovedný projektant:	
Ing. J. LONDÁK		Ing. J. LONDÁK	
Kraj / Okres : Trenčianský / Myjava			
Investor stavby : BPM Energie, a.s., 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava			
Názov stavby : KGJ MYJAVA – Hurbanova, 790kW S0.02.1–VN, S0.02.2–TS, S0.02.3–NNK, S0.02.4–PS60			
Mierka :	Obsah výkresu :		
1:50	Navrhovaná kiosková TS0034-kgj		

 EP Servis, s.r.o. Hliníčka 14 907 01 MYJAVA tel. 0902 709769 londak.jan@ep-group.sk	
Dátum :	10/2024
Zákazka č.:	EPS.48–2024
Stupeň PD:	PDsk
Profesia:	elektro
Formát:	2 x A4
Výkres č.:	3-KGJ