

Príloha 5. SO 03 Výmenníková stanica a pripojenie na teplovod STEFE v Radvani - stavebné úpravy výmenníkovej stanice Radvaň (prevzaté z "Rozšírenie a modernizácia sústavy rozvodov tepla spoločnosti ECOSTART, a.s., ENERGIA, spol. s r. o., 06/2026") 1 : 50

LEGENDA:

- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA
- OCEL. KONŠTRUKCIA
- 1.1 PRIMÁR – ÚK PRÍVOD – 85°C/1,6 MPa
- 1.2 PRIMÁR – ÚK VRAT – 55°C/1,6 MPa
- 1.3 SEKUNDÁR – ÚK PRÍVOD – 80°C/1,6 MPa
- 1.4 SEKUNDÁR – ÚK VRAT – 50°C/1,6 MPa

PARAMETRE OST:

VÝKON STANICE: 3x5000 kW
PRIETOK> 430 m3/hod.
PRIMÁR: 2xDN300
SEKUNDÁR: 2xDN300


UPOZORNENIE: VÝPOČTOVÉ PARAMETRE VÝMENNÍKOV
PRIMÁR 85/55°C– SEKUNDÁR 80/50°C

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STENY	STROP
1	VÝMENNÍKOVÁ STANICA	215,30	CEMENTOVÝ POTER	MALBA	NÁTER
2	CHODBA	4,69	EXIST. PVC	EXIST. OMIETKA	EXIST. OMIETKA
3	DENNÁ MIESTNOSŤ	4,46	EXIST. PVC	EXIST. OMIETKA	EXIST. OMIETKA
4	WC	1,49	EXIST. PVC	EXIST. OMIETKA	EXIST. OMIETKA
5	ROZVODŇA NN	4,14	EXIST. CEM. POTER	EXIST. OMIETKA	EXIST. OMIETKA
6	SERVEROVŇA	5,05	EXIST. CEM. POTER	EXIST. OMIETKA	EXIST. OMIETKA
7	ROZVODŇA	26,32	EXIST. CEM. POTER	EXIST. OMIETKA	EXIST. OMIETKA
8	TRAFO	23,26	EXIST. CEM. POTER	EXIST. OMIETKA	EXIST. OMIETKA

POZNÁMKY:

OCELOVÉ KONŠTRUKCIE NATRIEŤ 1xZÁKLADNÝM A 2x VRCHNÝM NÁTEROM

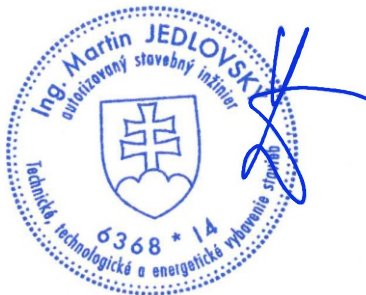

VYPRACOVAL: BALOG Peter		VEDÚCI PROJEKTANT: Ing.JEDLOVSKÝ Martin		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing.JEDLOVSKÝ Martin		HLAVNÝ ING.PROJEKTU:Ing.JEDLOVSKÝ Martin		
MIESTO STAVBY:BADŇ, BANSKÁ BYSTRICA – RAKYTÓVCE, KREMŇIČKA, KRÁLOVÁ, RADVAŇ				
INVESTOR: ECOSTART, a.s., ES BADŇ 666, 976 32 BADŇ				
NÁZOV STAVBY: ROZŠÍRENIE A MODERNIZÁCIA SÚSTAVY ROZVODOV TEPLA SPOLOČNOSTI ECOSTART, a.s.			DÁTUM: 06/2026	ČÍSLO KÓPIE:
			STUPEŇ: PZ	
			FORMÁT: 4xA4	
			MIERKA: 1:50	
SO,PS: SO 03 VÝMENNÍKOVÁ STANICA A PRIPOJENIE NA TEPOVOD STEFE V RADVANI				
ČASŤ: SO 03.3 STAVEBNÉ ÚPRAVY			ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: 02–1150–PZ–01	ČÍSLO VÝKRESU: 1
NÁZOV VÝKRESU: STAVEBNÉ ÚPRAVY VS RADVAŇ			ARCHÍVNE ČÍSLO: E–S–01–26–	

1