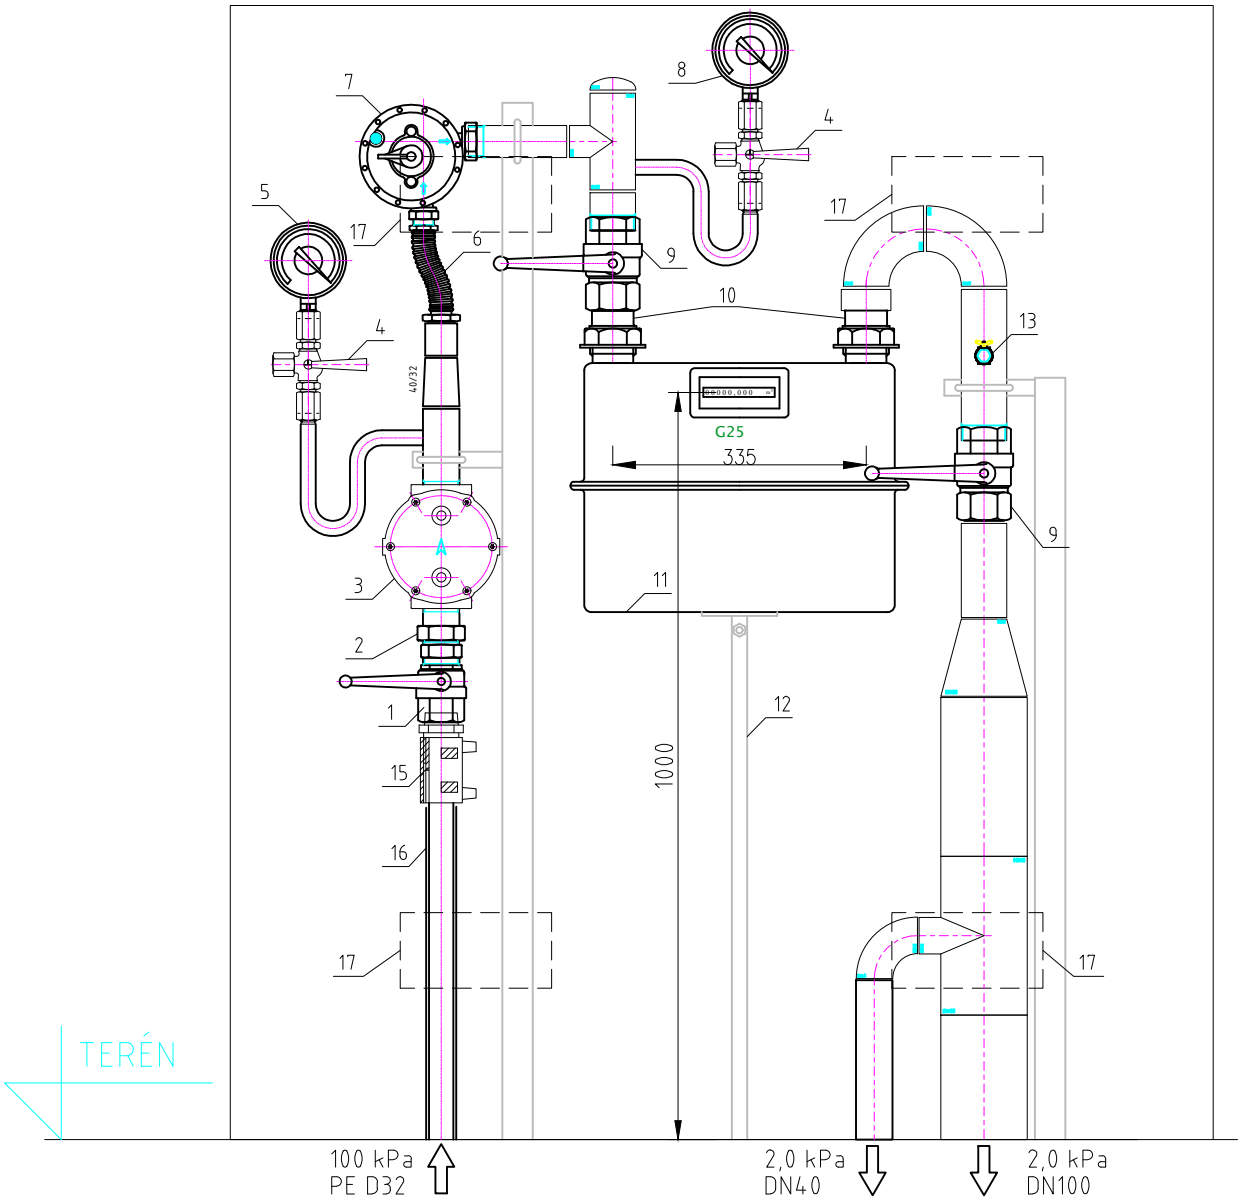


Legenda:

1. Guľový kohút DN25 MF + Redukcia M/F DN40/DN25
2. Šróbenie DN40
3. Filter DN40 PN6
4. Trojcestný ventil
5. Tlakomer 0-600 kPa ⌀100mm
6. Trubka CATS SK DN25-DN32 L170mm
7. Regulátor B40
8. Tlakomer 0-6 kPa ⌀ 100 mm
9. Guľový kohút DN50
10. Plynomerové šróbenie DN50
11. Plynomer G25 (dodávka SPP-D)
12. Podpera pod plynomer
13. Kontrolný uzáver DN15 so zátkou
14. Guľový kohút DN40
15. Prechodka USTN - PE / oceľ
16. Ochranná rúra PE D40
17. Vetrací otvor 100 × 200 mm

Technológia je umiestnená na ráme v plechovej skrini Š1300 x V1500 x H500mm

±0,000 = 176.4 m n.m.

Tento výkres je originál akekľvek zmeny, doplnky, prekreslovanie alebo kopírovanie bez súhlasu majiteľa je tresné podľa §21.odst. d) zákona č.383/1997 Z.z.
Tieto informácie sú dôverné a podliehajú zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu potrebnom pre projekt stavby na ohlásenie a nie je podkladom pre realizáciu stavby !
Projektová dokumentácia slúži ako podklad pre projekt stavby na ohlásenie !
Projektová dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielensku dokument. dodávateľa !

Odtlačok autorizačnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Vypracoval:	Ing. Peter Jurčík Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	Stavba: **„Výstavba tréningovej haly pre ľadové športy - Prešov“**					TERA green s.r.o Orechová 23,085 01 Bardejov telefón: +421 905 873 209 email: stefankova@teragreen.sk		
Projektant:	Ing. Peter Jurčík Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	Stavebník: MESTO PREŠOV, Hlavná 73, 080 01 Prešov							
		Miesto stavby: č.p. 7232, 7233/1, 7233/3, 7233/4, 7233/5, 7233/17, 7234/1, 7234/4, 7234/10, k.ú. Prešov					Dátum: 01/2026		Č. Zák.: 1626
Zodp.projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		Obsah výkresu : **REGULAČNÁ A MERACIA ZOSTAVA**					Formát: 1050x594		Kóty v: mm
							Časť: D		Mierka: -
H.I.P.: Ing. A. Štefanková		**ID Stavby:**	Stupeň PD:	Určenie stavby:	Kód stavby:	Zak. členenie:	Profesia:	Č. výkresu:	Názov dok.:	Revízia:
		-	SZP a PSP	01	1271	SO 09	PLY	002	RAM	00