


Rozvodnica RS

P 600x900x200;IP 54/20

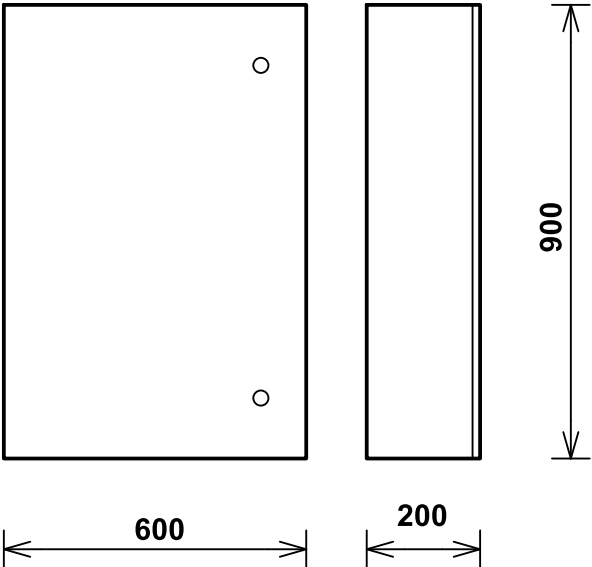


č. paré

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD)

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	 Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Babičkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc.č. 1468/30			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby : FARMA STREDNÉ PLACHTINCE - Hala 7 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia			Stupeň	DSV
			Zák. číslo	12/01/2019
			Mierka	
			Formát	2A4
			Dátum	február 2019
			Č. výkresu	EL 5
Názov dokument.: Rozvodnica RS - jednopólová schéma				

číslo vývodu	označenie vývodu
1	rozvodnica kúrenia
2	hlavný istič
3	prúdový chránič
4	zásuvkový obvod
5	zásuvkový obvod
6	zásuvkový obvod
7	zásuvkový obvod
8	zásuvkový obvod
9	zásuvkový obvod
10	zásuvkový obvod
11	zásuvkový obvod
12	svetelný obvod
13	svetelný obvod
14	zásuvkový obvod 400 V
15	zásuvkový obvod 400 V
16	zásuvkový obvod 400 V

