


Rozvodnica RH

P 600x900x200;IP 54/20

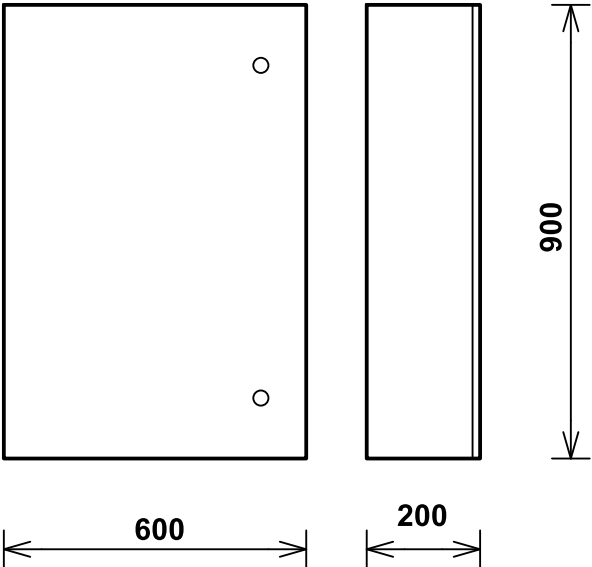


č. paré


Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom


- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD)

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	<div> Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3</div>	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Babičkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc.č. 1468/19			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby : FARMA STREDNÉ PLACHTINCE - Hala 3 - - projekt skutočného vyhotovenia stavby -			Stupeň	DSV
			Zák. číslo	12/01/2019
			Mierka	
			Formát	A4
			Dátum	február 2019
			Č. výkresu	EL 2
Názov dokument.: Rozvodnica RH - jednopólová schéma				

číslo vývodu	označenie vývodu
1	hlavný istič
2	prúdový chránič
3	kŕmenie - sekcia 1
4	kŕmenie - sekcia 2
5	kŕmenie - sekcia 3
6	kŕmenie - sekcia 4
7	kŕmenie - sekcia 5
8	kŕmenie - sekcia 6
9	kŕmenie - sekcia 7
10	SILKO
11	ovládanie

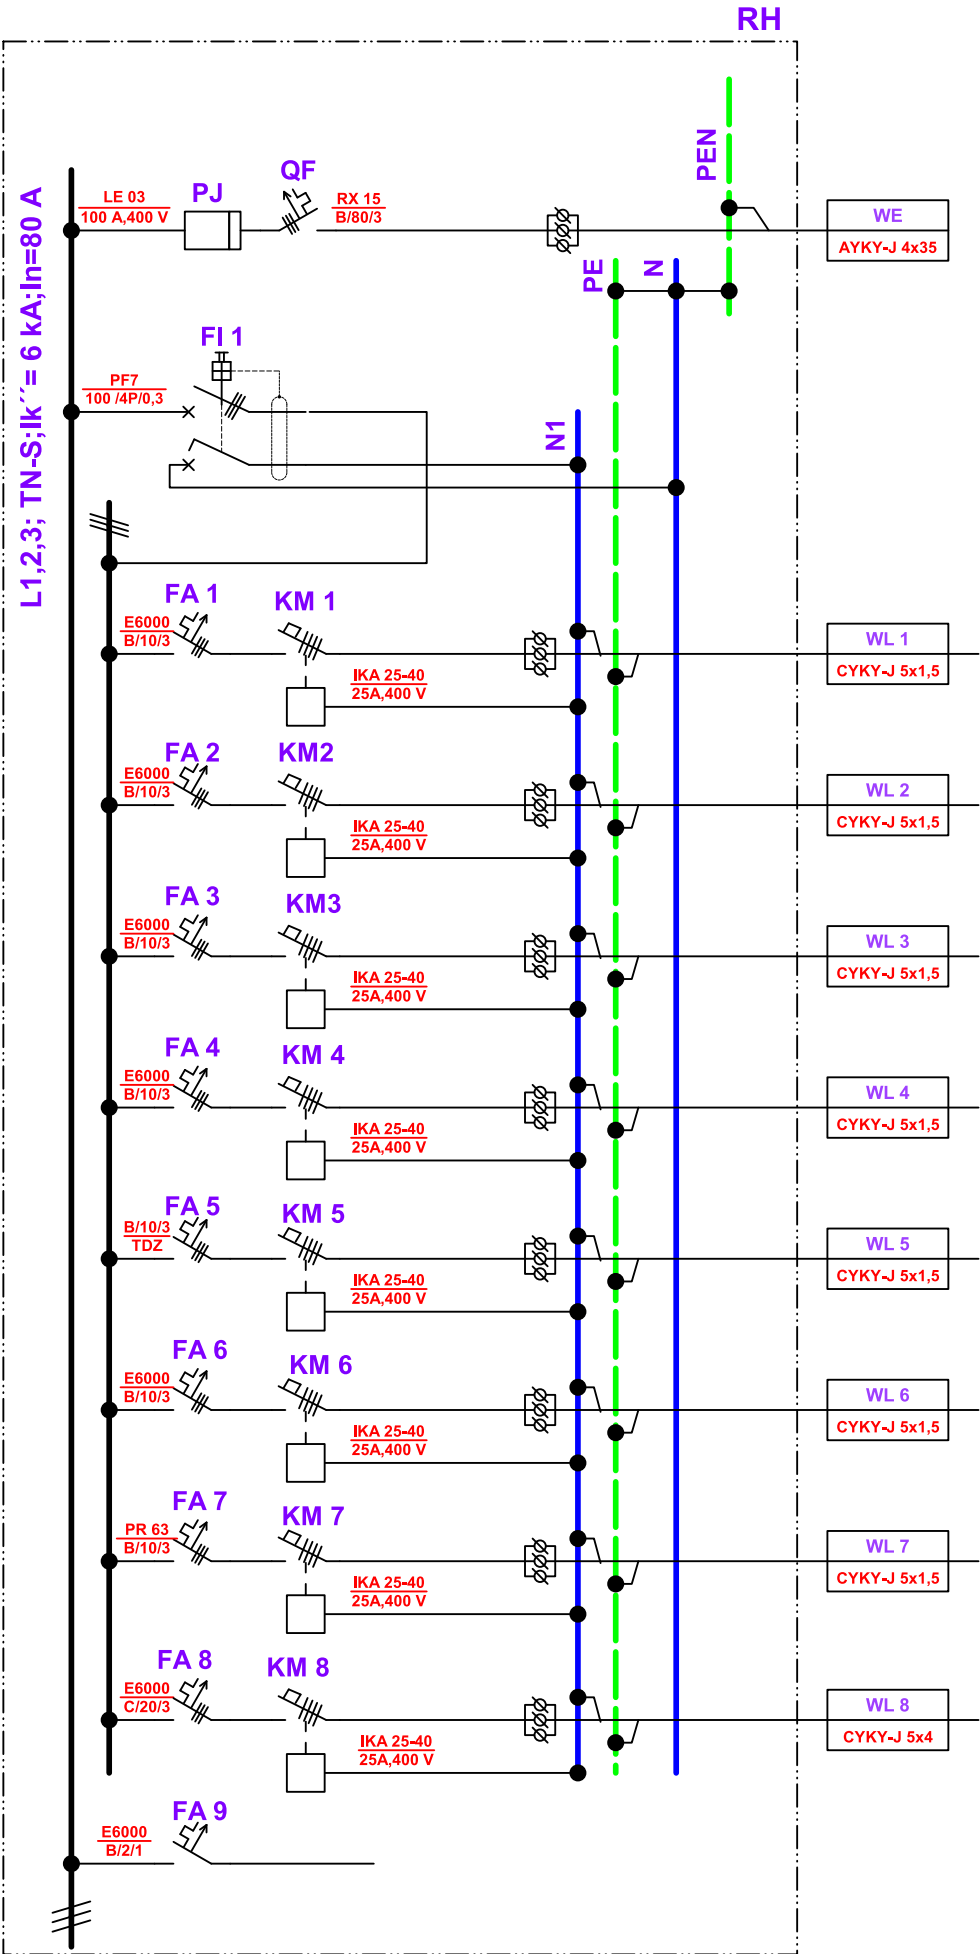

číslo vývodu	označenie vývodu
12	rozvodnica RS
13	svetelný obvod
14	svetelný obvod
15	svetelný obvod
16	svetelný obvod
17	svetelný obvod
18	svetelný obvod
19	svetelný obvod
20	svetelný obvod
21	svetelný obvod
22	svetelný obvod
23	svetelný obvod
24	svetelný obvod

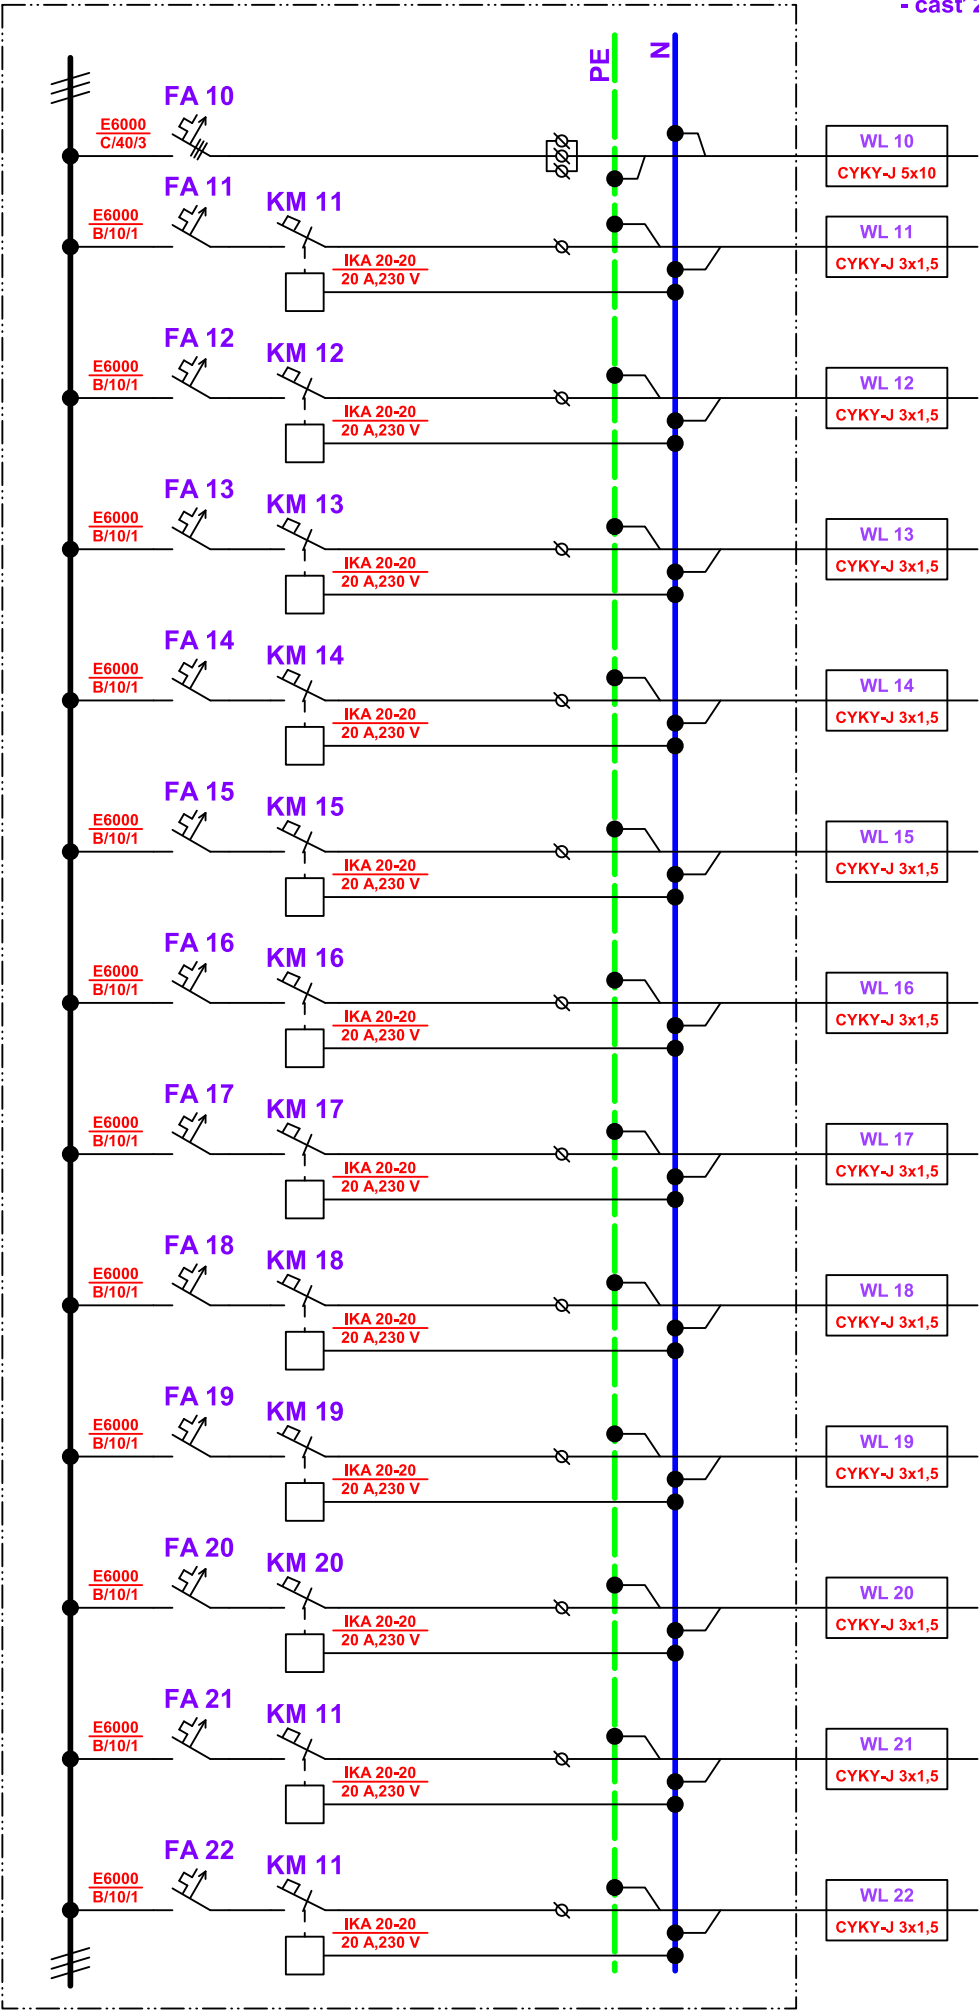

číslo vývodu	označenie vývodu
25	svetelný obvod
26	svetelný obvod
27	svetelný obvod
28	svetelný obvod
25	svetelný obvod
29	svetelný obvod
30	svetelný obvod
31	svetelný obvod
32	svetelný obvod
33	svetelný obvod
34	svetelný obvod
35	svetelný obvod
36	ovládanie

