


Rozvodnica RH

P 600x900x200;IP 54/20

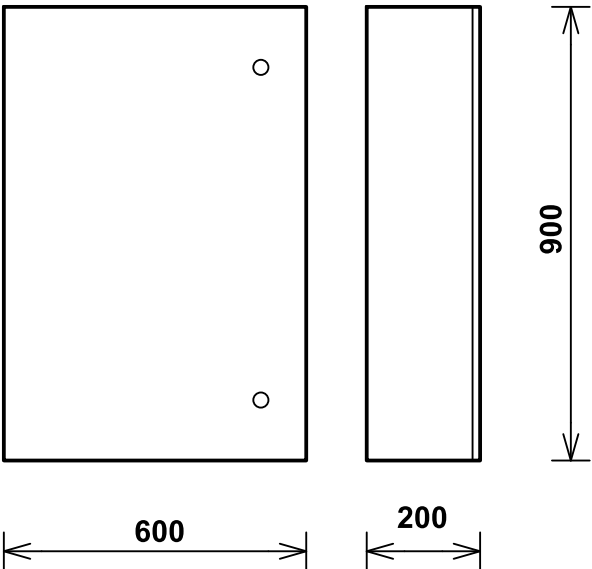


č. paré


Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom


- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD)

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	 Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Babičkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc.č. 1468/22			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby : FARMA STREDNÉ PLACHTINCE - Hala 4 - - projekt skutočného vyhotovenia stavby -			Stupeň	DSV
			Zák. číslo	12/01/2019
			Mierka	
			Formát	5A4
			Dátum	február 2019
			Č. výkresu	EL 2
Názov dokument.: Rozvodnica RH - jednopólová schéma				


číslo vývodu	označenie vývodu
1	rozvodnica kúrenia
2	hlavný istič
3	prúdový chránič
4	SILKO - sekcia 1
5	SILKO - sekcia 2
6	SILKO - sekcia 3
7	ovládanie
8	kŕmenie - sekcia 1/1
9	kŕmenie - sekcia 1/2
10	kŕmenie - sekcia 1/3
11	ovládanie

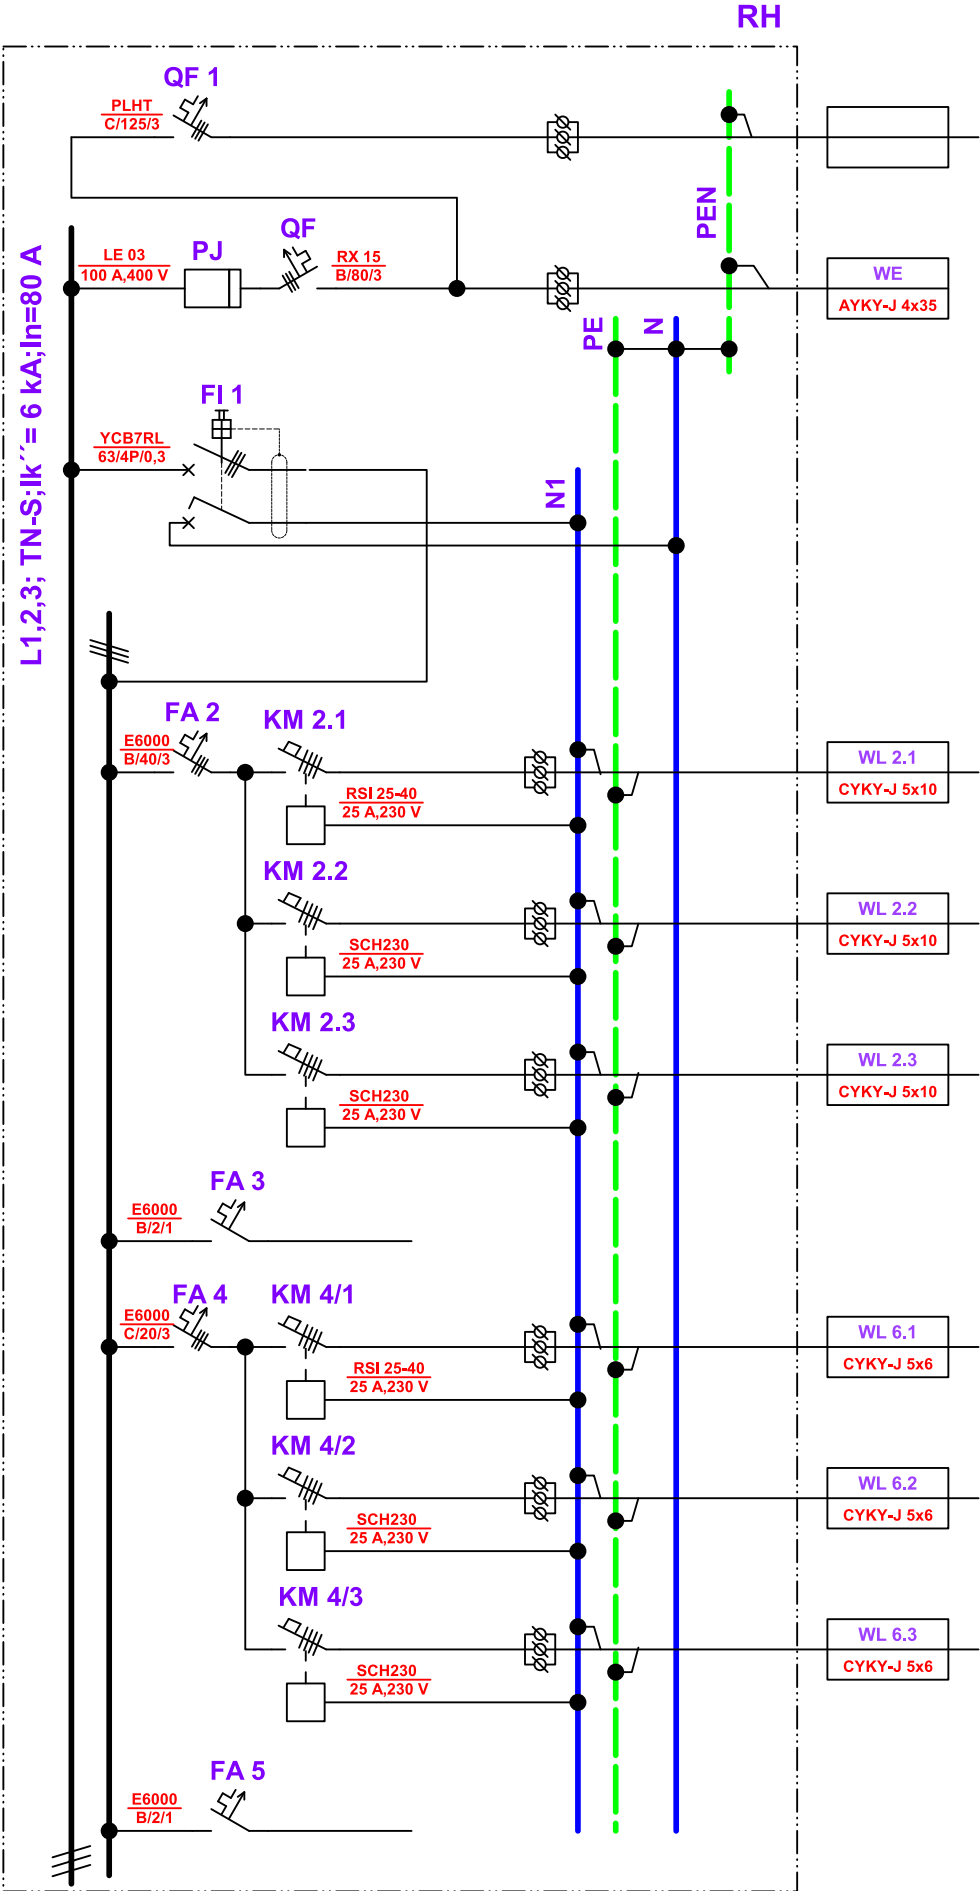

číslo vývodu	označenie vývodu
12	kŕmenie - sekcia 2/1
13	kŕmenie - sekcia 2/2
14	kŕmenie - sekcia 2/3
15	ovládanie
12	kŕmenie - sekcia 3/1
13	kŕmenie - sekcia 3/2
14	kŕmenie - sekcia 3/3
15	ovládanie
16	rozdavnica
17	HL 1 - sekcia 1
18	VS 1 - sekcia 1
19	Tr 1 - sekcia 1
20	Tr 2 - sekcia 1
21	HL 2 - sekcia 2
22	VS 2 - sekcia 2
23	Tr 1 - sekcia 2
24	Tr 2 - sekcia 2

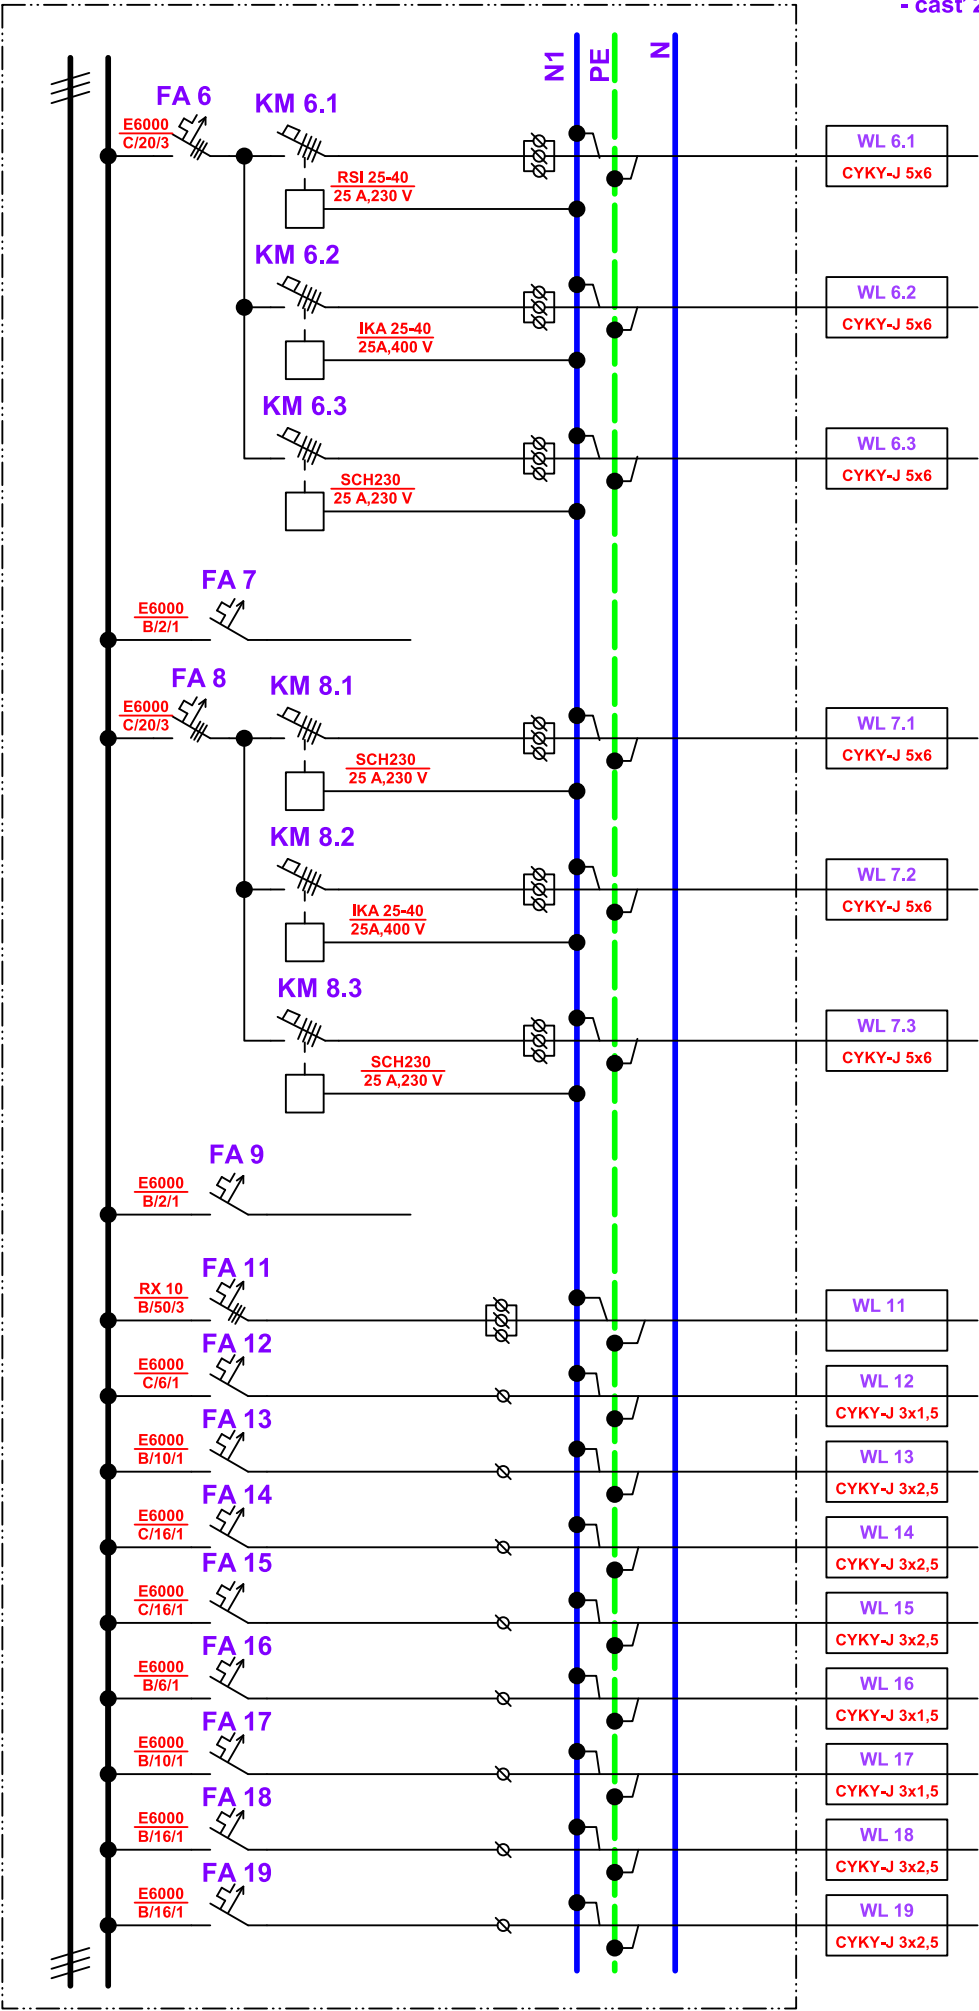

číslo vývodu	označenie vývodu
24	HL 3 - sekcia 3
25	VS 3 - sekcia 3
26	Tr 1 - sekcia 3
27	Tr 2 - sekcia 3
28	zásuvka 400 V
29	zásuvka 400 V
30	prúdový chránič
31	zásuvkový obvod
32	zásuvkový obvod
33	zásuvkový obvod
34	zásuvkový obvod
35	zásuvkový obvod
36	zásuvkový obvod
37	svetelný obvod
38	svetelný obvod
39	svetelný obvod
40	ovládanie

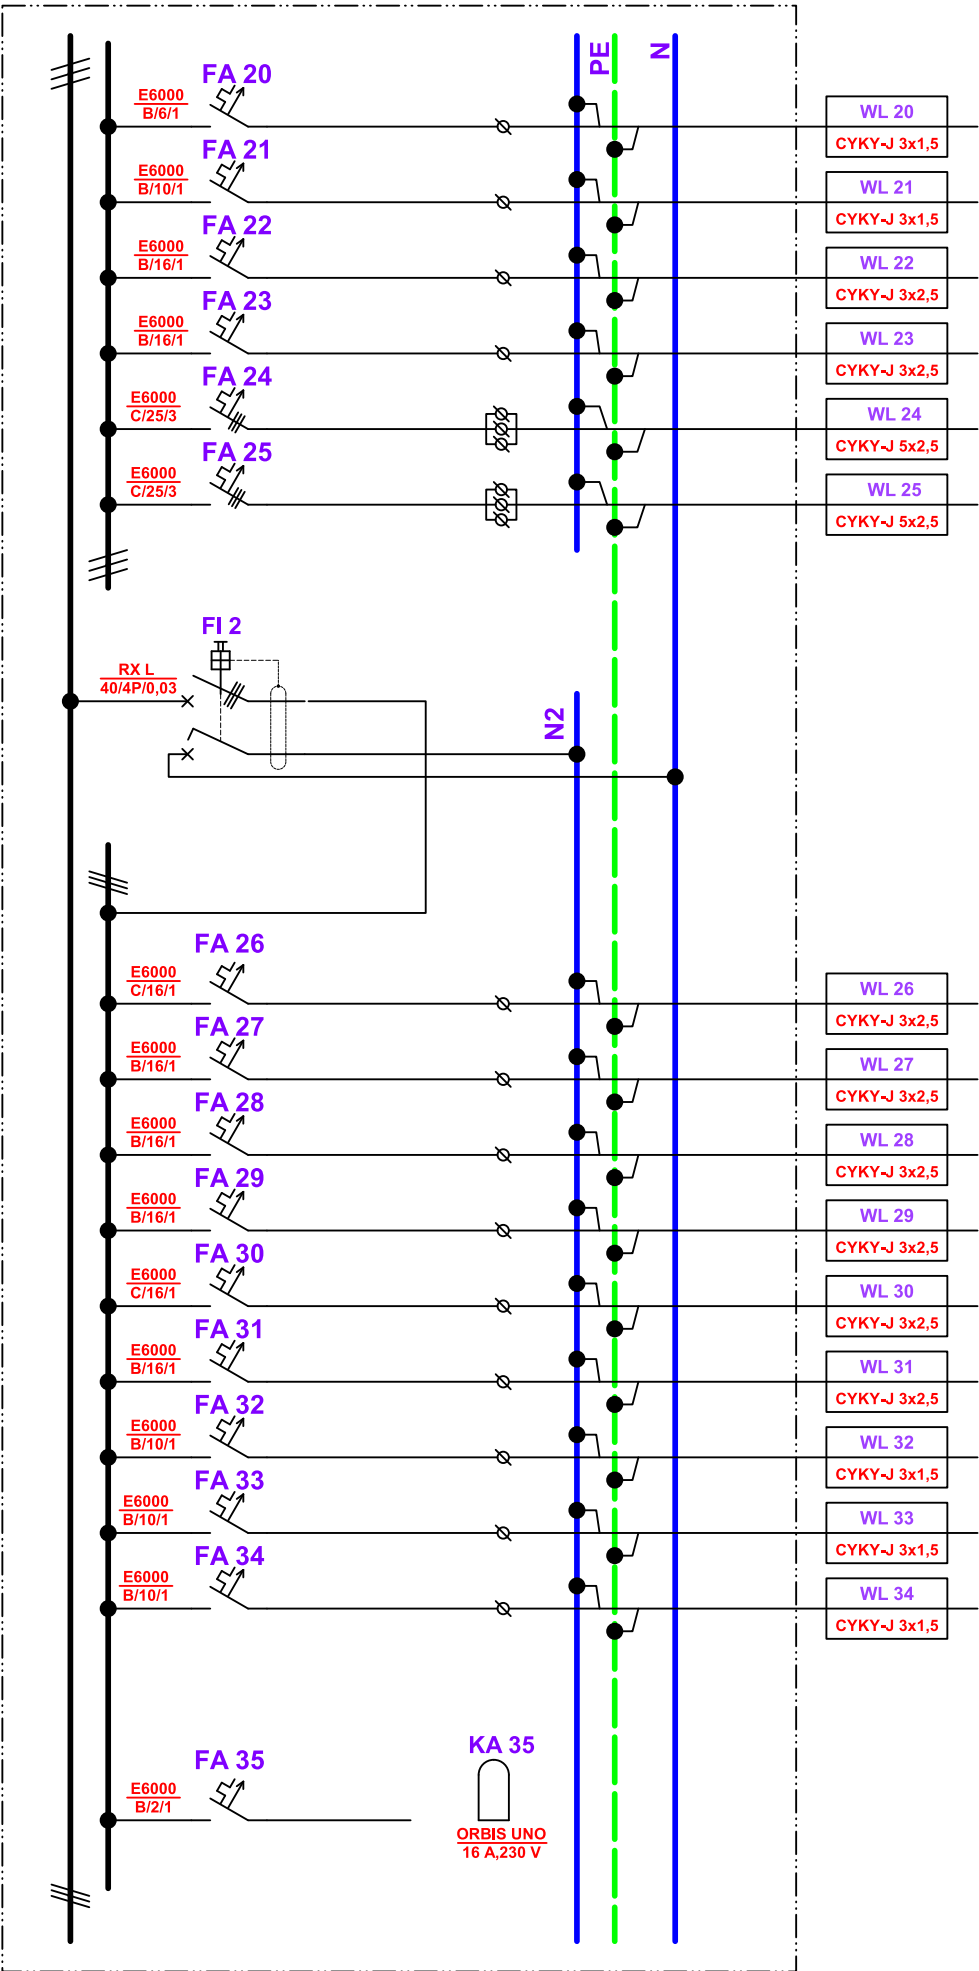

číslo vývodu	označenie vývodu
41	svetelný obvod
42	svetelný obvod
43	svetelný obvod
44	svetelný obvod
45	svetelný obvod
46	svetelný obvod

