


Farma Stredné Plachtince - HALA 4

Pôdorys 1.NP - skutkový stav

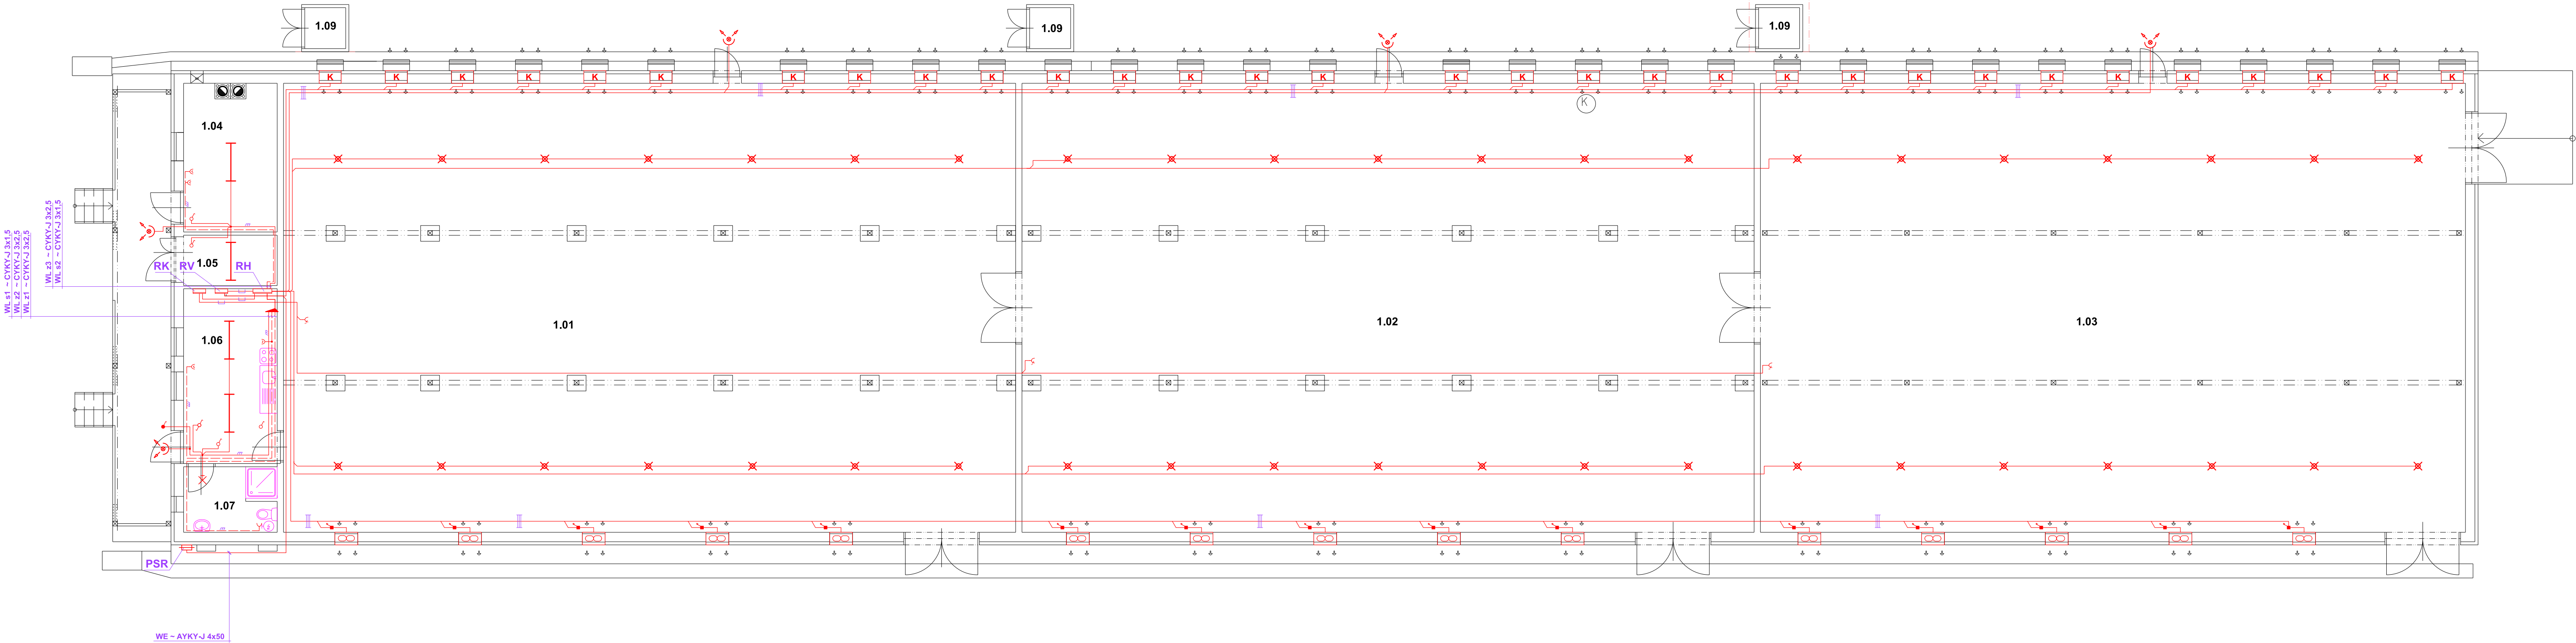

LEGENDA :


- Spínač č. 1,10 A,230 V,IP 20
- Spínač č. 5,10 A,230 V,IP 20
- Spínač č. 6,10 A,230 V,IP 20
- Spínač č. 1,10 A,230 V,IP 44
- Spínač č. 6,10 A,230 V,IP 44
- Zásuvka dvoj.,16 A,230 V,IP 20
- Zásuvka 16 A,230 V,IP 44
- Zásuvka 32 A,resp. 63 A, 400 V,5P,IP 54
- Spúšťač motorov v skrinke IP 65
- Svietidlo LED stropné
- Svietidlo LED stropné
- Svietidlo LED nástenné
- Svietidlo žiarivkové stropné
- Reflektor LED 230 V,50 W,IP 65 so senzorom
- Vetracia klapka
- Odsávací ventilátor
- PSR
- RH
- RK
- RV
- Vedenie pod omietkou
- Vedenie v káblovom žrabe
- Vedenie na rošte,resp. na príchytkách

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD)

č. paré

Zodp. projektant	DK Vypracoval	KA Tech. kontrola	<div> Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krτίš autORIZOVANÝ INŽINIER číslo osvedčenia : 2540/A*5-3</div>	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník :	Babičkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krτίš			
Miesto stavby :	Stredné Plachtince, parc.č. 1468/22		Objekt	SO 01
Názov stavby :	<div>FARMA STREDNÉ PLACHTINCE - Hala 4 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia</div>		Časť	Elektroinštalácia
Stupeň			DSV	
Zák. číslo			13/01/2019	
Mierka			1 : 100	
Formát			5A4	
Názov dokument:	1NP - svetelné,zásuvkové a trojfázové obvody		Dátum	február 2019
			Č. výkresu	EL 1