


# Rozvodnica RH

skrinka EATON typ BF-O-4/96-C;IP 30  
P 543x750x140;IP 30

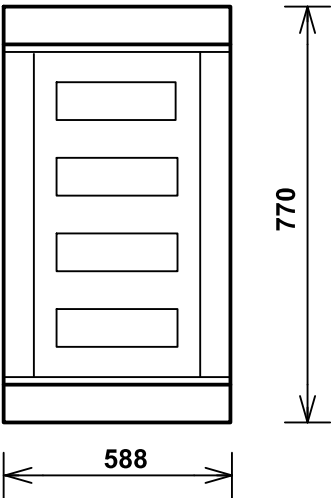


č. paré

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S


Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD )

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	 <b>Ing Pavel Ruman</b> Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Babičkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc.č. 1468/17			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby :  <b>FARMA STREDNÉ PLACHTINCE</b> <b>- Hala 2 -</b> <b>- projekt skutočného vyhotovenia stavby -</b>			Stupeň	DSV
			Zák. číslo	12/01/2019
			Mierka	
			Formát	3A4
			Dátum	február 2019
			Č. výkresu	<b>EL 2</b>
Názov dokument.: Rozvodnica RH - jednopólová schéma				

[illegible]

číslo vývodu	označenie vývodu
17	svetelný obvod
18	svetelný obvod
19	svetelný obvod
20	svetelný obvod
21	svetelný obvod
22	ovládanie
23	ventilátor
24	ventilátor
25	ventilátor
26	ventilátor
27	ventilátor
28	ventilátor
29	

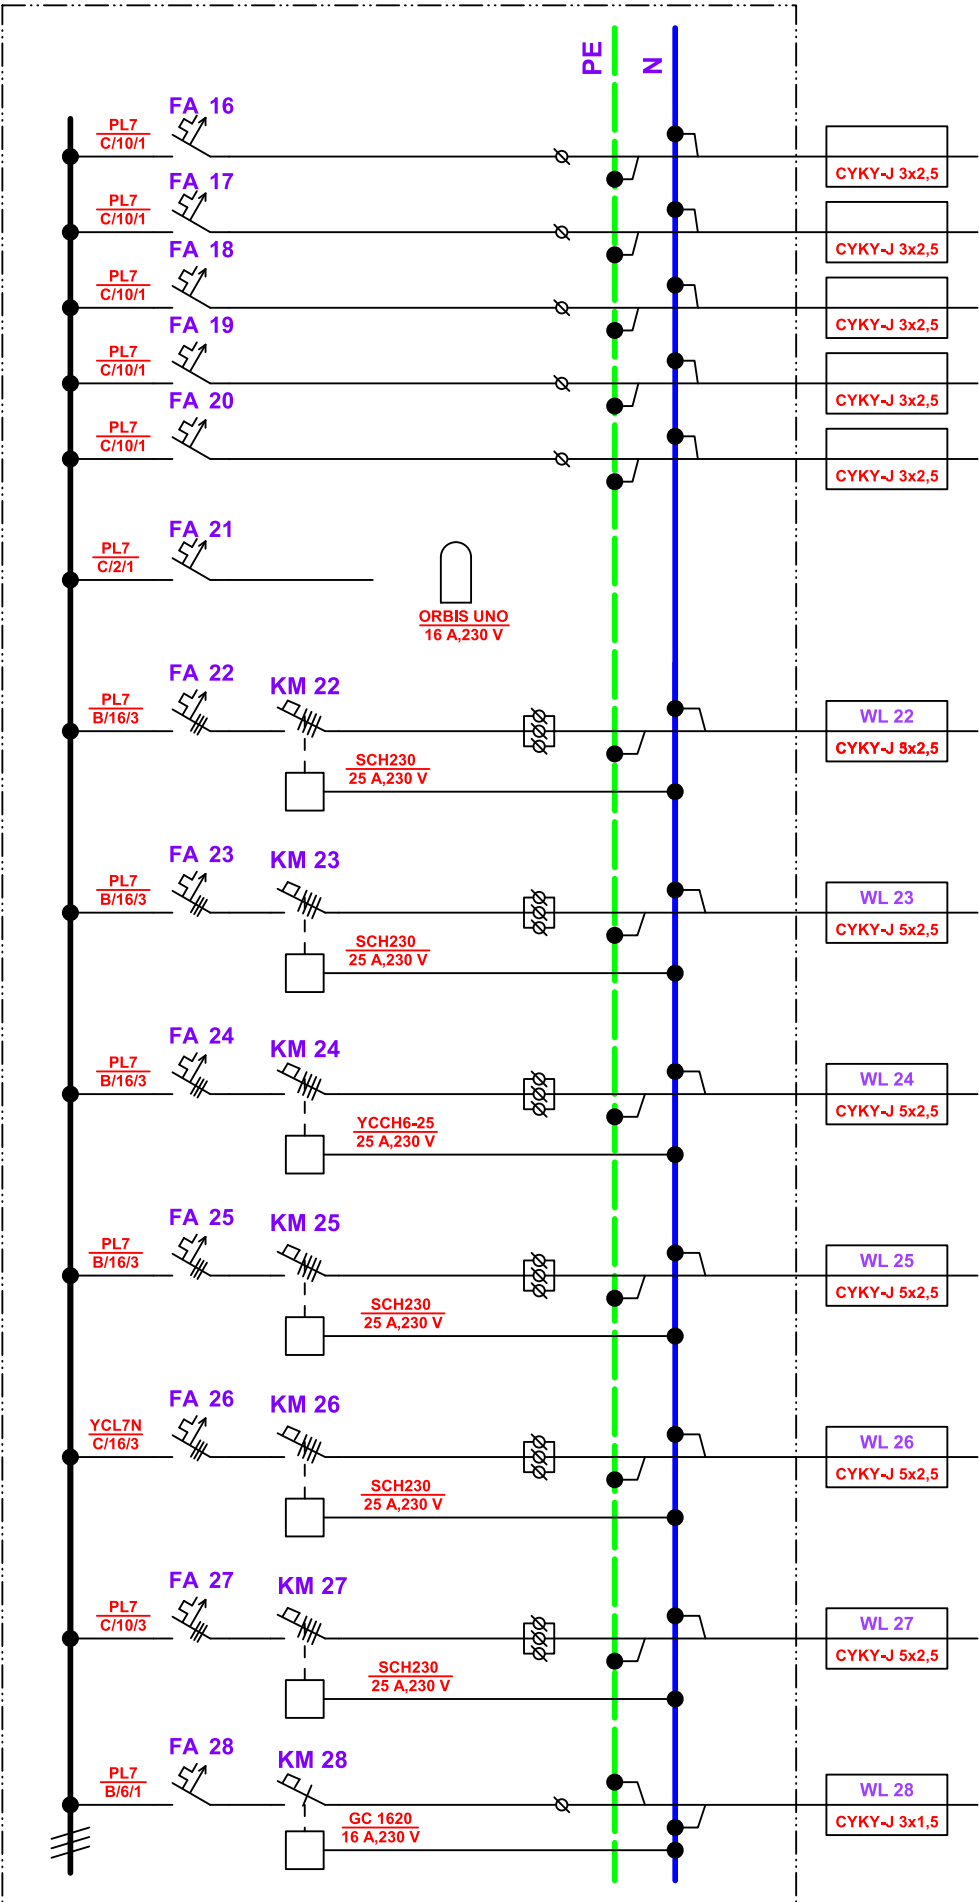

číslo vývodu	označenie vývodu
30	svetelný obvod
31	svetelný obvod
32	svetelný obvod
33	svetelný obvod
34	svetelný obvod

