


Rozvodnica RV

P 600x900x200;IP 54/20

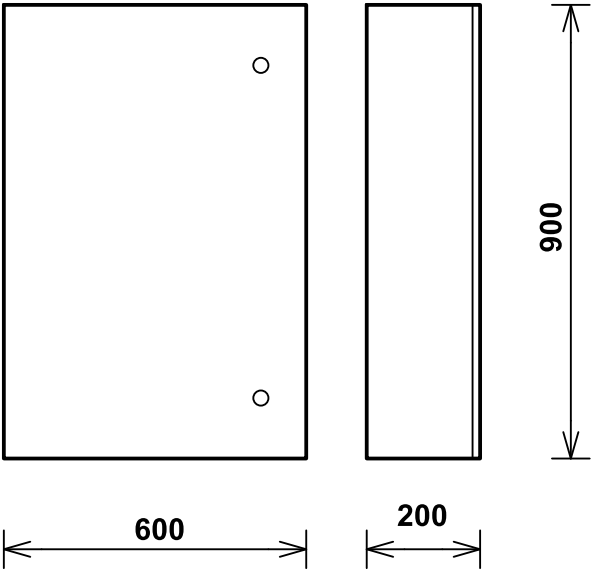


č. paré


Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD)

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	 Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Babičkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc.č. 1468/30			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby : FARMA STREDNÉ PLACHTINCE - Hala 7 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia			Stupeň	DSV
			Zák. číslo	12/01/2019
			MieRVa	
			Formát	3A4
			Dátum	február 2019
			Č. výkresu	EL 5
Názov dokument.: Rozvodnica RV - jednopólová schéma				

číslo vývodu	označenie vývodu
1	hlavný istič
2	prúdový chránič
3	ventilátory
4	Tr 1
5	prúdový chránič
6	ventilátory
7	Tr 2
8	servoklapky - L'S
9	prúdový chránič
10	ventilátory
11	Tr 3
12	servoklapky - PS

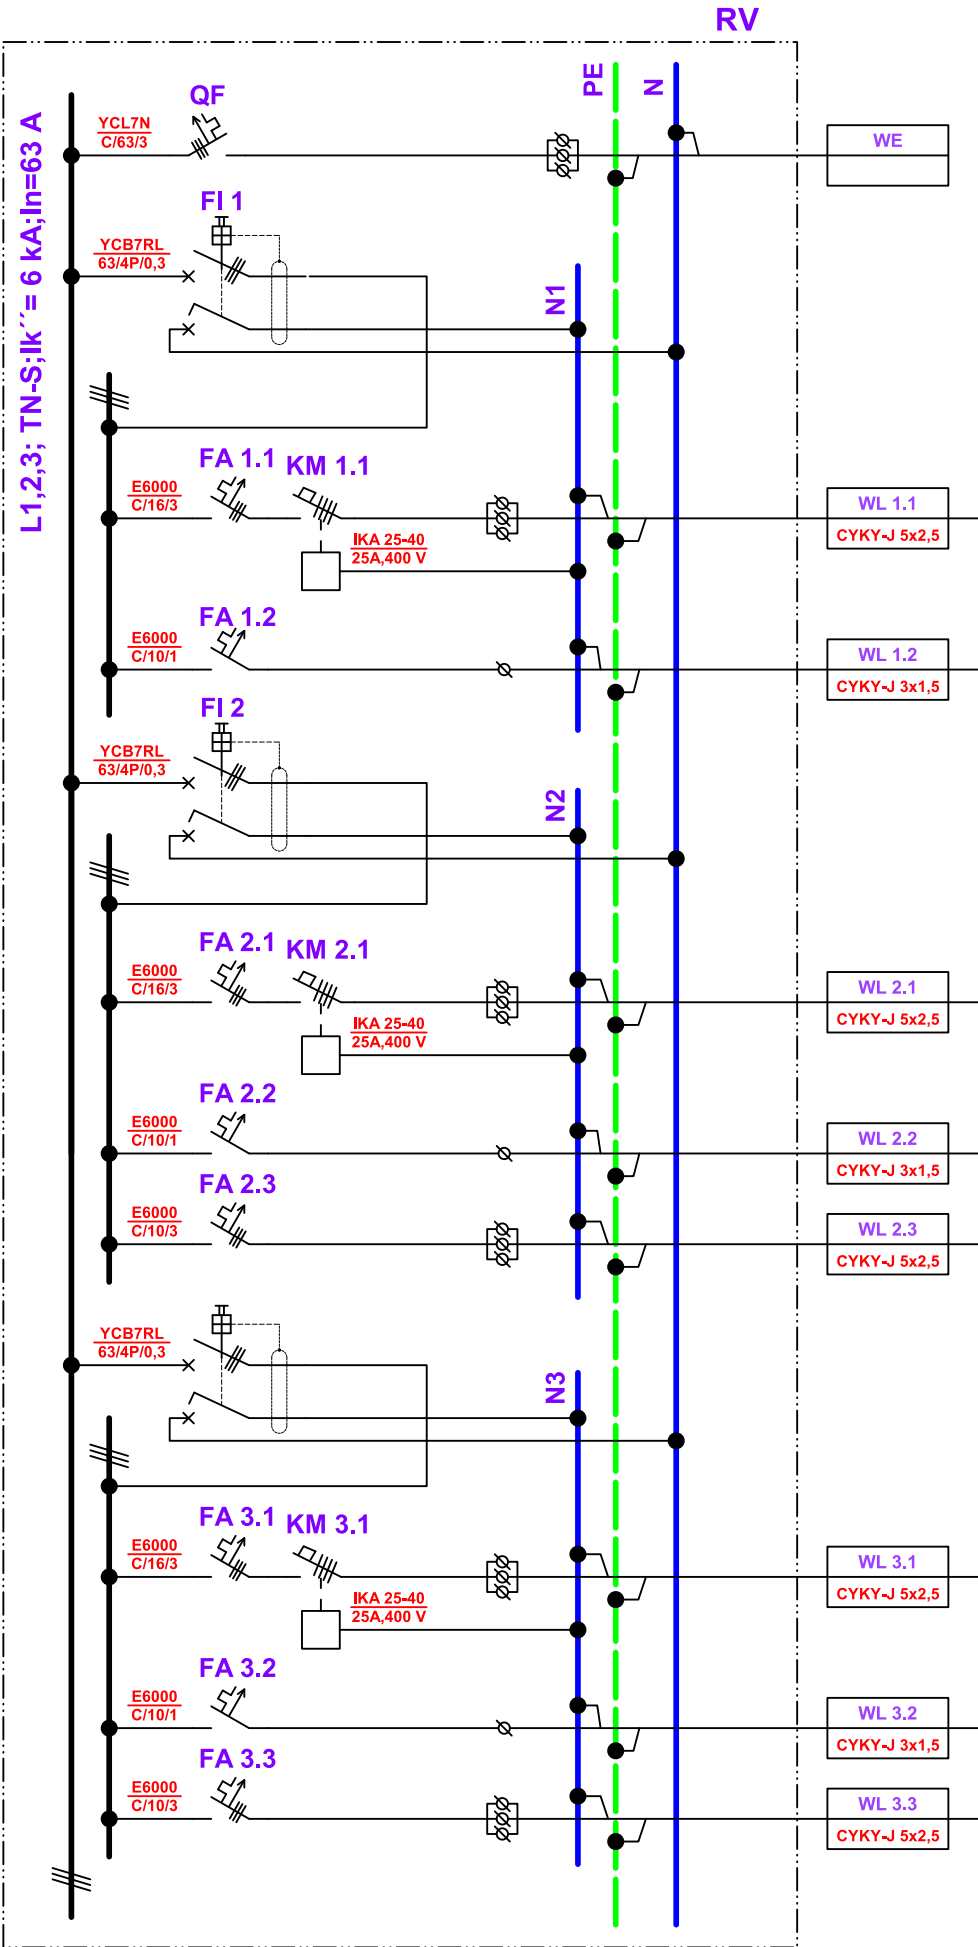

číslo vývodu	označenie vývodu
12	RE
13	Master
14	
15	ovládanie
16	agregát

